

# HP20 - HP30

## Bruciatori misti gas-gasolio

### BISTADIO



MANUALE DI INSTALLAZIONE - USO - MANUTENZIONE

**CIB UNIGAS**

BURNERS - BRUCIATORI - BRULERS - BRENNER - QUEMADORES - ГОРЕЛКИ

## PERICOLI, AVVERTENZE E NOTE DI ATTENZIONE

**IL MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRODOTTO E DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'UTILIZZATORE.**

**LE AVVERTENZE CONTENUTE IN QUESTO CAPITOLO SONO DEDICATE SIA ALL'UTILIZZATORE CHE AL PERSONALE CHE CURERÀ L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.**

**L'UTILIZZATORE TROVERÀ ULTERIORI INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO E SULLE LIMITAZIONI D'USO NELLA 2ª PARTE DI QUESTO MANUALE CHE RACCOMANDIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE.**

**CONSERVARE CON CURA IL PRESENTE MANUALE PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE.**

Quanto di seguito riportato:

- presuppone la presa visione ed accettazione da parte del Cliente delle Condizioni Generali di Vendita dell'azienda, in vigore alla data di conferma d'ordine e consultabili in appendice ai Listini aggiornati.
- è destinato in via esclusiva ad utenza specializzata, avvertita ed istruita. In grado operare in condizioni di sicurezza per le persone, per il dispositivo e per l'ambiente. Nel pieno rispetto delle prescrizioni oggetto delle pagine a seguire e delle norme di sicurezza e salute vigenti.

Le informazioni riguardanti assiemaggio/installazione, manutenzione, sostituzione e ripristino, sono destinate - e quindi eseguibili - sempre ed in via esclusiva da Personale specializzato e/o direttamente dall'Assistenza Tecnica Autorizzata.

### IMPORTANTE:

La fornitura è stata realizzata alle migliori condizioni su base ordine ed indicazioni tecniche del Cliente concernenti lo stato dei luoghi e degli impianti di installazione; nonché sulla necessità di predisporre particolari certificazioni e/o adeguamenti aggiuntivi rispetto allo standard osservato e trasmesso in capo a ciascun Prodotto. In merito a ciò il Fabbricante declina qualsiasi responsabilità per contestazioni, malfunzionamenti, criticità, danni e/o altro di conseguente ad informazioni lacunose, imprecise e/o assenti; nonché al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e normative di installazione, primo avviamento, conduzione operativa e manutenzione.

Per un corretto rapporto col dispositivo è necessario garantire leggibilità e conservazione del manuale - anche per futuri riferimenti -. In caso di deterioramento o più semplicemente per ragioni di approfondimento tecnico ed operativo, rivolgersi direttamente al Costruttore. Testo, descrizioni, immagini, esemplificazioni e quant'altro di contenuto nel presente Documento, è di esclusiva proprietà del Fabbricante. E' vietata qualsiasi riproduzione.

### AVVERTENZE GENERALI

- L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato.
- Per personale professionalmente qualificato si intende quello avente competenza tecnica nel settore di applicazione dell'apparecchio (civile o industriale) e in particolare, i centri assistenza autorizzati dal costruttore.
- Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non è responsabile.
- Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto.

In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.

Gli elementi dell'imballaggio (gabbia di legno, chiodi, graffe, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione, agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- Non ostruire le griglie di aspirazione o di dissipazione.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.

Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da un centro di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice utilizzando esclusivamente ricambi e accessori originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto funzionamento è indispensabile fare effettuare da personale professionalmente qualificato la manutenzione periodica attenendosi alle indicazioni del costruttore.

- Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali fonti di pericolo;

- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il presente libretto accompagni l'apparecchio, in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore;
- Questo apparecchio dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

Il verificarsi di una delle seguenti circostanze può causare danni anche gravi a persone, animali e cose, esplosioni, incendi, inquinamento (ad esempio ossido di carbonio CO) e ustioni:

- inosservanza di una delle AVVERTENZE riportate in questo capitolo
- inosservanza della buona norma applicabile
- errata movimentazione, installazione, regolazione, manutenzione
- uso improprio del bruciatore e delle sue parti o optional di fornitura

### 1) AVVERTENZE PARTICOLARI PER BRUCIATORI

- Il bruciatore deve essere installato in locale adatto con aperture minime di ventilazione secondo quanto prescritto dalle norme vigenti e comunque sufficienti ad ottenere una perfetta combustione.
- Devono essere utilizzati solo bruciatori costruiti secondo le norme vigenti.
- Questo bruciatore dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto.
- Prima di collegare il bruciatore accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete di alimentazione (elettrica, gas, gasolio o altro combustibile).
- Non toccare le parti calde del bruciatore. Queste, normalmente situate in vicinanza della fiamma e dell'eventuale sistema di preriscaldamento del combustibile, diventano calde durante il funzionamento e permangono tali anche dopo l'arresto del bruciatore.

Allorché si decida di non utilizzare in via definitiva il bruciatore, si dovranno far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti operazioni:

- a disinserire l'alimentazione elettrica staccando il cavo di alimentazione dall'interruttore generale;
- b chiudere l'alimentazione del combustibile attraverso la valvola manuale di intercettazione asportando i volantini di comando dalla loro sede.

### Avvertenze particolari

- Accertarsi che chi ha eseguito l'installazione del bruciatore lo abbia fissato saldamente al generatore di calore in modo che la fiamma si generi all'interno della camera di combustione del generatore stesso.
- Prima di avviare il bruciatore, e almeno una volta all'anno, far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti operazioni:
  - a tarare la portata di combustibile del bruciatore secondo la potenza richiesta dal generatore di calore;
  - b regolare la portata d'aria comburente per ottenere un valore di rendimento di combustione almeno pari al minimo imposto dalle norme vigenti;
  - c eseguire il controllo della combustione onde evitare la formazione di inquinanti nocivi o inquinanti oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti;
  - d verificare la funzionalità dei dispositivi di regolazione e di sicurezza;
  - e verificare la corretta funzionalità del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione;
  - f controllare al termine delle regolazioni che tutti i sistemi di bloccaggio meccanico dei dispositivi di regolazione siano ben serrati;
  - g accertarsi che nel locale caldaia siano presenti anche le istruzioni relative all'uso e manutenzione del bruciatore.

- In caso di arresto di blocco, sbloccare l'apparecchiatura premendo l'apposito pulsante di RESET. Nell'eventualità di un nuovo arresto di blocco, interpellare l'Assistenza Tecnica, **senza effettuare ulteriori tentativi**.
- La conduzione e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale professionalmente qualificato, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

## 2) AVVERTENZE GENERALI IN FUNZIONE DEL TIPO DI ALIMENTAZIONE

### 2a) ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato a un'efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- E' necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza. In caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto elettrico da parte di personale professionalmente qualificato, poiché il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
- Far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.
- Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
- Per l'allacciamento alla rete occorre prevedere un interruttore onnipolare come previsto dalle normative di sicurezza vigenti.
- L'uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali quali:
  - non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi
  - non tirare i cavi elettrici
  - non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) a meno che non sia espressamente previsto
  - non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da persone inesperte.
- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio, e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

Allorchè si decida di non utilizzare l'apparecchio per un certo periodo, è opportuno spegnere l'interruttore elettrico di alimentazione a tutti i componenti dell'impianto che utilizzano energia elettrica (pompe, bruciatore, ecc.).

### 2b) ALIMENTAZIONE CON GAS, GASOLIO, O ALTRI COMBUSTIBILI

#### Avvertenze generali

- L'installazione del bruciatore deve essere eseguita da personale professionalmente qualificato e in conformità alle norme e disposizioni vigenti, poiché un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- Prima dell'installazione, si consiglia di effettuare una accurata pulizia interna di tutte le tubazioni dell'impianto di adduzione del combustibile onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento del bruciatore.
- Per la prima messa in funzione del bruciatore, far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche:
  - a il controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto di adduzione del combustibile;
  - b la regolazione della portata del combustibile secondo la potenza richiesta dal bruciatore;
  - c che il bruciatore sia alimentato dal tipo di combustibile per il quale è predisposto;
  - d che la pressione di alimentazione del combustibile sia compresa nei valori riportati in targhetta;
  - e che l'impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato per la portata necessaria al bruciatore e che sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.
- Allorchè si decida di non utilizzare il bruciatore per un certo periodo, chiudere il rubinetto o i rubinetti di alimentazione del combustibile.

## Avvertenze particolari per l'uso del gas

Far verificare da personale professionalmente qualificato:

- a che la linea di adduzione e la rampa gas siano conformi alle norme e prescrizioni vigenti.
  - b che tutte le connessioni gas siano a tenuta.
  - c che le aperture di aerazione del locale caldaia siano dimensionate in modo da garantire l'afflusso di aria stabilito dalle normative vigenti e comunque sufficienti ad ottenere una perfetta combustione.
- Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.
  - Non lasciare il bruciatore inutilmente inserito quando lo stesso non è utilizzato e chiudere sempre il rubinetto del gas.
  - In caso di assenza prolungata dell'utente, chiudere il rubinetto principale di adduzione del gas al bruciatore.

#### Avvertendo odore di gas:

- a non azionare interruttori elettrici, il telefono o qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
  - b aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
  - c chiudere i rubinetti del gas;
  - d chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.
- Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove è installato un apparecchio a gas, per evitare situazioni pericolose quali la formazione di miscele tossiche ed esplosive.

**Utilizzo manometri olio:** In genere, i manometri sono equipaggiati con una valvola manuale. Aprire la valvola solo per effettuare la lettura e chiuderla immediatamente dopo.

## DIRETTIVE E NORME APPLICATE

### Bruciatori di gas

#### Direttive europee:

- 2016/426/UE (Regolamento Apparecchi a Gas)
- 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
- 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

#### Norme armonizzate

- UNI EN 676 (Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata)
- EN 55014-1 (Compatibilità-Requisiti elettromagnetici degli elettrodomestici, degli attrezzi elettrici e di simili apparecchi)
- EN 60204-1:2006 (Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine);
- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
- CEI EN 60335-2-102 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche.
- UNI EN ISO 12100:2010 (Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio)

### Bruciatori di gasolio

#### Direttive europee

- 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
- 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

#### Norme armonizzate

- UNI EN 267-2011 (Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata);
- EN 55014-1 (Compatibilità-Requisiti elettromagnetici degli elettrodomestici, degli attrezzi elettrici e di simili apparecchi)
- EN 60204-1:2006 (Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine);
- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
- CEI EN 60335-2-102 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche.
- UNI EN ISO 12100:2010 (Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio)

### Bruciatori di olio combustibile

#### Direttive europee

- 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
- 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

#### Norme armonizzate

- UNI EN 267-2011 (Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata)
- EN 55014-1 (Compatibilità-Requisiti elettromagnetici degli elettrodomestici, degli attrezzi elettrici e di simili apparecchi)
- EN 60204-1:2006 (Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine);
- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
- UNI EN ISO 12100:2010 (Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio)

### Bruciatori misti gas-gasolio

#### Direttive europee

- 2016/426/UE (Regolamento Apparecchi a Gas)
- 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
- 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

#### Norme armonizzate

- UNI EN 676 (Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata)
- UNI EN 267-2011 (Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata)
- EN 55014-1 (Compatibilità-Requisiti elettromagnetici degli elettrodomestici, degli attrezzi elettrici e di simili apparecchi)
- EN 60204-1:2006 (Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine);
- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
- CEI EN 60335-2-102 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche.
- UNI EN ISO 12100:2010 (Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio)

### Bruciatori misti gas-olio combustibile

#### Direttive europee

- 2016/426/UE (Regolamento Apparecchi a Gas)
- 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
- 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

#### Norme armonizzate

- UNI EN 676 (Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata)
- EN 55014-1 (Compatibilità-Requisiti elettromagnetici degli elettrodomestici, degli attrezzi elettrici e di simili apparecchi)
- EN 60204-1:2006 (Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine);
- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
- UNI EN ISO 12100:2010 (Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio)

### Bruciatori industriali

#### Direttive europee

- 2016/426/UE (Regolamento Apparecchi a Gas)
- 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
- 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

#### Norme armonizzate

- EN 746-2 (Apparecchiature di processo termico industriale, Requisiti di sicurezza per la combustione e per la movimentazione ed il trattamento dei combustibili).

- EN 55014-1 (Compatibilità-Requisiti elettromagnetici degli elettrodomestici, degli attrezzi elettrici e di simili apparecchi)
- EN 60204-1:2006 (Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine);
- CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare)
- UNI EN ISO 12100:2010 (Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio)

#### Targa dati del bruciatore

Per le seguenti informazioni fare sempre riferimento alla targa dati del bruciatore:

- tipo e modello della macchina (da segnalare in ogni comunicazione col fornitore macchina).
- numero matricola bruciatore (da segnalare obbligatoriamente in ogni comunicazione col fornitore).
- Data fabbricazione (mese e anno)
- Indicazione su tipo gas e pressione in rete

|            |    |
|------------|----|
| Tipo       | -- |
| Modello    | -- |
| Anno       | -- |
| Mat.       | -- |
| Port.      | -- |
| Port. Olio | -- |
| Comb.      | -- |
| Cat.       | -- |
| Press      | -- |
| Visc       | -- |
| Tens.      | -- |
| Pot. Elet. | -- |
| P. Vent.   | -- |
| Prot.      | -- |
| Dest.      | -- |
| PIN        | -- |



#### ATTENZIONE

Questo simbolo contraddistingue avvertenze, la cui inosservanza può produrre danni irreparabili all'apparecchio o danni all'ambiente.



#### PERICOLO!

Questo simbolo contraddistingue avvertenze, la cui inosservanza può avere come conseguenza gravi danni per la salute fino a ferimenti mortali.



#### PERICOLO!

Questo simbolo contraddistingue avvertenze, la cui inosservanza può comportare scosse elettriche con conseguenze mortali.

### SICUREZZA DEL BRUCIATORE

I bruciatori – e le configurazioni di seguito descritte – sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed ambiente. Per qualsiasi approfondimento, consultare le dichiarazioni di conformità che sono parte integrante di questo Manuale.



**PERICOLO! Una rotazione errata del motore può provocare gravi danni a persone e cose.**

### Rischi residui derivati da uso improprio e divieti

Il bruciatore è stato costruito in modo da rendere il suo funzionamento sicuro; ciononostante esistono dei rischi residui.



E' vietato toccare con mani o qualsiasi altra parte del corpo elementi meccanici in movimento. Pericolo di infortunio. Evitare il contatto diretto con le parti contenenti il combustibile (Esempio: serbatoio e tubi). Pericolo di scottature.  
E' vietato utilizzare il bruciatore in situazioni differenti da quelle previste nella targa dati.  
E' vietato utilizzare il bruciatore con combustibili diversi da quelli specificati.  
E' severamente vietato utilizzare il bruciatore in ambienti potenzialmente esplosivi.  
E' vietato rimuovere o escludere elementi di sicurezza della macchina.  
E' vietato rimuovere i dispositivi di protezione o aprire il bruciatore o qualsiasi suo componente mentre sta funzionando.  
E' vietato scollegare parti del bruciatore o suoi componenti durante il funzionamento del bruciatore stesso.  
E' vietato l'intervento su leveraggi da parte di personale non competente/istruito.



Dopo qualsiasi intervento, è importante ripristinare i sistemi di protezione prima di riaccendere la macchina. E' obbligatorio mantenere la piena efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza.  
Il personale autorizzato ad intervenire sulla macchina deve sempre essere munito di protezioni.



**ATTENZIONE:** durante il ciclo di funzionamento, le parti di bruciatore in prossimità del generatore (flangia di accoppiamento) sono soggette a surriscaldamento. Ove necessario, prevenire rischi da contatto dotandosi di opportuni D.P.I.

## PARTE I: INSTALLAZIONE

## CARATTERISTICHE GENERALI

I bruciatori di questa serie sono bruciatori di gas monoblocco in fusione di alluminio, in grado di bruciare indifferentemente sia gas sia gasolio, grazie alla particolare testa di combustione, la cui posizione può essere modificata permettendo di variare la geometria di fiamma e di ottenere una combustione efficiente con entrambi i combustibili.

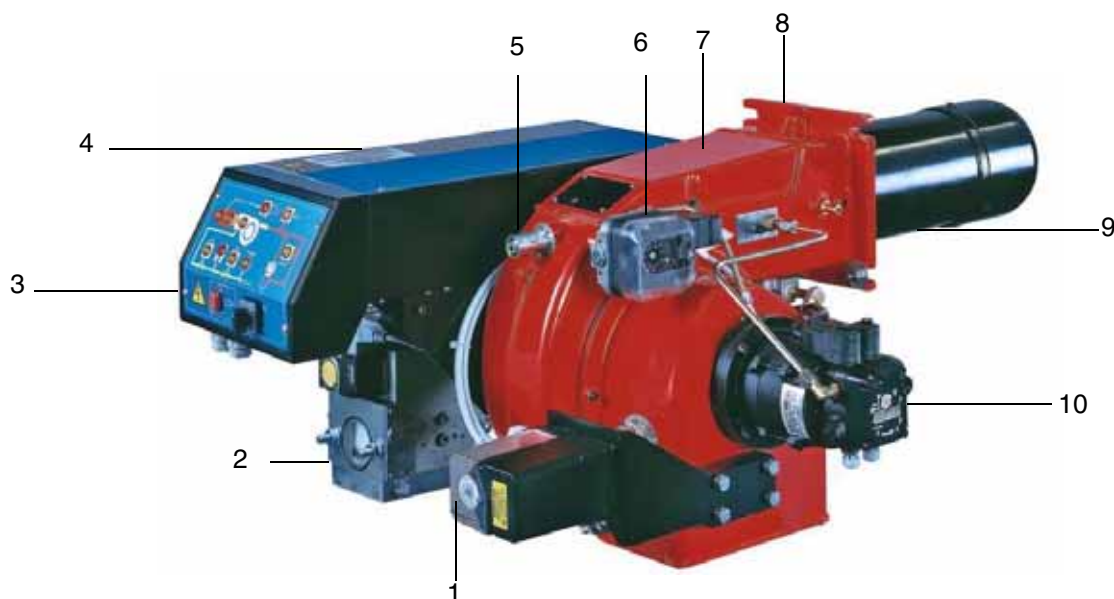


Fig. 1

- 1 Servocomando
- 2 Corpo valvole gas
- 3 Pannello sinottico con interruttore di accensione
- 4 Coperchio quadro elettrico
- 5 Vite regolazione testa di combustione
- 6 Pressostato aria
- 7 Coperchio bruciatore
- 8 Flangia bruciatore
- 9 Gruppo Boccaglio - Testa di combustione
- 10 Pompa gasolio

**Funzionamento a gas:** il gas, proveniente dalla rete di distribuzione, passa attraverso il gruppo valvole, complete di filtro e stabilizzatore. Quest'ultimo mantiene la pressione nei limiti di utilizzo. Il servocomando elettrico (1) agisce in modo proporzionale sulle serrande di regolazione della portata dell'aria comburente e sulla valvola a farfalla del gasper ottimizzare i valori del gas di scarico e, quindi, ottenere un'efficace combustione.

**Funzionamento a gasolio:** il combustibile, proveniente dalla rete di distribuzione, viene inviato tramite la pompa (10) all'ugello e da questo all'interno della camera di combustione in cui avviene la miscelazione con l'aria comburente e quindi lo sviluppo della fiamma. Nei bruciatori la miscelazione tra l'olio e l'aria, essenziale per ottenere una combustione pulita ed efficiente, viene attivata mediante polverizzazione dell'olio in minutissime particelle. Questo processo si ottiene facendo passare l'olio in pressione attraverso l'ugello.

La funzione principale della pompa (10) è di trasferire l'olio dal serbatoio all'ugello nella quantità e pressione desiderate. Per regolare tale pressione, le pompe incorporano un regolatore di pressione (ad eccezione di alcuni modelli per i quali è prevista una valvola di regolazione separata). Altri tipi di pompe hanno due regolatori di pressione: uno per l'alta e uno per la bassa pressione (per applicazioni a due stadi con ugello singolo).

Il posizionamento della testa di combustione determina la potenza del bruciatore. Combustibile e comburente vengono incanalati in vie geometriche separate fino al loro incontro nella zona di sviluppo fiamma (camera di combustione). Il pannello sinottico (3), presente nella parte anteriore del bruciatore, indica gli stadi di funzionamento.

### Come interpretare il "Campo di lavoro" del bruciatore

Per verificare se il bruciatore è idoneo al generatore di calore al quale deve essere applicato, servono i seguenti parametri:

- Potenzialità al focolare della caldaia in kW o kcal/h ( $\text{kW} = \text{kcal/h} / 860$ );
- Pressione in camera di combustione, definita anche perdita di carico ( $\Delta p$ ) lato fumi (il dato dovrà essere ricavato dalla targa dati o dal manuale del generatore di calore).

Esempio:

Potenza al focolare del generatore: 600 kW

Pressione in camera di combustione: 4 mbar

Tracciare, sul diagramma "Campo di lavoro" del bruciatore (Fig. 2), una retta verticale in corrispondenza della potenza al focolare e una

retta orizzontale in corrispondenza del valore di pressione di interesse.

Il bruciatore è idoneo solo se il punto di intersezione "A" delle due rette, ricade all'interno del campo di lavoro.

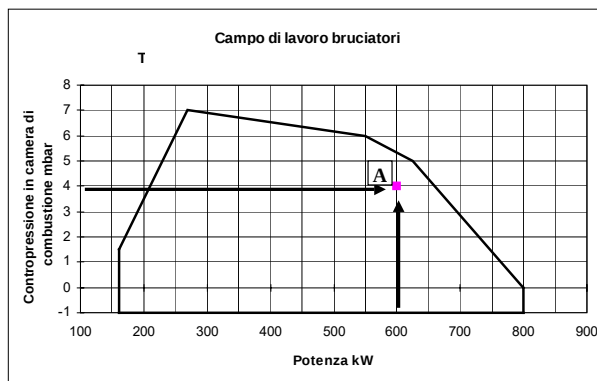


Fig. 2

I dati sono riferiti a condizioni standard: pressione atmosferica pari a 1013 mbar, temperatura ambiente pari a 15°C.

**Verifica del corretto diametro della rampa gas** Per verificare il corretto diametro della rampa gas, è necessario conoscere la pressione del gas disponibile a monte delle valvole gas del bruciatore. A questa pressione, quindi, si deve sottrarre la pressione in camera di combustione. Il dato risultante, sarà denominato  $p_{gas}$ . Tracciare, ora, una retta verticale in corrispondenza del valore di potenza del generatore di calore (nell'esempio, 600 kW), riportato in ascissa, fino ad incontrare la curva di pressione in rete corrispondente al diametro della rampa montata nel bruciatore in esame (DN65, nell'esempio). Dal punto di intersezione, tracciare una retta orizzontale fino a ritrovare, in ordinata, il valore di pressione necessaria a sviluppare la potenza richiesta dal generatore. Il valore letto, dovrà essere uguale o inferiore al valore  $p_{gas}$ , calcolato in precedenza.

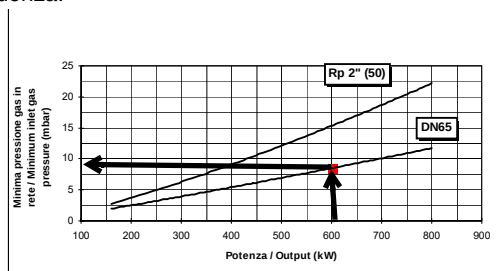


Fig. 3

### Abbinamento del bruciatore alla caldaia

I bruciatori descritti in questo manuale sono stati provati in camere di combustione rispondenti alla norma EN676, le cui dimensioni sono descritte nel diagramma. Nel caso in cui il bruciatore debba essere abbinato a caldaie con camera di combustione di diametro inferiore o di minore lunghezza di quelle descritte nel diagramma, contattare il Costruttore per verificare che esso si adatti all'applicazione per cui è previsto. Per abbinare correttamente il bruciatore alla caldaia, verificare che la potenza richiesta e la pressione in camera di combustione rientrino nel campo di lavoro. In caso contrario dovrà essere rivista la scelta del bruciatore, consultando il Costruttore. Per la scelta della lunghezza del boccaglio ci si deve attenere alle istruzioni del Costruttore della caldaia. In mancanza di queste ci si orienterà nel seguente modo:

- Caldaie a tre giri di fumo (con il primo giro fumi nella parte posteriore): il boccaglio deve entrare in camera di combustione per non più di 100 mm.
- Caldaie ad inversione di fiamma: in questo caso il boccaglio dovrà penetrare in camera di combustione per almeno 50 - 100 mm, rispetto alla piastra del fascio tubiero.
- La lunghezza dei boccagli non sempre soddisfa questo requisito, pertanto potrebbe essere necessario utilizzare un distanziale di misura adeguata, che serve a far arretrare il bruciatore in modo da soddisfare le misure di cui sopra; oppure progettare un boccaglio adeguato all'utilizzo (contattare il costruttore).

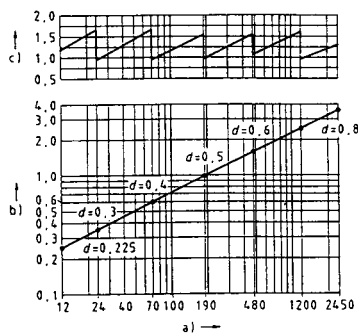


Fig. 4

### Legenda

- Potenza in kW
- Lunghezza del focolare in metri
- Carico termico specifico del focolare MW/m<sup>3</sup>
- Diametro della camera di combustione (m)

Fig. 6 - Carico termico, diametro e lunghezza del focolare di prova in funzione della potenza bruciata in kW

**Identificazione dei Bruciatori**

I bruciatori vengono identificati con tipi e modelli. L'identificazione dei modelli è descritta di seguito.

| Tipo                                       | HP20                                                                | Modello | MG. | AB. | S.  | *IT. | A.  | O. | 25 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|------|-----|----|----|
| (1)                                        | (2)                                                                 | (3)     | (4) | (5) | (6) | (7)  | (8) |    |    |
| (1) BRUCIATORE TIPO                        | HP20 - HP30                                                         |         |     |     |     |      |     |    |    |
| (2) COMBUSTIBILE                           | MG = Gas metano-Gasolio<br>LG = GPL-Gasolio<br>BG = Biogas-Gasolio- |         |     |     |     |      |     |    |    |
| (3) REGOLAZIONE (Versioni disponibili)     | AB = Bistadio                                                       |         |     |     |     |      |     |    |    |
| (4) BOCCAGLIO                              | S- = Standard L - Lungo                                             |         |     |     |     |      |     |    |    |
| (5) PAESE DI DESTINAZIONE                  | * Vedere targa dati (IT= Italia)                                    |         |     |     |     |      |     |    |    |
| (6) VERSIONI SPECIALI                      | A- = Standard                                                       |         |     |     |     |      |     |    |    |
| (7) EQUIPAGGIAMENTO (versioni disponibili) | 0 = 2 valvole<br>1 = 2 valvole + controllo di tenuta                |         |     |     |     |      |     |    |    |
| (8) DIAMETRO RAMPA                         | 25 = Rp1 32 = Rp1 <sub>1/4</sub>                                    |         |     |     |     |      |     |    |    |

**Caratteristiche tecniche**

| BRUCIATORE TIPO              |                                 | HP20                        | HP30                                    | HP20              | HP30                                    | HP20                        | HP30                                    |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Potenza                      | min. - max. kW                  | 85 - 230                    | 65 - 350                                | 85 - 230          | 65 - 350                                | 85 - 230                    | 65 - 350                                |
| Combustibile                 |                                 | MG - Gas metano             |                                         | LG - GPLGasolio   |                                         | BG = Biogas-Gasolio         |                                         |
| Categoria gas                |                                 | (vedi paragrafo successivo) |                                         | I <sub>3B/P</sub> |                                         | (vedi paragrafo successivo) |                                         |
| Portata gas                  | min. - max. Stm <sup>3</sup> /h | 9 - 24,3                    | 7 - 37                                  | -                 | -                                       | -                           | -                                       |
| Portata gas                  | min. - max. Stm <sup>3</sup> /h | -                           | -                                       | 3,2 - 8,6         | 2,4 - 13,1                              | -                           | -                                       |
| Portata gas                  | min. - max. Stm <sup>3</sup> /h | -                           | -                                       | -                 | -                                       | 13,3 - 36                   | 10,2 - 55                               |
| Pressione gas                | min.- max. mbar                 | (vedi Nota2)                |                                         |                   |                                         |                             |                                         |
| Portata gasolio              | min.- max. kg/h                 | 7,2 - 19,4                  | 5,5 - 29,5                              | 7,2 - 19,4        | 5,5 - 29,5                              | 7,2 - 19,4                  | 5,5 - 29,5                              |
| Viscosità gasolio            |                                 | 1,3 °E @20°C                |                                         |                   |                                         |                             |                                         |
| Alimentazione elettrica      |                                 | 230V 1N a.c. 50Hz           |                                         |                   |                                         |                             |                                         |
| Potenza elettrica totale     | kW                              | 0,83                        | 0,83                                    | 0,83              | 0,83                                    | 0,83                        | 0,83                                    |
| Motore ventilatore           | kW                              | 0,37                        | 0,37                                    | 0,37              | 0,37                                    | 0,37                        | 0,37                                    |
| Motore pompa                 | kW                              | 0,18                        | 0,18                                    | 0,18              | 0,18                                    | 0,18                        | 0,18                                    |
| Protezione                   |                                 | IP40                        | IP40                                    | IP40              | IP40                                    | IP40                        | IP40                                    |
| Tipo di regolazione          |                                 | Bistadio                    |                                         |                   |                                         |                             |                                         |
| Rampa gas Rp1                | Diametro valvole / Attacchi gas | 1" / Rp 1                   | -                                       | 1" / Rp 1         | -                                       | 1" / Rp 1                   | -                                       |
| Rampa gas Rp1 <sub>1/4</sub> | Diametro valvole / Attacchi gas | -                           | 1" <sub>1/4</sub> / Rp 1 <sub>1/4</sub> | -                 | 1" <sub>1/4</sub> / Rp 1 <sub>1/4</sub> | -                           | 1" <sub>1/4</sub> / Rp 1 <sub>1/4</sub> |
| Temperatura di funzion.      | °C                              | -10 ÷ +50                   |                                         |                   |                                         |                             |                                         |
| Temperatura di immagazzin.   | °C                              | -20 ÷ +60                   |                                         |                   |                                         |                             |                                         |
| Tipo di servizio**           |                                 | Intermittente               |                                         |                   |                                         |                             |                                         |


**\* NOTA SUL TIPO DI SERVIZIO DEL BRUCIATORE:** l'apparecchiatura di controllo fiamma si arresta automaticamente dopo 24 ore di funzionamento continuo. Il dispositivo si riavvia immediatamente sempre in modo automatico.

|        |                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota1: | tutte le portate gas sono in Stm <sup>3</sup> /h (pressione assoluta 1013 mbar e temperatura 15° C) e valgono per Gas G20 (potere calorifico inferiore H <sub>i</sub> = 34.02 MJ/Stm <sup>3</sup> ) |
| Nota2: | Pressione gas massima = 360 mbar (con valvole Dungs MBDLE) Pressione gas minima = vedi curve                                                                                                        |

**Categorie gas e paesi di applicazione**


| CATEGORIA GAS       | PAESE                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I <sub>2H</sub>     | AT, ES, GR, SE, FI, IE, HU, IS, NO, CZ, DK, GB, IT, PT, CY, EE, LV, SI, MT, SK, BG, LT, RO, TR, CH |
| I <sub>2E</sub>     | LU, PL                                                                                             |
| I <sub>2E(R)B</sub> | BE                                                                                                 |
| I <sub>2EK</sub>    | NL                                                                                                 |
| I <sub>2ELL</sub>   | DE                                                                                                 |
| I <sub>2Er</sub>    | FR                                                                                                 |

## Dimensioni di ingombro in mm

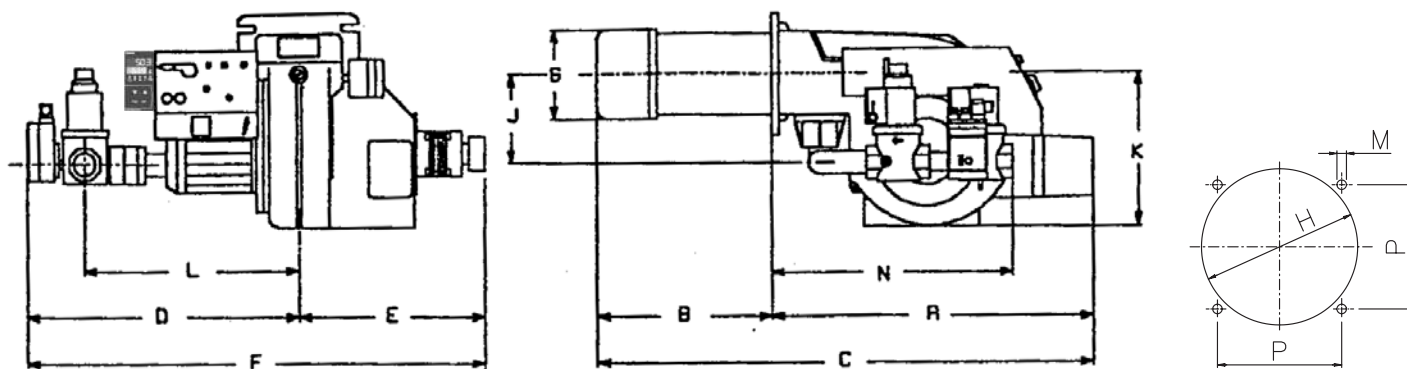

|      | A   | B   | BL  | C   | CL  | D   | E   | F   | G   | K   | J   | L   | N   | H   | P   | M   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HP20 | 555 | 173 | 258 | 728 | 813 | 510 | 320 | 830 | 126 | 290 | 178 | 360 | 370 | 151 | 155 | M10 |
| HP30 | 555 | 300 | -   | 855 | -   | 510 | 320 | 830 | 150 | 290 | 178 | 360 | 490 | 162 | 155 | M10 |



## Campi di lavoro

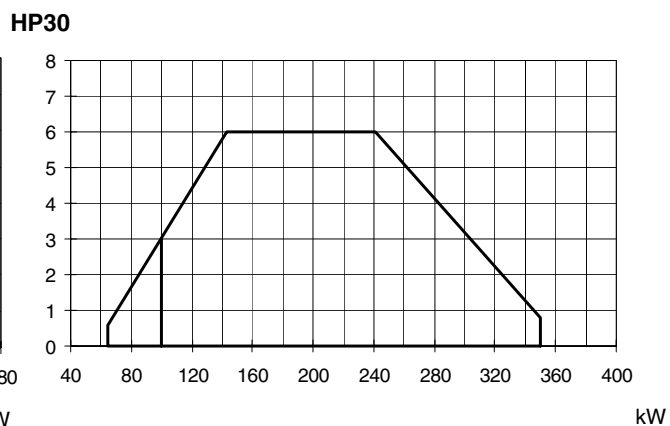

Per ottenere la potenza in kcal/h, moltiplicare il valore per 860.

I dati sono riferiti a condizioni standard: pressione atmosferica pari a 1013 mbar, temperatura ambiente pari a 15°C.

## Curve pressione in rete - portata gas

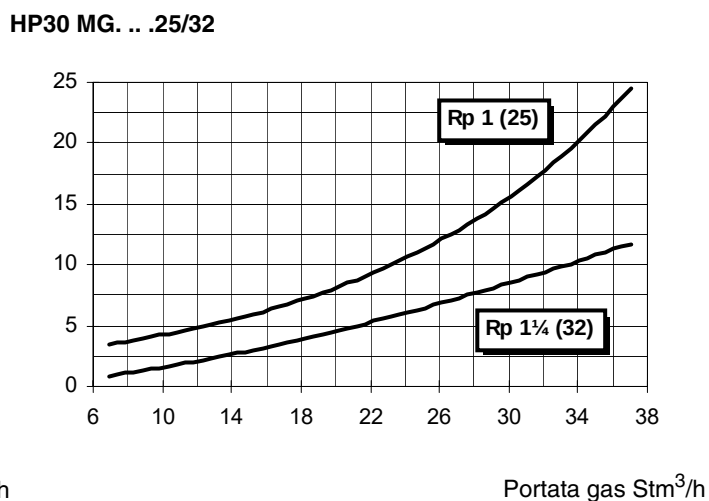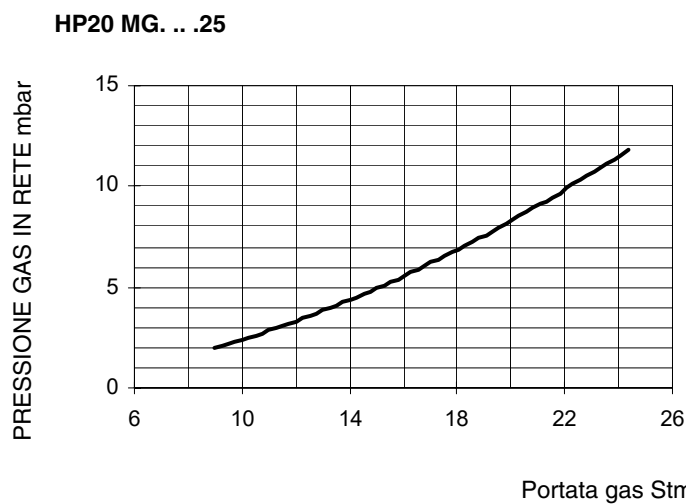

## MONTAGGI E ALLACCIAMENTI


### Imballi

I bruciatori vengono consegnati in imballi di legno con le seguenti dimensioni **980mm x 820mm x 580mm (L x P x H)**

Tali imballi temono l'umidità e non sono adatti per essere impilati. Ogni imballo contiene quanto segue:

- 1 bruciatore con rampa gas staccata;
- 1 guarnizione da interporre tra il bruciatore e la caldaia;
- 2 flessibili olio;
- 1 filtro olio;
- 1 busta contenente questo manuale


Per eliminare l'imballo del bruciatore, seguire le procedure previste dalle leggi vigenti sullo smaltimento dei materiali.

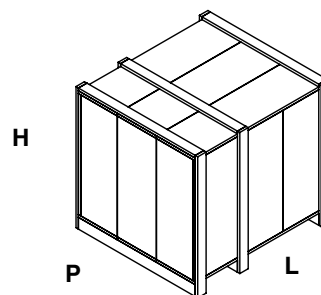

### Montaggio del bruciatore alla caldaia

Per installare il bruciatore alla caldaia, procedere nel modo seguente:

- 1 forare la piastra di chiusura della camera di combustione come descritto al paragrafo "Dimensioni di ingombro";
- 2 accostare il bruciatore alla piastra della caldaia: sollevare e movimentare il bruciatore utilizzando un carrello elevatore a forche (vedi paragrafo "Sollevamento e movimentazione");
- 3 in corrispondenza del foro sul portellone della caldaia, posizionare i 4 prigionieri secondo la dima di foratura descritta al paragrafo "Dimensioni di ingombro";
- 4 avvitare i prigionieri (5) sul foro della piastra;
- 5 posizionare la guarnizione sulla flangia del bruciatore;
- 6 montare il bruciatore alla caldaia;
- 7 fissarlo con i dadi ai prigionieri della caldaia secondo lo schema riportato in figura.
- 8 Terminato il montaggio del bruciatore alla caldaia, sigillare lo spazio tra il boccaglio e la pigiata refrattaria, con apposito materiale isolante (cordone in fibra resistente alla temperatura o cemento refrattario).

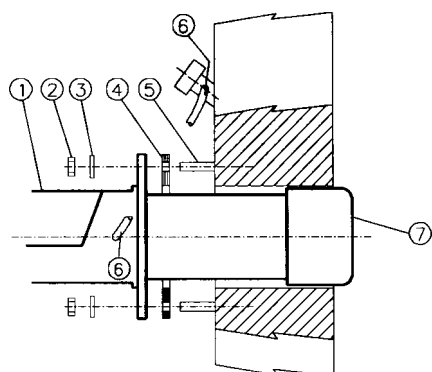

#### Legenda

- 1 Bruciatore
- 2 Dado di fissaggio
- 3 Rondella
- 4 Guarnizione
- 5 Prigioniero
- 7 Boccaglio


## Collegamento delle rampe gas

Gli schemi seguenti mostrano i componenti inclusi nella fornitura insieme al bruciatore e quelli forniti dall'installatore. Gli schemi sono conformi alle norme di legge.



**ATTENZIONE:** PRIMA DI ESEGUIRE I COLLEGAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, ACCERTARSI CHE LE VALVOLE MANUALI DI INTERCETTAZIONE SIANO CHIUSE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CAPITOLO "AVVERTENZE" DEL PRESENTE MANUALE.


**Rampa 1** Rampa con gruppo valvole DUNGS Multibloc MB-DLE con stabilizzatore di pressione gas e pressostato incorporati + controllo di tenuta VPS504.

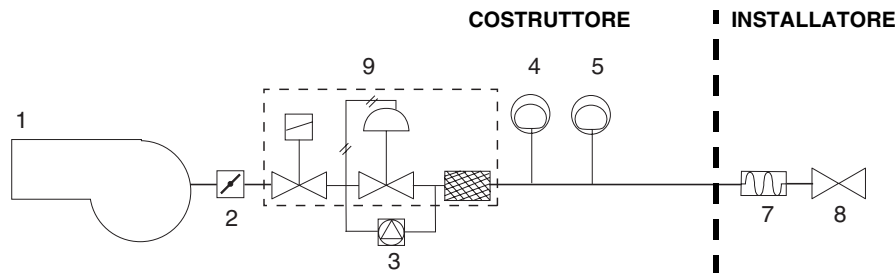

### Legenda

- |   |                                                                    |   |                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Bruciatore                                                         | 7 | Giunto antivibrante                |
| 2 | Valvola a farfalla                                                 | 8 | Valvola manuale di intercettazione |
| 3 | Controllo di tenuta (opzione per bruciatori con potenza < 1200 kW) | 9 | Gruppo valvole MB-DLE              |
| 4 | Pressostato di massima pressione gas (opzione)                     |   |                                    |
| 5 | Pressostato di minima pressione gas                                |   |                                    |
| 6 | Filtro gas                                                         |   |                                    |

## Assemblaggio della rampa del gas

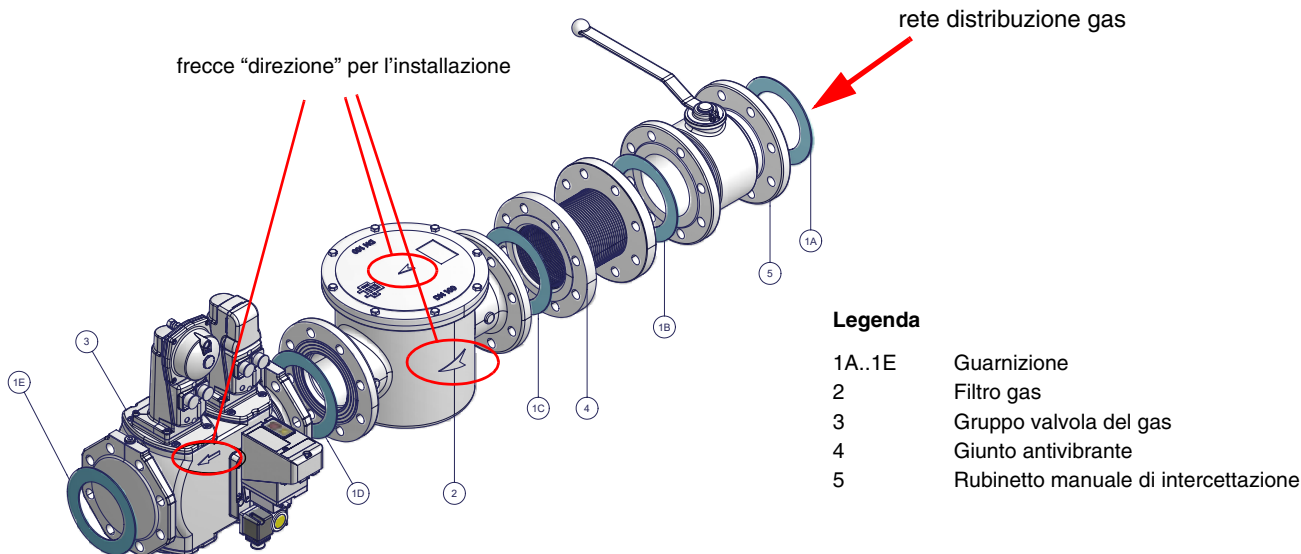

### Legenda

- |        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 1A..1E | Guarnizione                          |
| 2      | Filtro gas                           |
| 3      | Gruppo valvola del gas               |
| 4      | Giunto antivibrante                  |
| 5      | Rubinetto manuale di intercettazione |

Fig. 5 - Esempio di rampa gas

Per montare la rampa del gas, procedere nel seguente modo:

- 1) nel caso di giunti filettati: impiegare opportune guarniture idonee al gas utilizzato,
- 2) fissare tutti i componenti con le viti, secondo gli schemi riportati, rispettando la direzione di montaggio di ogni elemento.

**NOTA:** Il giunto antivibrante, il rubinetto di intercettazione e le guarnizioni non fanno parte della fornitura standard.



**ATTENZIONE:** una volta montata la rampa secondo lo schema riportato in Fig. 5, deve essere effettuata la prova di tenuta del circuito gas, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Vengono di seguito riportate le procedure di installazione del gruppo valvole utilizzato.

- rampe filettate con Multibloc Dungs MB-DLE

**MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412****Montaggio**

1. montare la flangia sulla tubazione: utilizzare opportune guarniture per gas;
2. inserire l'apparecchio MB-DLE e prestare particolare attenzione agli O-Ring;
3. stringere le viti A, B, C e D (Fig. 6 - Fig. 7), rispettando le posizioni di montaggio (Fig. 9);
4. dopo il montaggio, controllare la tenuta ed il funzionamento;
5. lo smontaggio va effettuato esattamente in ordine inverso.

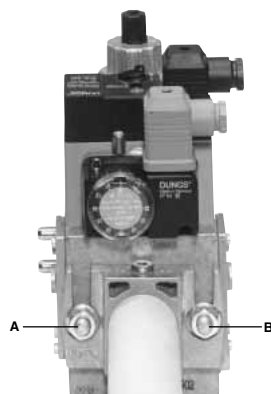


Fig. 6

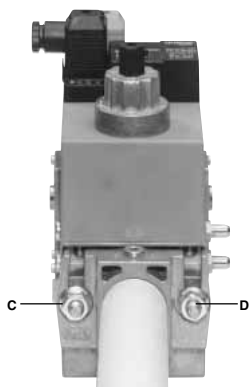


Fig. 7



Fig. 8

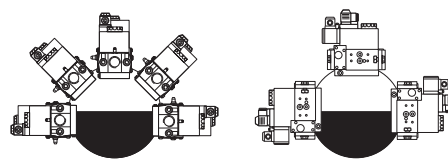
**POSIZIONI DI MONTAGGIO**

Fig. 9

Una volta installata la rampa del gas, eseguire i collegamenti elettrici dei suoi componenti: gruppo valvole, pressostati e controllo di tenuta (opzione).



**ATTENZIONE:** una volta montata la rampa secondo lo schema esemplificativo riportato in Fig. 5, deve essere effettuata la prova di tenuta del circuito gas, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**Schemi esemplificativi di impianti di alimentazione gasolio**

Fig. 10 - Impianto a gravità

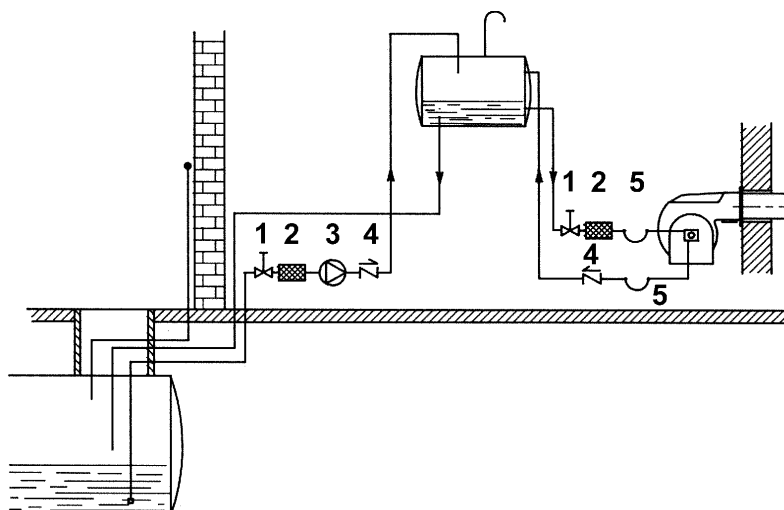


Fig. 11 - Impianto ad anello

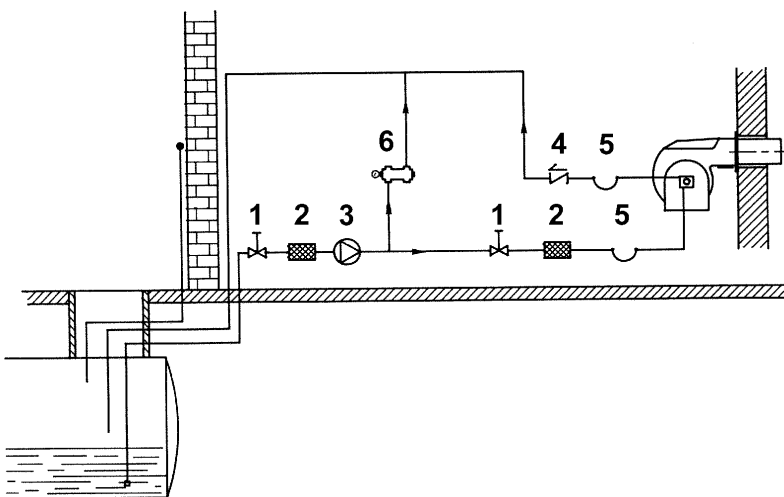
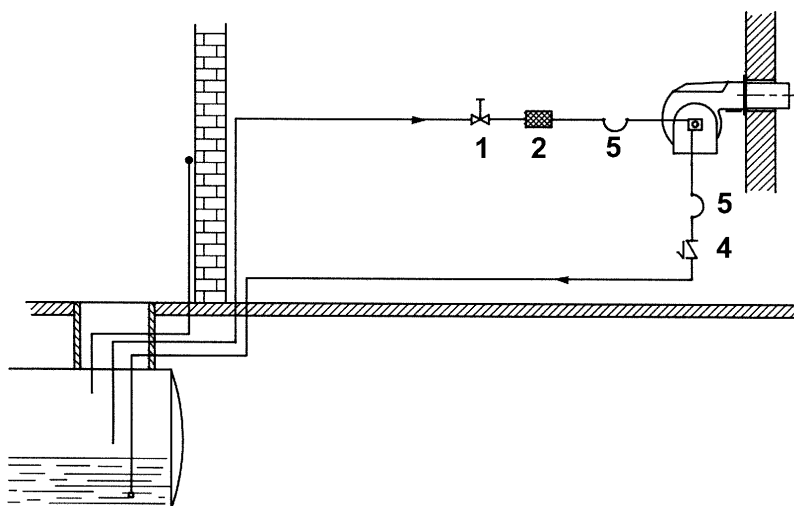


Fig. 12 - Impianto in aspirazione

**Legenda**

- 1 Valvola manuale di intercettazione
- 2 Filtro gasolio
- 3 Pompa di alimentazione gasolio
- 4 Valvola di non ritorno
- 5 Flessibili gasolio
- 6 Valvola di sfioro

**NOTA:** negli impianti a gravità e ad anello, inserire un dispositivo di intercettazione automatica (vedere n. 4 - Fig.13).

## Schema di installazione tubazioni gasolio

**⚠ ATTENZIONE: LEGGERE SCRUPOLOSAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE ALL'INIZIO DEL MANUALE.**

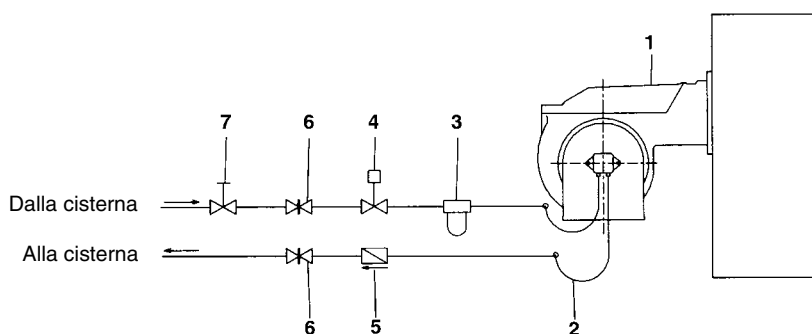


Fig. 13 - Sistema bitubo

La fornitura prevede il filtro e i flessibili, tutta la parte a monte del filtro e a valle del flessibile di ritorno, deve essere predisposta dall'utente. Per il collegamento dei flessibili, consultare il relativo paragrafo.

### Legenda

- 1 Bruciatore
- 2 Tubi flessibili (a corredo)
- 3 Filtro combustibile (a corredo)
- 4 Dispositivo di intercettazione automatica (\*)
- 5 Valvola di non ritorno (\*)
- 6 Saracinesca
- 7 Saracinesca a chiusura rapida (esterna ai locali serbatoio e caldaia)

(\*) Richiesto in Italia, solo negli impianti con alimentazione per gravità, a sifone o a circolazione forzata. Se il dispositivo installato è una elettrovalvola, installare un temporizzatore per ritardarne la chiusura. Il collegamento diretto del dispositivo di intercettazione automatica (4) senza temporizzatore può causare la rottura della pompa.

Le pompe utilizzate possono essere installate sia in sistemi monotubo sia in quelli bitubo.

**Sistema monotubo:** viene utilizzato un unico tubo che, partendo immediatamente sopra il fondo del serbatoio, raggiunge l'entrata della pompa. Dalla pompa, il fluido in pressione viene convogliato all'ugello: una parte esce dall'ugello mentre il resto del fluido ritorna alla pompa. In questo sistema, se è presente il grano di by-pass, esso dovrà essere tolto e l'attacco opzionale di ritorno, sul corpo pompa, dovrà essere chiuso con tappo cieco.

**Sistema bitubo:** viene utilizzato un tubo che collega il serbatoio con l'attacco di ingresso della pompa, come nel sistema monotubo, e di un secondo tubo che dall'attacco di ritorno della pompa si collega, a sua volta, al serbatoio. Tutto l'olio in eccesso ritorna, così, al serbatoio: l'installazione può, quindi, essere considerata auto-spurgante. Se presente, il grano di by-pass interno deve essere inserito per evitare che aria e combustibile passino attraverso la pompa.

I bruciatori escono dalla fabbrica predisposti per l'alimentazione con impianto a due tubi.

Per alimentazione con impianto monotubo (consigliabile nel caso di alimentazione a gravità) è possibile eseguire la trasformazione, nel modo descritto sopra. Per passare da un sistema monotubo a un sistema bitubo, si deve inserire il grano di by-pass.

**Attenzione:** la modifica del senso di rotazione della pompa ne comporta la variazione di tutti i collegamenti.

### Spurgo

Nelle installazioni bitubo lo spurgo è automatico: avviene attraverso una scanalatura di scarico ricavata nel pistone.

Nelle installazioni monotubo, occorre allentare una delle prese di pressione della pompa finché l'aria non sia uscita dall'impianto.

### Utilizzo delle pompe combustibile

- Se il tipo di installazione è monotubo, verificare che all'interno del foro di ritorno non sia presente il grano di by-pass. In questo caso infatti la pompa non funzionerebbe correttamente e potrebbe danneggiarsi.
- Non aggiungere al combustibile altre sostanze additive, così da evitare la formazione di composti che alla lunga possano andare a depositarsi tra i denti dell'ingranaggio, bloccandolo.
- Dopo il riempimento della cisterna, attendere prima di avviare il bruciatore. Questo dà il tempo ad eventuali impurità in sospensione di depositarsi sul fondo anziché essere aspirate dalla pompa.
- Quando si avvia la pompa per la prima volta e si prevede il funzionamento a secco per un periodo di tempo considerevole (ad esempio a causa di un lungo condotto di aspirazione), iniettare dell'olio lubrificante dalla presa di vuoto.
- Durante il fissaggio dell'albero del motore all'albero della pompa, prestare attenzione a non obbligare quest'ultimo in senso assiale o laterale, per evitare usure eccessive del giunto, rumore e sovraccarichi di sforzo sull'ingranaggio.
- Le tubazioni non devono contenere aria. Evitare pertanto attacchi rapidi, usando di preferenza raccordi filettati o a tenuta meccanica. Sigillare con un sigillante smontabile adatto, le filettature di raccordo, i gomiti e le giunzioni. Limitare al minimo indispensabile il numero delle connessioni in quanto sono tutte potenziali sorgenti di perdita.
- Evitare l'utilizzo di Teflon nel collegamento dei flessibili di aspirazione, ritorno e mandata, così da evitare una possibile messa in

circolo di particelle che si depositerebbero sui filtri della pompa o dell'ugello, limitandone l'efficacia. Privilegiare raccordi con OR, oppure tenute meccaniche (ad ogiva o con rondelle di rame o alluminio).

- Prevedere sempre un filtro esterno nella tubazione di aspirazione a monte della pompa.

## Pompa gasolio

### Pompa Suntec AS47 A


|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Viscosità                    | 2 ÷ 12 mm <sup>2</sup> /s (cSt)             |
| Temperatura combustibile     | 0 ÷ 60 °C                                   |
| Pressione entrata massima    | 2 bar                                       |
| Pressione entrata minima     | - 0.45 bar per evitare la formazione di gas |
| Pressione massima al ritorno | 2 bar                                       |
| Velocità massima             | 3600 rpm                                    |

### Suntec AT2 65A

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Campo viscosità           | 2 ÷ 12 cSt                                  |
| Temperatura olio          | 60 °C max.                                  |
| Pressione entrata massima | 2 bar                                       |
| Pressione ritorno massima | 2 bar                                       |
| Pressione entrata minima  | - 0.45 bar per evitare la formazione di gas |
| Velocità                  | 3600 rpm max.                               |

### Legenda


- 1 Regolazione bassa pressione (I° stadio)
- 2 Manometro
- 3 Vacuometro
- 4 Elettrovalvola di blocco
- 4a Elettrovalvola alta-bassa pressione
- 5 Ugello
- 6 Regolazione alta pressione (II° stadio)
- 7 Aspirazione
- 8 Ritorno (con grano di by-pass interno)

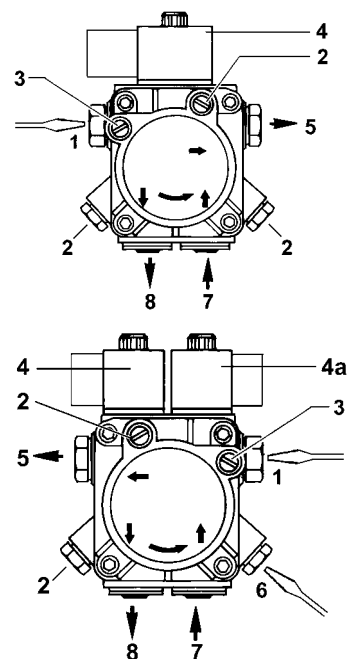

### Collegamento dei flessibili

Per collegare i flessibili alla pompa procedere nel seguente modo, a seconda del modello di pompa in dotazione:

- 1 togliere i tappi di chiusura dei condotti di ingresso (A) e ritorno (R) sulla pompa;
- 2 avvitare i dadi girevoli dei due flessibili alla pompa, facendo **attenzione a non invertire l'ingresso con il ritorno**: osservare attentamente le frecce stampate sulla pompa che indicano l'ingresso e il ritorno (vedi paragrafo precedente).

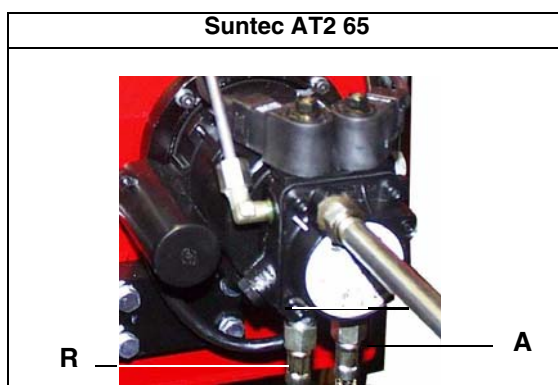

## Collegamenti elettrici

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Rispettare le regole fondamentali di sicurezza, assicurarsi del collegamento all'impianto di messa a terra, non invertire i collegamenti di fase e neutro, prevedere un interruttore differenziale magneto-termico adeguato per l'allacciamento alla rete.</b>                                                           |
|  | <b>ATTENZIONE:</b> Prima di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi di posizionare l'interruttore dell'impianto in posizione OFF e accertarsi che l'interruttore principale del bruciatore sia in posizione 0 (OFF - spento). Leggere attentamente il capitolo "AVVERTENZE", alla sezione "Alimentazione elettrica". |

|  |                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENZIONE:</b> il bruciatore viene fornito con un ponte elettrico tra i morsetti 6 e 7, nel caso di collegamento del termostato alta/bassa fiamma rimuovere tale ponte prima di collegare il termostato. |
|  | <b>IMPORTANTE:</b> Collegando i fili elettrici di alimentazione alla morsettiera del bruciatore assicurarsi che il filo di terra sia più lungo dei conduttori di fase e neutro.                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENZIONE:</b> se la lunghezza del cavo di collegamento dei termostati all'apparecchiatura di controllo fiamma supera i 3 metri, prevedere un relè di sezionamento (consultare lo schema elettrico in allegato). |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per l'esecuzione dei collegamenti, procedere nel modo seguente:

- 1 togliere il coperchio del quadro elettrico del bruciatore, svitando le viti di fissaggio;
- 2 eseguire i collegamenti elettrici alla morsettiera di alimentazione seguendo gli schemi riportati di seguito;
- 3 verificare il senso di rotazione del motore del ventilatore (vedere il paragrafo successivo);
- 4 rimontare il coperchio del quadro.

Per i collegamenti, riferirsi alla morsettiera riportata in figura

- 1 Collegare i conduttori relativi al segnale di consenso dalla caldaia verso il bruciatore, per i seguenti componenti:

**ST:** Serie di termostati/pressostati


**TAB:** Termostato/pressostato ALTA/BASSA FIAMMA

- 2 Collegare i conduttori relativi al segnale di consenso dal bruciatore verso la caldaia, per i seguenti componenti:

**LB:** lampada segnalazione Blocco/bruciatore

**LSPG:** lampada segnalazione blocco controllo tenuta valvole

Versione senza circuito stampato

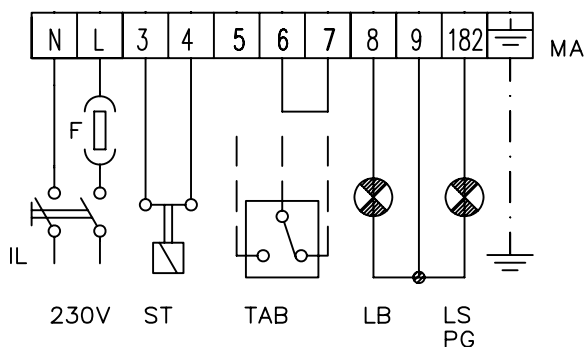

Versione con circuito stampato

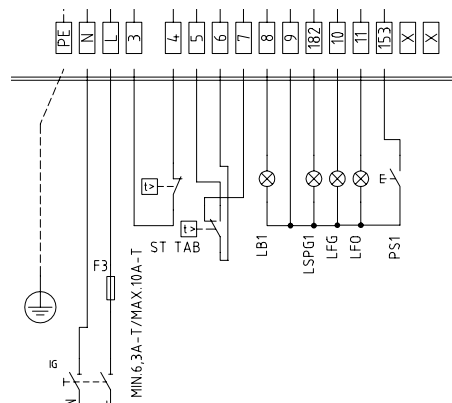


Fig. 14

### Legenda

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| IL         | Interruttore generale                        |
| LB/LB1     | Lampada segnalazione blocco bruciatore       |
| LFG        | Lampada segnalazione funzionamento a gas     |
| LFO        | Lampada segnalazione funzionamento a gasolio |
| LSPG/LSPG1 | Lampada segnalazione perdita valvole gas     |
| MA         | Morsettiera di alimentazione bruciatore      |
| PS1        | Pulsante sblocco fiamma                      |
| ST         | Serie termostati o pressostati               |
| TAB        | Termostato alta-bassa fiamma                 |


Nel caso in cui l'alimentazione elettrica del bruciatore sia a 230 V fase-fase (senza il conduttore neutro), con l'apparecchiatura Siemens LME2.. (per ulteriori informazioni sul dispositivo LME.., consultare l'Appendice) si dovrà aggiungere il circuito RC Siemens, RC466890660 come indicato in figura.

### Legenda

C - Condensatore (22nF/250V)

R - Resistenza (1Mohm)

(\*\*) RC466890660 - Circuito RC Siemens (Codice: 2531003)

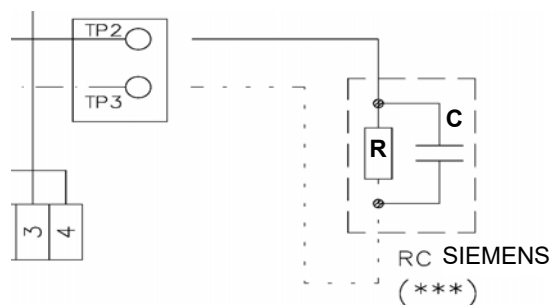

## REGOLAZIONI

### Curve di pressione del gas in testa di combustione in funzione della portata

**Le curve sono riferite a pressione = 0 mbar in camera di combustione!**

Le curve di pressione in testa di combustione in funzione della portata gas, sono valide nel caso di bruciatore correttamente regolato (3% di O<sub>2</sub> residuo nei fumi e CO entro i limiti di norma). In questo stadio, la testa di combustione, farfalla del gas e il servocomando sono alla massima apertura. Fare riferimento alla Fig. 15, che indica il modo corretto per misurare la pressione del gas, tenendo conto dei valori di pressione in camera di combustione, rilevati dal manometro o dalle caratteristiche tecniche della caldaia/utilizzo.

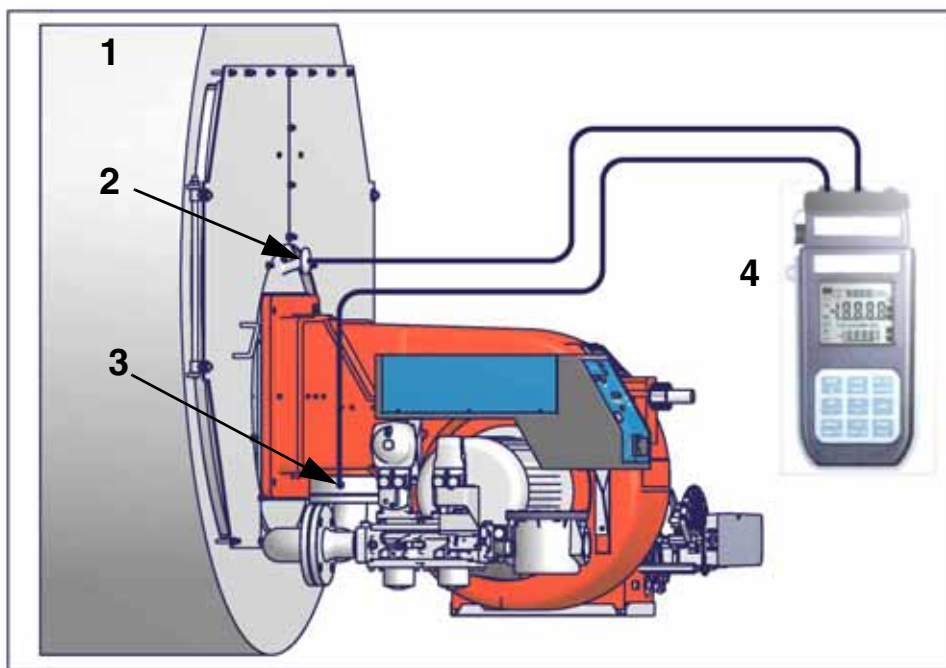


Fig. 15

- Legenda**
- 1 Caldaia
  - 2 Presa di pressione gas in caldaia
  - 3 Presa di pressione gas valvola a farfalla
  - 4 Manometro differenziale


### Misura della pressione in testa di combustione

Inserire le sonde relative agli ingressi del manometro: una nella presa di pressione della caldaia (Fig. 15-2) per rilevare il dato di pressione in camera di combustione e l'altra nella presa di pressione gas della valvola a farfalla del bruciatore (Fig. 15-3), per rilevare la pressione nella testa di combustione.

In base alla pressione differenziale, così rilevata, si ricava il dato relativo alla portata gas massima: utilizzando i grafici delle curve pressione-portata in testa di combustione al paragrafo successivo, dal dato relativo alla pressione in testa (riportato in ordinata) si ricava il valore della portata bruciata in Stm<sup>3</sup>/h, riportata in ascissa. I dati ricavati devono essere utilizzati per la regolazione della portata del gas.

**NOTA: LE CURVE PRESSIONE - POR TATA SONO PURAMENTE INDICATIVE; PER UNA CORRETTA REGOLAZIONE DELLA PORTATA GAS, FARE RIFERIMENTO ALLA LETTURA DEL CONTATORE.**

## Curve pressione in testa di combustione - portata gas

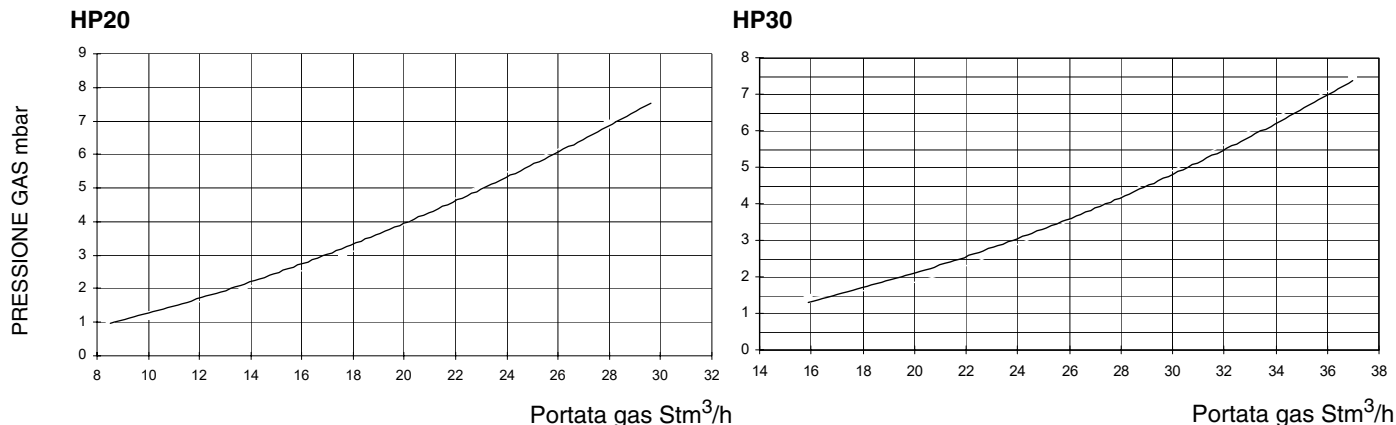

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENZIONE:</b> prima di avviare il bruciatore, assicurarsi che le valvole manuali di intercettazione siano aperte e controllare che il valore di pressione a monte della rampa sia conforme ai valori riportati nel paragrafo “Dati tecnici”. Assicurarsi, inoltre, che l'interruttore generale di alimentazione sia chiuso. |
|  | <b>ATTENZIONE:</b> Durante le operazioni di taratura fare attenzione a non far funzionare il bruciatore con portata d'aria insufficiente (pericolo di formazione di monossido di carbonio); nel caso ciò avvenisse ridurre lentamente il gas fino a rientrare nei valori di combustione normali.                                 |
|  | <b>ATTENZIONE:</b> LE VITI SIGILLATE NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE ALLENATE!<br>SE CIÒ AVVENISSE, LA GARANZIA SUL COMPONENTE DECADREBBE IMMEDIATAMENTE!                                                                                                                                                                        |

### Filtro Gas

I filtri per gas fermano le particelle di polvere portate dal gas e proteggono gli elementi in pericolo (es.: bruciatori, contatori e regolatori) da un rapido intasamento. Il filtro è normalmente posizionato a monte di tutti gli organi di regolazione e intercettazione.

### Controllo di tenuta VPS504

Ha lo scopo di verificare la tenuta delle valvole di intercettazione gas.

Tale verifica viene effettuata non appena il termostato di caldaia dà il consenso al funzionamento del bruciatore creando, tramite la pompa a membrana al suo interno, una pressione nel circuito di prova di 20 mbar superiore alla pressione di alimentazione.

Volendo effettuarne la verifica, inserire un manometro in corrispondenza della presa di pressione PA.

Se il ciclo di prova ha esito positivo, dopo alcuni secondi si accende la lampada di consenso LC (gialla).

In caso contrario si accende il pulsante luminoso rosso LB, indicando lo stato di blocco. Per ripartire è necessario sbloccare l'apparecchiatura azionando questo pulsante.

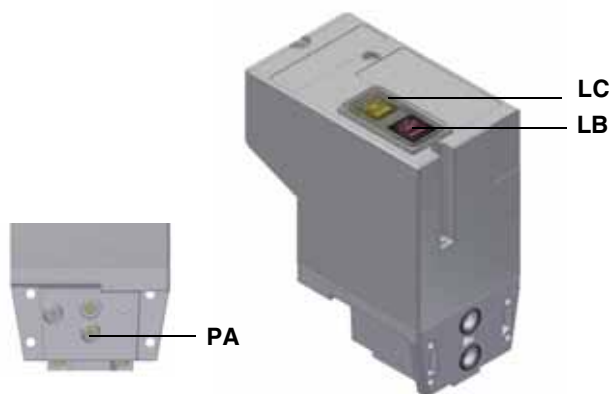


Fig. 15

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IMPORTANTE!</b> l'eccesso di aria di combustione va regolato secondo i parametri consigliati riportati nella seguente tabella: |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Parametri di combustione consigliati |                                 |                                |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Combustibile                         | CO <sub>2</sub> Consigliato (%) | O <sub>2</sub> Consigliato (%) |
| Gas naturale                         | 9 ÷ 10                          | 3 ÷ 4.8                        |
| Gasolio                              | 11.5 ÷ 13                       | 2.9 ÷ 4.9                      |

### Regolazione - descrizione generale

- Verificare che i parametri di combustione rientrino nei limiti consigliati.
- Verificare la portata misurandola al contatore o, nel caso non fosse possibile, verificando la pressione in testa di combustione con un manometro differenziale, come descritto al paragrafo “Misura della pressione in testa di combustione” a pagina 16.
- Regolare la portata del combustibile in alta fiamma.
- Infine, stabilire la potenza della bassa fiamma agendo sul microinterruttore di bassa fiamma del servocomando al fine di evitare che la potenza in bassa fiamma sia troppo elevata oppure che la temperatura dei fumi sia troppo bassa da causare condensazioni nel camino.

Procedere per prima cosa con la regolazione nel funzionamento a gasolio e successivamente con la regolazione nel funzionamento a gas.

### Procedura di regolazione nel funzionamento a gasolio

La portata del gasolio viene regolata scegliendo un ugello di dimensione adatta alla potenza della caldaia/utilizzo e tarando le pressioni di mandata e di ritorno secondo i valori riportati nella tabella riportata sotto (per la lettura delle pressione consultare i paragrafi successivi).

#### Scelta dell'ugello gasolio

| Taglia dell'ugello | PRESSIONE POMPA bar |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | 8                   | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    |
| GPH                | Portata kg/h        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.00               | 6.80                | 7.21  | 7.60  | 7.97  | 8.32  | 8.66  | 8.99  | 9.30  | 9.61  | 9.91  | 10.19 | 10.47 | 10.74 | 11.01 | 11.27 | 11.52 | 11.77 | 12.01 |
| 2.25               | 7.64                | 8.11  | 8.55  | 8.96  | 9.36  | 9.74  | 10.11 | 10.47 | 10.81 | 11.14 | 11.47 | 11.78 | 12.09 | 12.39 | 12.68 | 12.96 | 13.24 | 13.51 |
| 2.50               | 8.49                | 9.01  | 9.50  | 9.96  | 10.40 | 10.83 | 11.24 | 11.63 | 12.01 | 12.38 | 12.74 | 13.09 | 13.43 | 13.76 | 14.09 | 14.40 | 14.71 | 15.02 |
| 2.75               | 9.34                | 9.91  | 10.45 | 10.96 | 11.44 | 11.91 | 12.36 | 12.79 | 13.21 | 13.62 | 14.01 | 14.40 | 14.77 | 15.14 | 15.49 | 15.84 | 16.18 | 16.52 |
| 3.00               | 10.19               | 10.81 | 11.40 | 11.95 | 12.48 | 12.99 | 13.48 | 13.96 | 14.41 | 14.86 | 15.29 | 15.71 | 16.12 | 16.51 | 16.90 | 17.28 | 17.65 | 18.02 |
| 3.50               | 11.90               | 12.62 | 13.30 | 13.95 | 14.57 | 15.17 | 15.74 | 16.29 | 16.83 | 17.34 | 17.85 | 18.34 | 18.81 | 19.28 | 19.73 | 20.17 | 20.61 | 21.03 |
| 4.00               | 13.60               | 14.42 | 15.20 | 15.94 | 16.65 | 17.33 | 17.99 | 18.62 | 19.23 | 19.82 | 20.40 | 20.95 | 21.50 | 22.03 | 22.55 | 23.06 | 23.55 | 24.04 |
| 4.50               | 15.30               | 16.22 | 17.10 | 17.94 | 18.73 | 19.50 | 20.24 | 20.95 | 21.63 | 22.30 | 22.95 | 23.57 | 24.19 | 24.78 | 25.37 | 25.94 | 26.49 | 27.04 |
| 5.00               | 17.00               | 18.03 | 19.00 | 19.93 | 20.82 | 21.67 | 22.48 | 23.27 | 24.04 | 24.78 | 25.49 | 26.19 | 26.87 | 27.54 | 28.19 | 28.82 | 29.44 | 30.05 |
| 5.50               | 18.70               | 19.83 | 20.90 | 21.92 | 22.90 | 23.83 | 24.73 | 25.60 | 26.44 | 27.25 | 28.04 | 28.81 | 29.56 | 30.29 | 31.00 | 31.70 | 32.38 | 33.05 |
| 6.00               | 20.40               | 21.63 | 22.80 | 23.92 | 24.98 | 26.00 | 26.98 | 27.93 | 28.84 | 29.73 | 30.59 | 31.43 | 32.25 | 33.04 | 33.82 | 34.58 | 35.33 | 36.05 |
| 6.50               | 22.10               | 23.44 | 23.70 | 25.91 | 27.06 | 28.17 | 29.23 | 30.26 | 31.25 | 32.21 | 33.14 | 34.05 | 34.94 | 35.80 | 36.64 | 37.46 | 38.27 | 39.06 |

Tab. 1 - Ugelli Danfoss/Delavan

- 1 Selezionare il funzionamento a gasolio (OIL) tramite il selettore **CM** (presente sul pannello di controllo del bruciatore - pag. 39).
- 2 avviare il bruciatore, tramite la serie di termostati;
- 3 durante la preventilazione, sfiatare l'aria dall'attacco (**M**) manometro della pompa (Fig. 16), allentando leggermente il tappo, senza toglierlo; quindi rilasciare il contattore.

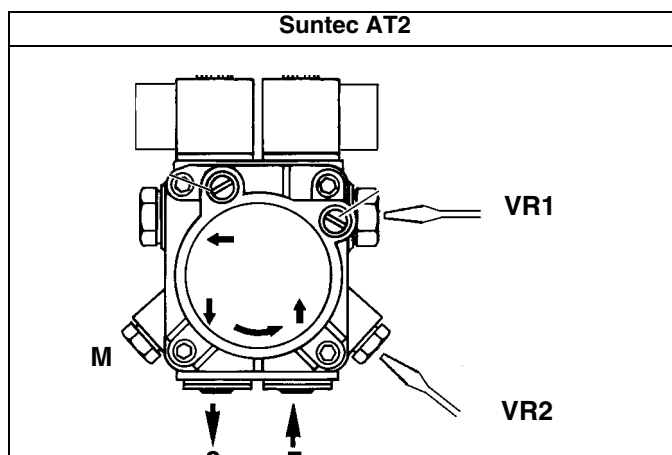


Fig. 16

- 4 sempre in fase di preventilazione, tarare la pressione della pompa, tramite la vite **VR1** (Fig.16), in base alla portata richiesta in bassa fiamma (per esempio 9-10 bar), senza scendere sotto gli 8 bar;

**Attenzione: La portata dell'ugello a 8 bar deve essere superiore alla portata relativa alla potenza minima del bruciatore.**

- 5 dopo la fase di accensione, portare il bruciatore in alta fiamma tramite il termostato **TAB**; viene comandato l'inserimento del secondo stadio (alta fiamma): tarare la pressione della pompa, tramite la vite **VR2** (Fig. 16), in base alla portata richiesta in alta fiamma (per esempio 24-25 bar), senza superare i 25 bar.
- 6 La posizione della camma MV del servocomando deve essere tarata ad almeno 5° in più della camma di bassa fiamma ST1.


| Berger STA12 B 3.41                                                               | Siemens SQN72                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                |
| ST2 = Camma Alta fiamma<br>ST0 = Posizione accensione<br>ST1 = Camma Bassa fiamma | I = Camma Alta fiamma<br>II = Posizione accensione<br>III = Camma Bassa fiamma |



**ATTENZIONE! Servocomando Beger: le camme possono essere spostate manualmente. Servocomando Siemens: impostare la leva MAN/AUTO su MAN per spostare le camme, ricordarsi di reimpostarla su AUTO una volta terminata la regolazione**

- 7 Per regolare la **portata d'aria in alta fiamma**, allentare il dado **RA** e ruotare la vite **VRA**, fino ad ottenere la portata d'aria richiesta per avere una combustione ottimale: spostando il tirante **TR** verso l'albero della serranda, la serranda si apre e la portata d'aria aumenta, spostandolo lontano dall'albero, la serranda si chiude e la portata diminuisce.

**Attenzione!** Ad operazioni ultimate, assicurarsi di aver fissato il dado di bloccaggio **RA**. Non cambiare la posizione dei tiranti della serranda dell'aria.

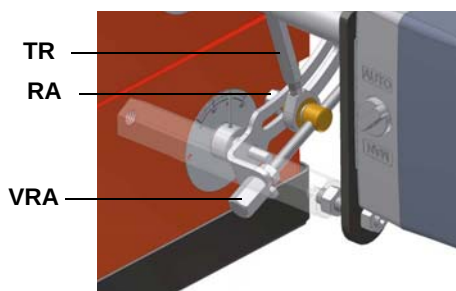

- 8 portare il bruciatore in bassa fiamma tramite il termostato **TAB**;  
 9 sempre controllando i valori di combustione, regolare la portata d'aria in bassa fiamma tramite la camma ST1 del servocomando;  
 10 Spegner il bruciatore e procedere alla regolazione nel funzionamento a gas.


### Procedura di regolazione nel funzionamento a gas

- 1 Impostare il bruciatore selezionando GAS tramite il commutatore **CM** del bruciatore (presente sul pannello di controllo del bruciatore - pag. 22);

Prima di avviare il bruciatore, regolare l'apertura lenta del gruppo valvole: per la regolazione dell'apertura lenta, togliere la calottina **T** (vedi Fig. 30), capovolgerla ed inserirla sul perno **VR** con l'apposita scanalatura posta sulla parte superiore. Avvitando la portata di accensione diminuisce, svitando la portata di accensione aumenta. Non regolare la vite **VR** con un cacciavite. N.B.: La vite VSB deve essere tolta solamente per la sostituzione della bobina

- 2 avviare il bruciatore, tramite la serie di termostati;  
 3 mantenere i valori di taratura della portata dell'aria stabilita nel funzionamento a gasolio (vedi paragrafo precedente);  
 4 portare il bruciatore in alta fiamma, tramite il termostato **TAB**;  
 5 Regolare la **portata del gas in alta fiamma** ai valori richiesti dalla caldaia/utilizzo, agendo sullo stabilizzatore di pressione **VS** del gruppo valvole: Lo stabilizzatore di pressione si regola agendo sulla vite **VS** posta sotto il coperchietto **C**: avvitando la pressione aumenta, svitando diminuisce. La regolazione della portata della valvola gas si effettua tramite il regolatore **RP**, dopo aver allentato


di alcuni giri la vite di bloccaggio **VB**. Svitando il regolatore **RP** la valvola si apre, avvitandolo si chiude

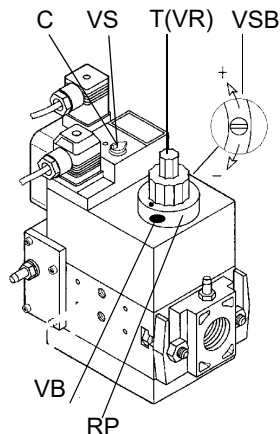

**Dungs Multibloc MB-DLE**

Fig. 18

- 6 Dopo avere regolato la portata gas alla potenza massima, procedere alla regolazione del punto di minima potenza (bassa fiamma);
- 7 portare il bruciatore in bassa fiamma tramite il termostato **TAB**.
- 8 Per variare la portata del gas allentare i dadi **DB** (vedi figura sotto) e regolare l'angolo di apertura della valvola a farfalla ruotando il tirante **TG** (la rotazione oraria incrementa la portata del gas, quella antioraria la diminuisce). Il taglio sull'albero della valvola a farfalla indica l'angolo di apertura misurato rispetto all'asse orizzontale (vedi figura sotto).

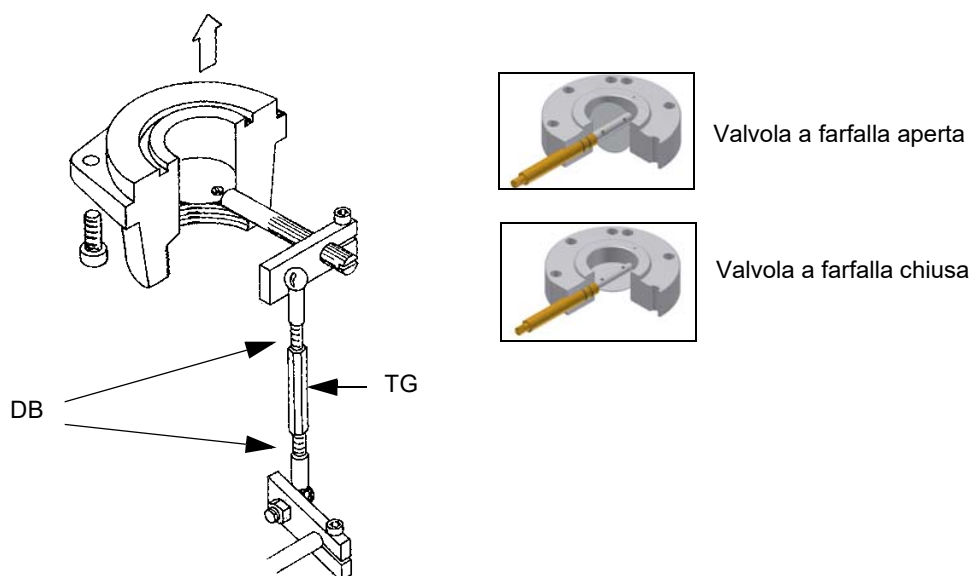


N.B. Ad operazioni ultimate, assicurarsi di aver fissato i dadi di bloccaggio **DB**.


- 9 Nel caso in cui la temperatura dei fumi non sia quella richiesta, tornare nel funzionamento a gasolio e adeguare la portata dell'olio sui valori di temperatura dei fumi richiesti. Adeguare l'aria di conseguenza, sempre prestando attenzione all'analisi di combustione. Ritornare nel funzionamento a gas e ripetere la regolazione solo del gas (perché l'aria è già stata regolata nel funzionamento a gasolio), sempre controllando i valori di combustione.
- 10 Procedere, ora, alla regolazione dei pressostati (vedi pag. 21).

## Regolazione della testa di combustione

Il bruciatore viene regolato in fabbrica con la testa in posizione "MAX.", corrispondente alla massima potenza. Per il funzionamento a potenza ridotta, girare la vite **VRT** in senso orario e arretrare progressivamente la testa di combustione, verso la posizione "MIN.".



Posizione testa "MAX"




Posizione testa "MIN"

**Attenzione:** variare la posizione della testa solo se necessario. Se si varia la posizione della testa, ripetere le regolazioni di aria e combustibile descritte ai punti precedenti.

## Taratura dei pressostati di aria e di gas

Il **pressostato aria** ha la funzione di mettere in sicurezza (bloccare) l'apparecchiatura di controllo fiamma se la pressione dell'aria non è quella prevista. In caso di blocco, sbloccare il bruciatore servendosi del pulsante di sblocco dell'apparecchiatura, presente sul pannello di controllo del bruciatore.

I **pressostati gas** controllano la pressione per impedire il funzionamento del bruciatore nei casi in cui il valore di pressione non sia compreso nel campo di pressione ammissibile.



### Taratura pressostato aria

Procedere con la taratura del pressostato aria come segue:

- Togliere il coperchio di plastica trasparente.
- Dopo aver completato le tarature di aria e combustibile, accendere il bruciatore.
- Con il bruciatore in bassa fiamma, ruotare lentamente la ghiera di regolazione **VR** in senso orario (per aumentare la pressione di taratura) fino ad ottenere il blocco del bruciatore, leggere il valore di pressione sulla scala e reimpostarlo ad un valore inferiore del 15% circa.
- Ripetere il ciclo di accensione del bruciatore e controllare che funzioni correttamente.
- Rimontare il coperchio trasparente sul pressostato.

### Taratura pressostato gas di minima

Per la taratura del pressostato gas procedere come segue:

- Assicurarci che il filtro sia pulito.
- Togliere il coperchio di plastica trasparente.
- Con il bruciatore in funzione alla massima potenza, misurare la pressione del gas sulla presa di pressione del pressostato.
- Chiudere lentamente la valvola manuale di intercettazione a monte pressostato (vedi diagramma installazione rampe gas), fino a riscontrare una riduzione della pressione del 50% rispetto al valore letto in precedenza. Controllare che non aumenti il valore di CO nei fumi: se il valore di CO è superiore ai limiti di legge, aprire lentamente la valvola di intercettazione fino a rientrare nei suddetti limiti.
- Verificare che il bruciatore funzioni regolarmente.
- Ruotare la ghiera di regolazione del pressostato in senso orario (per aumentare la pressione), fino allo spegnimento del bruciatore.
- Aprire completamente la valvola manuale di intercettazione
- Rimontare il coperchio trasparente.

### Taratura pressostato gas di massima (dove presente)

Per la taratura procedere come segue:

- 1 togliere il coperchio di plastica trasparente.
- 2 misurare la pressione del gas in rete con fiamma spenta.
- 3 impostare, sulla ghiera di regolazione **VR**, il valore letto al punto 2 aumentato del 30%;
- 4 rimontare il coperchio di plastica trasparente.

## PARTE II: FUNZIONAMENTO

## LIMITAZIONI D'USO

IL BRUCIATORE È UN APPARECCHIO PROGETTATO E COSTRUITO PER FUNZIONARE SOLO DOPO ESSERE STATO CORRETTAMENTE ACCOPPIATO AD UN GENERATORE DI CALORE (ES. CALDAIA, GENERATORE ARIA CALDA, FORNO, ECC.), OGNI ALTRO USO È DA CONSIDERARSI IMPROPRIO E QUINDI PERICOLOSO.

L'UTENTE DEVE GARANTIRE IL CORRETTO MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO AFFIDANDONE L'INSTALLAZIONE A PERSONALE QUALIFICATO, E FACENDO ESEGUIRE LA PRIMA ACCENSIONE DA UN CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO DALL'AZIENDA COSTRUTTRICE DEL BRUCIATORE. È FONDAMENTALE, A QUESTO PROPOSITO, IL COLLEGAMENTO ELETTRICO AGLI ORGANI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA DEL GENERATORE (THERMOSTATI DI LAVORO, SICUREZZA, ECC.) CHE GARANTISCE UN FUNZIONAMENTO DEL BRUCIATORE CORRETTO E SICURO.

È PERTANTO DA ESCLUDERSI OGNI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO CHE PRESCINDA DALLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE O CHE AVVENGA DOPO TOTALE O PARZIALE MANOMISSIONE DI QUESTE (ES. SCOLLEGAMENTO ANCHE PARZIALE DI CONDUTTORI ELETTRICI, APERTURA DEL PORTELLONE DEL GENERATORE, SMONTAGGIO DI PARTI DEL BRUCIATORE).

NON APRIRE O SMONTARE MAI ALCUN COMPONENTE DELLA MACCHINA.

AGIRE SOLO SULL'INTERRUTTORE GENERALE, CHE PER LA SUA FACILE ACCESSIBILITÀ E RAPIDITÀ DI MANOVRA FUNGE ANCHE DA INTERRUTTORE DI EMERGENZA, ED EVENTUALMENTE SUL PULSANTE DI SBLOCCO.

IN CASO DI RIPETIZIONE DELL'ARRESTO DI BLOCCO NON INSISTERE SUL PULSANTE DI SBLOCCO E RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO CHE PROVVEDERÀ A RIMUOVERE L'ANOMALIA DI FUNZIONAMENTO.

ATTENZIONE: DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO LE PARTI DEL BRUCIATORE PIÙ VICINE AL GENERATORE (FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO) SONO SOGGETTE A RISCALDAMENTO. EVITARE DI TOCCARLE PER NON RIPORTARE USTIONI.

## FUNZIONAMENTO




**ATTENZIONE:** prima di avviare il bruciatore, assicurarsi che le valvole manuali di intercettazione siano aperte. Assicurarsi, inoltre, che l'interruttore generale di alimentazione sia chiuso. Leggere scrupolosamente le AVVERTENZE riportate nel presente manuale.

- Selezionare il combustibile agendo sul commutatore **CM** sul quadro di comando del bruciatore.  
**ATTENZIONE:** nel caso si selezioni il combustibile gasolio, accertarsi che i rubinetti di intercettazione della linea di alimentazione e di ritorno siano aperti.
- Controllare che l'apparecchiatura non sia in blocco (spia **O** accesa), eventualmente sbloccarla agendo sul pulsante **C** (reset).
- Verificare che la serie di termostati (o pressostati) dia il consenso di funzionamento al bruciatore.

**Funzionamento a gas**

- Verificare che la pressione di alimentazione del gas sia sufficiente (segnalata dall'accensione della spia **I**).

**Solo per bruciatori con controllo di tenuta:** inizia il ciclo di verifica del dispositivo controllo di tenuta delle valvole gas, il completamento della verifica è segnalato dall'accensione dell'apposita spia sul controllo di tenuta. Terminata la verifica delle valvole gas inizia il ciclo di avviamento del bruciatore: nel caso di perdita di una valvola gas, il dispositivo di controllo tenuta va in blocco e la spia **M** si accende. Per sbloccare premere il pulsante di sblocco sul dispositivo di controllo tenuta, per bruciatori equipaggiati con VPS504 (pulsante **LB** in figura), o il pulsante **O** sul quadro, per i bruciatori equipaggiati con l'apparecchiatura SIEMENS LDU11.

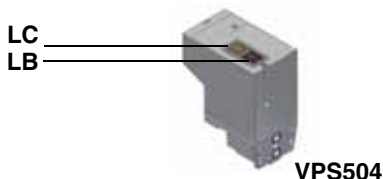

**NOTA:** nel caso di bruciatori equipaggiati con controllo di tenuta Dungs VPS504 la fase di preventilazione inizia solo dopo il completamento del controllo di tenuta delle valvole gas con esito positivo.

Poiché la preventilazione deve avvenire con la massima portata d'aria, l'apparecchiatura di controllo comanda l'apertura del servocomando e solo quando viene raggiunta la posizione di massima apertura inizia il conteggio del tempo di preventilazione.

- Al termine del tempo di preventilazione, il servocomando si porta in posizione di completa chiusura (posizione di accensione gas)

e, appena questa è raggiunta, viene inserito il trasformatore di accensione (segnalato dalla spia **C** sul pannello grafico).

- Pochi secondi dopo l'apertura delle valvole del gas, il trasformatore di accensione viene escluso dal circuito e la spia **C** si spegne.
- Il bruciatore risulta così acceso, contemporaneamente il servocomando si porta verso la posizione di alta fiamma, dopo alcuni secondi, inizia il funzionamento a 2 stadi e il bruciatore si porta automaticamente in alta o in bassa fiamma a seconda delle richieste dell'impianto.

Il funzionamento in alta/bassa fiamma è segnalato dall'accensione/spegnimento della spia **A/B** sul pannello grafico.

### Funzionamento gasolio

- Si avvia il motore del ventilatore ed ha inizio la fase di preventilazione. Poiché la preventilazione deve avvenire con la massima portata d'aria, l'apparecchiatura di controllo comanda l'apertura del servocomando e solo quando viene raggiunta la posizione di massima apertura, inizia il conteggio del tempo di preventilazione.
- Al termine del tempo di preventilazione, il servocomando si porta in posizione di accensione gasolio e, appena questa è raggiunta, viene inserito il trasformatore di accensione (segnalato dalla spia **C** sul pannello grafico). Pochi secondi dopo l'apertura della valvola del gasolio, il trasformatore di accensione viene escluso dal circuito e la spia **C** si spegne.
- Il bruciatore risulta così acceso, contemporaneamente il servocomando si porta verso la posizione di alta fiamma, dopo alcuni secondi, inizia il funzionamento a 2 stadi e il bruciatore si porta automaticamente in alta o in bassa fiamma a seconda delle richieste dell'impianto. Il funzionamento in alta/bassa fiamma è segnalato dall'accensione/spegnimento della spia **A/B** sul pannello grafico.

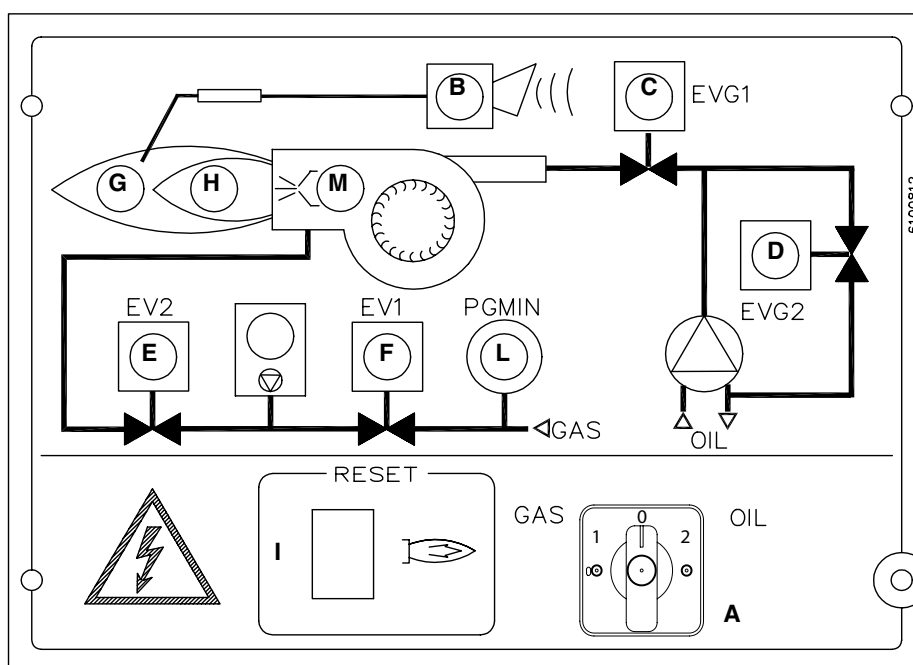


Fig. 18 - Pannello quadro elettrico

### Legenda

- A Interruttore generale e selettore di funzionamento: 0- Fermo; 1- Gas; 2- Gasolio
- B Lampada segnalazione blocco
- C Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gasolio EVG1
- D Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gasolio EVG2
- E Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gas EV2
- F Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gas EV1
- G Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gas alta fiamma
- H Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gas bassa fiamma
- I Pulsante di sblocco apparecchiatura controllo fiamma
- L Lampada segnalazione consenso pressostato gas
- M Lampada segnalazione funzionamento trasformatore di accensione

### PARTE III: MANUTENZIONE

Almeno un volta all'anno eseguire le operazioni di manutenzione riportate nel seguito. Nel caso di servizio stagionale si raccomanda di eseguire la manutenzione alla fine di ogni stagione di riscaldamento; nel caso di servizio continuativo la manutenzione va eseguita ogni 6 mesi.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENZIONE! TUTTI GLI INTERVENTI SUL BRUCIATORE DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON L'INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE APERTO E VALVOLE MANUALI DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE CHIUSE.</b> |
|                                                                                   | <b>ATTENZIONE: LEGGERE SCRUPolosAMENTE LE AVVERTENZE RIPOrtATE ALL'INIZIO DEL MANUALE.</b>                                                                                                 |

#### OPERAZIONI PERIODICHE

- Pulizia ed esame cartuccia filtro gas, in caso di necessità sostituirla (vedere paragrafi successivi).
- Controllo e pulizia della cartuccia del filtro gasolio, se necessario sostituirla.
- Pulizia ed esame del filtro all'interno della pompa combustibile: per assicurare il corretto funzionamento della pompa è consigliabile la pulizia del filtro almeno una volta all'anno. Per togliere il filtro è indispensabile rimuovere il coperchio, svitando le quattro viti con una chiave brugola. Durante il rimontaggio fare attenzione che i piedini di sostegno del filtro siano rivolti verso il corpo pompa. Se possibile sostituire la guarnizione del coperchio. Prevedere sempre un filtro esterno nella tubazione di aspirazione a monte della pompa.
- Controllo dei flessibili gasolio per possibili perdite.
- Smontaggio esame e pulizia testa di combustione (vedi pag.25).
- Esame elettrodi di accensione, pulizia, eventuale registrazione e se necessario sostituzione (vedi pag.26).
- Esame e pulizia accurata della fotocellula UV rilevazione fiamma, se necessario sostituzione. In caso di dubbio verificare il circuito di rilevazione dopo aver rimesso in funzione il bruciatore, seguendo lo schema a pag.27.
- Smontaggio e pulizia dell'ugello gasolio  (**Importante: per la pulizia usare solventi e non oggetti metallici**) ; alla fine delle operazioni di manutenzione, dopo avere ripristinato il bruciatore, accenderlo e verificare la forma della fiamma; nel dubbio che il funzionamento non sia regolare, sostituire l'ugello. Quando il bruciatore viene usato intensamente è raccomandabile sostituire l'ugello all'inizio di ogni stagione di servizio, come misura preventiva.
- Pulizia ed ingrassaggio di leve e parti rotanti.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENZIONE:</b> se, durante le operazioni di manutenzione, si rendesse necessario smontare le parti costituenti la rampa del gas, ricordarsi di eseguire, una volta rimontata la rampa, la prova di tenuta secondo le modalità previste dalle normative vigenti. si, durante las operaciones de manutención, se hiciera necesario bajar las partes constituyentes la rampa del gas, acordarse de ejecutar, una vez reensamblada la rampa, la prueba de estanqueidad según las modalidades previstas por las normativas vigentes. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Manutenzione del filtro gasolio

Per eseguire la manutenzione del filtro combustibile, procedere nel modo seguente:

- 1 intercettare il tratto interessato;
- 2 svitare la vaschetta.
- 3 togliere la cartuccia filtrante, lavarla con benzina, se necessario, sostituirla; controllare gli O-ring di tenuta: se necessario sostituirli;
- 4 rimontare la vaschetta e rimettere in funzione la linea.



#### Smontaggio del filtro nel gruppo MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412

- Controllare il filtro almeno una volta l'anno!
- Pulire o sostituire il filtro se la differenza di pressione fra i punti 1 e 3 (Fig. 19) è  $\Delta p > 10$  mbar.
- Pulire o sostituire il filtro se la differenza di pressione fra i punti 1 e 3 (Fig. 19) risulta raddoppiata dall'ultimo controllo.

Il cambio del filtro può essere effettuato senza smontare la valvola.

- 1 Interrompere l'afflusso del gas chiudendo il rubinetto manuale di intercettazione.
- 2 Svitare le viti 1 ÷ 4 con una chiave esagonale n. 3 e togliere il coperchio del filtro 5 in Fig. 19.
- 3 Sostituire la cartuccia del filtro 6.
- 4 Rimontare il coperchio 5, riavvitare e stringere senza sforzo le viti 1 ÷ 4.
- 5 Effettuare un controllo funzionale di tenuta,  $p_{max} = 360$  mbar.

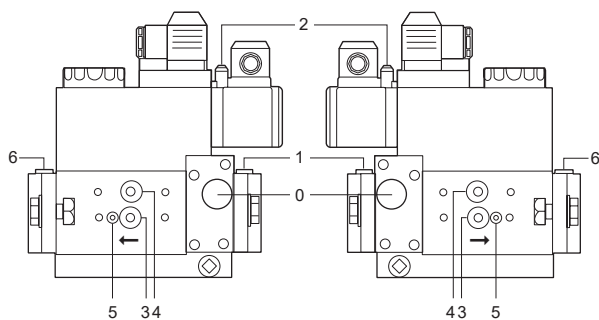


Fig. 19

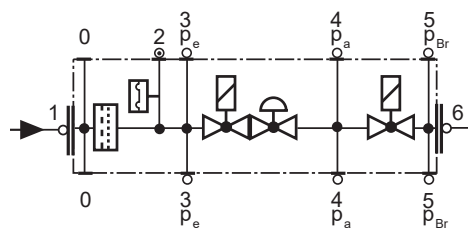


Fig. 20

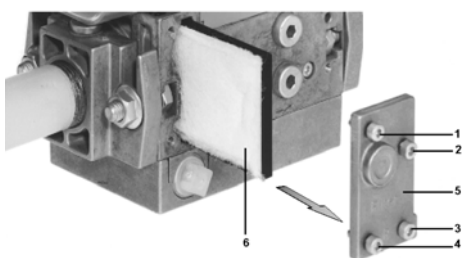


Fig. 21



### Manutenzione del filtro gas



**ATTENZIONE:** prima di aprire il filtro chiudere la valvola di intercettazione del gas a valle e sfiatare; assicurarsi, inoltre, che al suo interno non vi sia gas in pressione.

Per pulire o sostituire il filtro gas procedere nel modo seguente:

- 1 togliere il coperchio svitando le viti di bloccaggio (A);
- 2 smontare la cartuccia filtrante (B), pulirla con acqua e sapone, soffiare con aria compressa (o sostituirla se necessario)
- 3 rimontare la cartuccia nella posizione iniziale controllando che sia sistemata tra le apposite guide e che non ostacoli il montaggio del coperchio;
- 4 facendo attenzione che l'o-Ring sia sistemato nell'apposita cava (C), richiudere il coperchio bloccandolo con le apposite viti (A).



### Estrazione della testa di combustione




- 1 Togliere la calotta H.
- 2 Scollegare i cavi CE degli elettrodi.
- 3 Sfilare la fotocellula UV dal suo alloggiamento; scollegare i cavi degli elettrodi e staccare i flessibili del gasolio.
- 4 Svitare le viti S che bloccano il gruppo VR: svitare il gruppo VR fino a liberare l'asta filettata C.
- 5 Svitare le viti V che bloccano il collettore del gas G, allentare i due raccordi E ed estrarre il gruppo come mostrato in figura.
- 6 Pulire la testa di combustione aspirando le impurità; rimuovere eventuali incrostazioni utilizzando una spazzola metallica.


**Nota:** per il successivo rimontaggio eseguire in ordine inverso le operazioni sopra descritte.

**Estrazione della testa di combustione**

- 1 Togliere la calotta **H**.
- 2 Scollegare i cavi **CE** degli elettrodi.
- 3 Sfilare la fotocellula **UV** dal suo alloggiamento; scollegare i cavi degli elettrodi e staccare i flessibili del gasolio.
- 4 Svitare le viti **S** che bloccano il gruppo **VR**: svitare il gruppo **VR** fino a liberare l'asta filettata **C**.
- 5 Svitare le viti **V** che bloccano il collettore del gas **G**, allentare i due raccordi **E** ed estrarre il gruppo come mostrato in figura.
- 6 Pulire la testa di combustione aspirando le impurità; rimuovere eventuali incrostazioni utilizzando una spazzola metallica.

**Nota:** per il successivo rimontaggio eseguire in ordine inverso le operazioni sopra descritte.

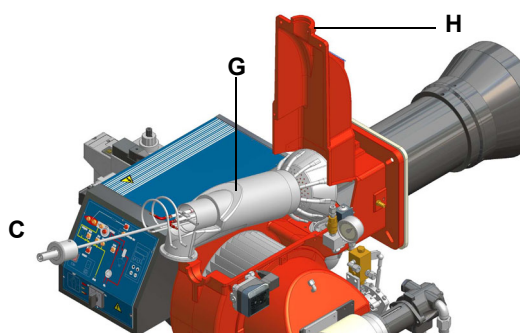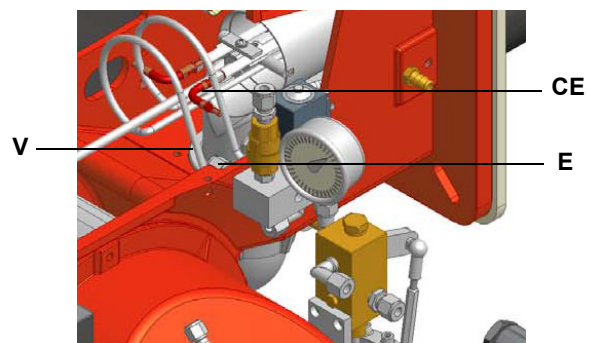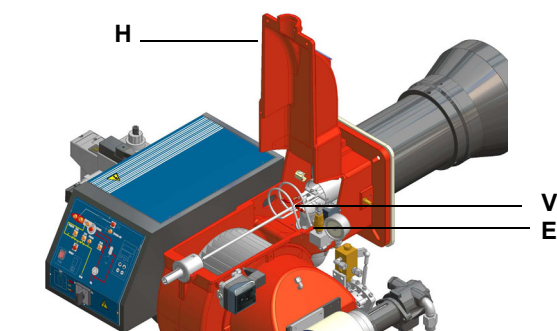

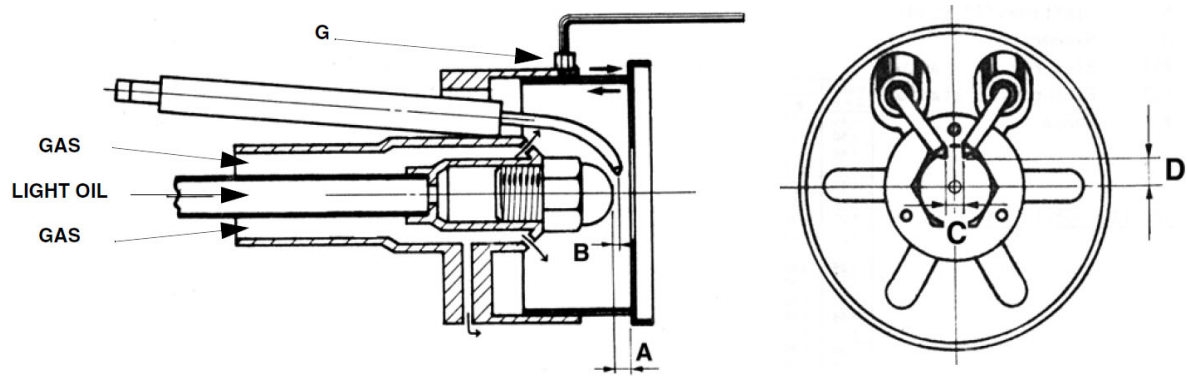**Regolazione posizione degli elettrodi e dell'ugello****HP20**

|      | NOZZLE | A     | B     | C     | D     |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| HP20 | 45°    | 7 ÷ 8 | 3 ÷ 4 | 3 ÷ 4 | 8 ÷ 9 |

**Regolazione posizione degli elettrodi e dell'ugello****HP30**

Regolare la posizione degli elettrodi e dell'ugello, rispettando le quote (in mm) indicate in Fig. 18.

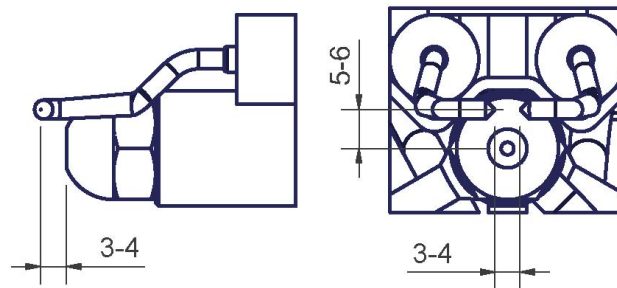


Fig. 20

## Pulizia/sostituzione degli elettrodi




**ATTENZIONE:** per non compromettere il funzionamento del bruciatore, evitare il contatto degli elettrodi con parti metalliche (testa, boccaglio, ecc). Controllare la posizione degli elettrodi dopo ogni intervento di manutenzione sulla testa di combustione.

Per pulire/sostituire gli elettrodi, procedere nel modo seguente:

- 1 estrarre la testa di combustione come indicato al paragrafo precedente;
- 2 estrarre il gruppo elettrodi e pulirli;
- 3 per sostituire gli elettrodi, svitare le viti di fissaggio **VE** dei due elettrodi e sfilarli: inserire i nuovi elettrodi e prestare attenzione alle quote indicate in mm nel precedente paragrafo; procedere al rimontaggio seguendo la procedura inversa.



VE

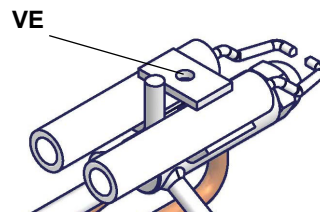


## Pulizia e sostituzione della fotocellula di rilevazione

La durata della fotocellula è di ca. 10000 ore di funzionamento (ca. 1 anno) a max. 50°C, trascorse le quali occorre sostituirla.

Per pulire/sostituire la fotocellula di rilevazione procedere nel seguente modo:

- 1 togliere tensione all'impianto;
- 2 interrompere l'alimentazione del combustibile;
- 3 estrarre, tirando, la fotocellula dalla sua sede come mostrato in figura;
- 4 pulire il bulbo se sporco, facendo attenzione a non toccarlo con le mani nude;
- 5 se necessario, sostituire il bulbo
- 6 reinserire la fotocellula nel suo alloggiamento.

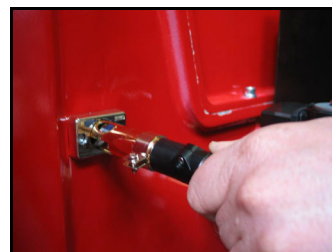

## Controllo della corrente di rilevazione

Per misurare il segnale di rilevazione seguire lo schema in figura. Se il segnale non rientra nei valori indicati, verificare la posizione della fotocellula, i contatti elettrici ed eventualmente sostituire la fotocellula.

### Legenda

C condensatore elettrolitico 100...470 µF; DC 10...25 V

M Microamperometro Ri max. 5000 ohm

QRA. sonda UV

rt Rosso


sw Nero

br Marrone

gr Grigio

bl Blue

| Apparecchiatura di controllo fiamma | Minimo segnale di rilevazione |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Siemens LME..                       | 200µA (con fotocellula)200    |



## Fermo stagionale

Per spegnere il bruciatore nel periodo di fermo stagionale, procedere nel modo seguente:

- 1 portare l'interruttore generale del bruciatore in posizione 0 (OFF - spento)
- 2 staccare la linea di alimentazione elettrica
- 3 chiudere il rubinetto del combustibile della linea di distribuzione.

## Smaltimento del bruciatore

In caso di rottamazione del bruciatore, seguire le procedure previste dalle leggi vigenti sullo smaltimento dei materiali.

## TABELLA CAUSE - IRREGOLARITÀ

| CAUSE / IRREGOLARITÀ                           | NON PARTE | CONTINUA A FARE IL<br>PRELAVAGGIO | NON SI ACCENDE E<br>VA IN BLOCCO | NON SI ACCENDE E<br>RIPETE IL CICLO | SI ACCENDE E RIPETE<br>IL CICLO | NON PASSA IN ALTA<br>FIAMMA | VA IN BLOCCO<br>DURANTE IL<br>FUNZIONAMENTO | SI SPEGNE E RIPETE<br>IL CICLO DURANTE IL<br>FUNZIONAMENTO | POMPA GASOLIO<br>RUMOROSA |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INTERRUTTORE GENERALE APERTO                   | ●         |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| FUSIBILI DI LINEA INTERROTTI                   | ●         |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| MANCANZA GAS                                   | ●         |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| PRESSOSTATO GAS DIFETTOSO                      | ●         |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| TERMOSTATO DI MASSIMA DIFETTOSO                | ●         |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| INTERVENTO TERMICO VENTILATORE                 | ●         |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| INTERVENTO FUSIBILE AUSILIARI                  | ●         |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| PRESSOSTATO ARIA DIFETTOSO                     | ●         |                                   | ●                                |                                     |                                 |                             | ●                                           |                                                            |                           |
| APPARECCHIATURA DIFETTOSA                      | ●         | ●                                 | ●                                |                                     |                                 |                             | ●                                           |                                                            |                           |
| SERVOCOMANDO ARIA DIFETTOSO                    |           | ●                                 |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| PRESSOSTATO ARIA STARATO O<br>GUASTO           |           |                                   |                                  |                                     |                                 |                             | ●                                           |                                                            |                           |
| PRESSOSTATO GAS STARATO                        |           |                                   | ●                                | ●                                   | ●                               |                             |                                             | ●                                                          |                           |
| TRASFORMATORE DI ACCENSIONE<br>DIFETTOSO       |           |                                   | ●                                |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| ERRATA POSIZIONE ELETTRODI                     |           |                                   | ●                                |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| FARFALLA GAS STARATA                           |           |                                   | ●                                |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            |                           |
| STABILIZZATORE GAS DIFETTOSO                   |           |                                   |                                  | ●                                   | ●                               |                             |                                             | ●                                                          |                           |
| TERMOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA<br>DIFETTOSO      |           |                                   |                                  |                                     |                                 | ●                           |                                             |                                                            |                           |
| CAMMA SERVOCOMANDO STARATA                     |           |                                   |                                  |                                     |                                 | ●                           |                                             |                                                            |                           |
| ERRATA POSIZIONE FOTOCELLULA DI<br>RILEVAZIONE |           |                                   |                                  |                                     |                                 |                             | ●                                           |                                                            |                           |
| FILTRI COMBUSTIBILE SPORCHI                    |           |                                   |                                  |                                     |                                 |                             |                                             |                                                            | ●                         |

## PARTI DI RICAMBIO

| Descrizione                                   | Codice  |         |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
|                                               | HP20    | HP30    |
| APPARECCHIATURA DI CONTROLLO FIAMMA           | 2020468 | 2020468 |
| ELETTRODI DI ACCENSIONE                       | 2080212 | 2080219 |
| FILTRO OLIO                                   | 2090025 | 2090025 |
| GUARNIZIONE GENERATORE                        | 2110004 | 2110004 |
| VENTOLA                                       | 2150006 | 2150006 |
| PRESSOSTATO ARIA                              | 2160065 | 2160065 |
| PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE           | 2160076 | 2160076 |
| TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                   | 2170106 | 2170106 |
| MOTORE VENTILATORE                            | 2180704 | 2180704 |
| MOTORE POMPA                                  | 2180715 | 2180715 |
| GRUPPO VALVOLE GAS- Rp1 - Dungs MB-DLE410     | 2190341 | -       |
| GRUPPO VALVOLE GAS- Rp1 1/4 - Dungs MB-DLE412 | -       | 2190342 |
| CONTROLLO TENUTA                              | 2191604 | 2191604 |
| FLESSIBILI L=1000                             | 2340001 | 2340001 |
| SERVOCOMANDO BERGER STA4.5                    | 2480057 | 2480057 |
| SERVOCOMANDO BERGER STA6                      | 2480042 | 2480042 |
| SONDA UV                                      | 2510001 | 2510001 |
| ADATTATORE SIEMENS AGQ.. PER Sonda UV         | 2510114 | 2510114 |
| GIUNTO MOTORE-POMPA                           | 2540055 | -       |
| POMPA SUNTEC AT2 65A                          | 2590153 | 2590153 |
| UGELLO                                        | 2610002 | 2610002 |
| TESTA DI COMBUSTIONE STANDARD                 | 3060260 | 3090204 |
| TESTA DI COMBUSTIONE LUNGA                    | 3060261 | -       |
| BOCCAGLIO STANDARD                            | 3090040 | 3091004 |
| BOCCAGLIO LUNGO                               | 3090041 | -       |
| CAVO ACCENSIONE STANDARD                      | 6050010 | 6050010 |
| CAVO ACCENSIONE LUNGO                         | 6050109 | -       |
| CIRCUITO STAMPATO                             | 6100551 | 6100551 |

**SCHEMI ELETTRICI****Legenda completa**

AGQx.1A27-Adattatore per sonda UV

CM - Commutatore di funzionamento 0) spento 1) gas 2) gasolio

CR1 - Contatti relè ausiliari

EV1 - Elettrovalvola gas lato rete (o gruppo valvole)

EV2 - Elettrovalvola gas lato bruciatore (o gruppo valvole)

EVG1 - Elettrovalvola gasolio I° stadio

EVG2 - Elettrovalvola gasolio II° stadio

F - Fusibili

FC - Sonda UV

F3/FU1 - Fusibile di linea

IG - Interruttore generale

L - Fase

LAF - Lampada segnalazione bruciatore in alta fiamma

LB/LB1 - Lampada segnalazione blocco bruciatore

LBF - Lampada segnalazione bruciatore in bassa fiamma

LEV1 - Lampada segnalazione apertura elettrovalvola EV1

LEV2 - Lampada segnalazione apertura elettrovalvola EV2

LEV1- Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gasolio EVG1

LEV2- Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gasolio EVG2

LFG - Lampada segnalazione funzionamento a gas

LFO - Lampada segnalazione funzionamento a gasolio

LGB/LMG/LME 22.33-Apparecchiatura SIEMENS controllo fiamma

LPG - Lampada segnalazione bassa pressione gas in rete

LPGMIN- Lampada segnalazione presenza gas in rete

LSPG/LSPG1-Lampada segnalazione perdite valvole gas

LTA - Lampada segnalazione trasformatore di accensione

MA - Morsettiera di alimentazione bruciatore

MC - Morsettiera di collegamento componenti bruciatore

MP - Motore pompa

MV - Motore ventilatore

N - Neutro

PA - Pressostato aria comburente

PG/PGMIN- Pressostato gas di minima pressione

PGMAX- Pressostato gas di massima pressione

PS/PS1- Pulsante di sblocco

R1/RL1- Relè ausiliario

TAB - Termostato alta/bassa fiamma (dove previsto togliere il ponte tra i morsetti 6 e 7 nella morsettiera MA )

SQN30/STA6B-Servocomando SIEMENS o BERGER serranda aria

ST - Serie termostati o pressostati

TA - Trasformatore di accensione

VPS504- Apparecchiatura DUNGS controllo perdita valvole ( optional se previsto togliere il ponte tra i morsetti 177 e 178 nella morsettiera MC)

**CAMME SERVOCOMANDO**

| DESCRIZIONE                                 | BERGER STA6 | DESCRIZIONE                                 | BERGER STA6 |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| Alta fiamma                                 | ST2         | Alta fiamma                                 | I           |
| Accensione                                  | ST0         | Bassa fiamma e Accensione                   | II          |
| Bassa fiamma                                | ST1         | Sosta                                       | IV          |
| Apertura elettrovalvola gasolio (II stadio) | MV          | Apertura elettrovalvola gasolio (II stadio) | III         |

**ATTENZIONE:**

1 - Alimentazione elettrica 230 1N a.c. - 50Hz

2 - Non invertire fase con neutro

3 - Assicurare una buona messa a terra del bruciatore

**Schema elettrico Cod. 04-559 Rev.1 - versione senza circuito stampato****Schema elettrico Cod. 18-0162 Rev.3 - versione con circuito stampato**



|                   |   |                                                                                                                                         |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGQx.1A27         | - | Apparecchio ausiliario per sonda UV                                                                                                     |
| CM                | - | Commutatore di funzionamento 0) spento 1) gas 2) gasolio                                                                                |
| CR1               | - | Contatti relè ausiliari                                                                                                                 |
| EV1               | - | Elettrovalvola gas lato rete (o gruppo valvole)                                                                                         |
| EV2               | - | Elettrovalvola gas lato bruciatore (o gruppo valvole)                                                                                   |
| EVG1              | - | Elettrovalvola gasolio I° stadio                                                                                                        |
| EVG2              | - | Elettrovalvola gasolio II° stage                                                                                                        |
| F                 | - | Fusibili                                                                                                                                |
| FC                | - | Sonda UV                                                                                                                                |
| IG                | - | Interruttore generale                                                                                                                   |
| L                 | - | Fase                                                                                                                                    |
| LAF               | - | Lampada segnalazione bruciatore in alta fiamma                                                                                          |
| LB                | - | Lampada segnalazione blocco bruciatore                                                                                                  |
| LBF               | - | Lampada segnalazione bruciatore in bassa fiamma                                                                                         |
| LEV1              | - | Lampada segnalazione apertura elettrovalvola EV1                                                                                        |
| LEV2              | - | Lampada segnalazione apertura elettrovalvola EV2                                                                                        |
| LEV1              | - | Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gasolio EVG1                                                                               |
| LEV2              | - | Lampada segnalazione apertura elettrovalvola gasolio EVG2                                                                               |
| LGB/LMG/LME 22.33 | - | Apparecchiatura SIEMENS controllo fiamma                                                                                                |
| LPG               | - | Lampada segnalazione bassa pressione gas in rete                                                                                        |
| LSPG              | - | Lampada segnalazione perdite valvole gas                                                                                                |
| LTA               | - | Lampada segnalazione trasformatore di accensione                                                                                        |
| MA                | - | Morsettiera di alimentazione bruciatore                                                                                                 |
| MC                | - | Morsettiera di collegamento componenti bruciatore                                                                                       |
| MP                | - | Motore pompa                                                                                                                            |
| MV                | - | Motore ventilatore                                                                                                                      |
| N                 | - | Neutro                                                                                                                                  |
| PA                | - | Pressostato aria comburente                                                                                                             |
| PG                | - | Pressostato gas di minima pressione                                                                                                     |
| PS                | - | Pulsante di sblocco                                                                                                                     |
| R1                | - | Relè ausiliario                                                                                                                         |
| TAB               | - | Termostato alta/bassa fiamma (dove previsto togliere il ponte tra i morsetti 6 e 7 nella morsettiera MA )                               |
| SQN30/STA6B       | - | Servocomando SIEMENS o BERGER serranda aria                                                                                             |
| ST                | - | Serie termostati o pressostati                                                                                                          |
| TA                | - | Trasformatore di accensione                                                                                                             |
| VPS504            | - | Apparecchiatura DUNGS controllo perdita valvole ( optional se previsto togliere il ponte tra i morsetti 177 e 178 nella morsettiera MC) |


| CAMME SERVOCOMANDO |   |           |               |
|--------------------|---|-----------|---------------|
| SIEMENS            |   | BERGER    |               |
| SQN30.151          |   | STA6B3.41 |               |
| I                  | - | ST2       | Alta fiamma   |
| II                 | - | ST0       | Sosta         |
| III                | - | ST1       | Bassa fiamma  |
| V                  | - | MV        | Apertura EVG2 |

- ATTENZIONE :
- 1 - Alimentazione elettrica 230V 50Hz 2N a.c.
  - 2 - Non invertire fase con neutro
  - 3 - Assicurare una buona messa a terra del bruciatore

|                  |   |                                                                                                                 |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGQx.1A27        | - | Auxiliary unit for UV probe                                                                                     |
| CM               | - | Manual operation switch 0) off 1) gas 2) light oil                                                              |
| CR1              | - | Relay contacts                                                                                                  |
| EV1              | - | Gas electro-valve upstream (or valve group)                                                                     |
| EV2              | - | Gas electro-valve downstream (or valve group)                                                                   |
| EVG1             | - | Light oil electro-valve I° stage                                                                                |
| EVG2             | - | Light oil electro-valve II° stage                                                                               |
| F                | - | Fuse                                                                                                            |
| FC               | - | UV flame detector                                                                                               |
| IG               | - | Main switch                                                                                                     |
| L                | - | Phase                                                                                                           |
| LAF              | - | Burner in high flame indicator light                                                                            |
| LB               | - | Burner lockout indicator light                                                                                  |
| LBF              | - | Burner in low flame indicator light                                                                             |
| LEV1             | - | Indicator light for opening of electro-valve EV1                                                                |
| LEV2             | - | Indicator light for opening of electro-valve EV2                                                                |
| LEV1             | - | Indicator light for opening of electro-valve EVG1                                                               |
| LEV2             | - | Indicator light for opening of electro-valve EVG2                                                               |
| LGB/LMG/LME22.33 | - | SIEMENS flame monitor device                                                                                    |
| LPG              | - | Indicator light for presence of gas in the network                                                              |
| LSPG             | - | Indicator light for leakage of valves                                                                           |
| LTA              | - | Ignition transformer indicator light                                                                            |
| MA               | - | Supply terminal block                                                                                           |
| MC               | - | Terminal block for connection of burner components                                                              |
| MP               | - | Pump motor                                                                                                      |
| MV               | - | Fan motor                                                                                                       |
| N                | - | Neutral                                                                                                         |
| PA               | - | Combustion air pressure switch                                                                                  |
| PG               | - | Low gas pressure switch                                                                                         |
| PS               | - | Lockout reset button                                                                                            |
| R1               | - | Auxiliary relay                                                                                                 |
| TAB              | - | High/low thermostat (where supplied, remove the bridge between terminal 6 and 7 in terminal block MA )          |
| SQN30/STA6B      | - | Servo control SIEMENS or BERGER air damper                                                                      |
| ST               | - | Series thermostats or pressure switches                                                                         |
| TA               | - | Ignition transformer                                                                                            |
| VPS504 terminals | - | DUNGS valve leakage monitor device (where supplied, remove the bridge between 177 and 178 in terminal block MC) |

| SERVO CONTROL CAMS |   |           |            |
|--------------------|---|-----------|------------|
| SIEMENS            |   | BERGER    |            |
| SQN30.151          |   | STA6B3.41 |            |
| I                  | - | ST2       | High flame |
| II                 | - | ST0       | Start-up   |
| III                | - | ST1       | Low flame  |
| V                  | - | MV        | Open EVG2  |

- WARNING :
- 1 - Electrical supply 230V 50Hz 2N a.c.
  - 2 - Do not reverset phase with neutral
  - 3 - Ensure burner is properly earthed

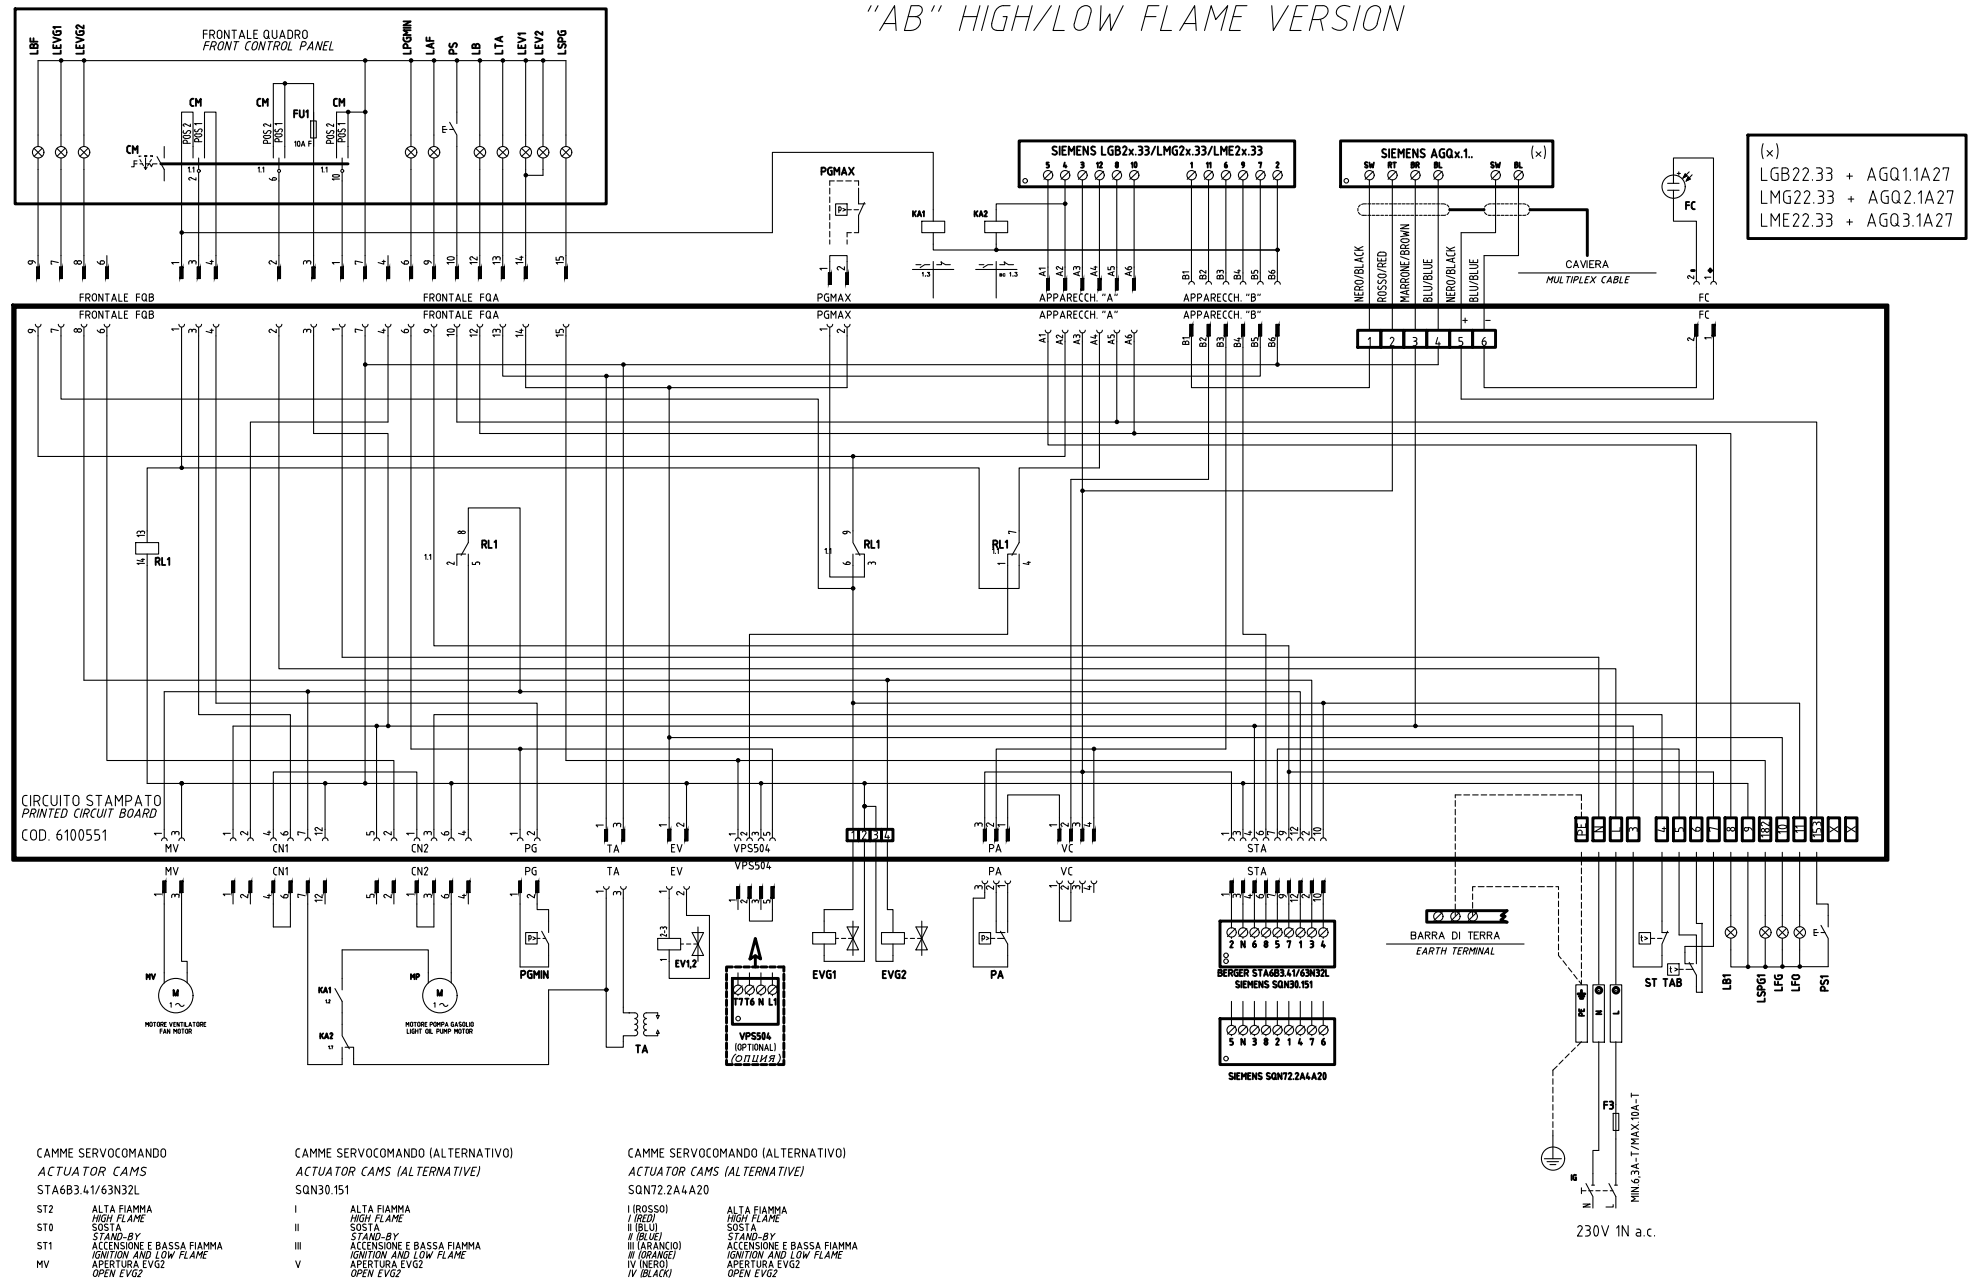

CAMME SERVOCOMANDO  
ACTUATOR CAMS  
STA6B3.41/63N32L

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| ST2 | ALTA FIAMMA<br>HIGH FLAME          |
| ST0 | SOSTA<br>STAND-BY                  |
| ST1 | ACCENSIONE E BA<br>IGNITION AND LO |
| MV  | APERTURA EVG2<br>OPEN EVG2         |


CAMME SERVOCOMANDO (ALTERNATIVO)  
ACTUATOR CAMS (ALTERNATIVE)  
SQN30.151

I ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
II SOSTA  
STAND-BY  
III ACCENSIONE E BASSA FIAMMA  
IGNITION AND LOW FLAME  
V APERTURA EVG2  
OPEN EVG2

**CAMME SERVOCOMANDO (ALTERNATIVO)**  
**ACTUATOR CAMS (ALTERNATIVE)**  
 SQN72.2A4A20

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| I (ROSSO)     | ALTA FIAMMA               |
| I (RED)       | HIGH FLAME                |
| II (BLU)      | SOSTA                     |
| II (BLUE)     | STAND-BY                  |
| III (ARANCIO) | ACCENSIONE E BASSA FIAMMA |
| III (ORANGE)  | IGNITION AND LOW FLAME    |
| IV (NERO)     | APERTURA E VSG            |
| IV (BLACK)    | OPEN EVG2                 |


|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| Data      | 24/09/2008 | PREC.<br>/ | FOGLIO<br>1 |
| Revisione | 04         |            |             |
| Dis. N.   | 18 - 0162  | SEGUE<br>2 | TOTALE<br>2 |

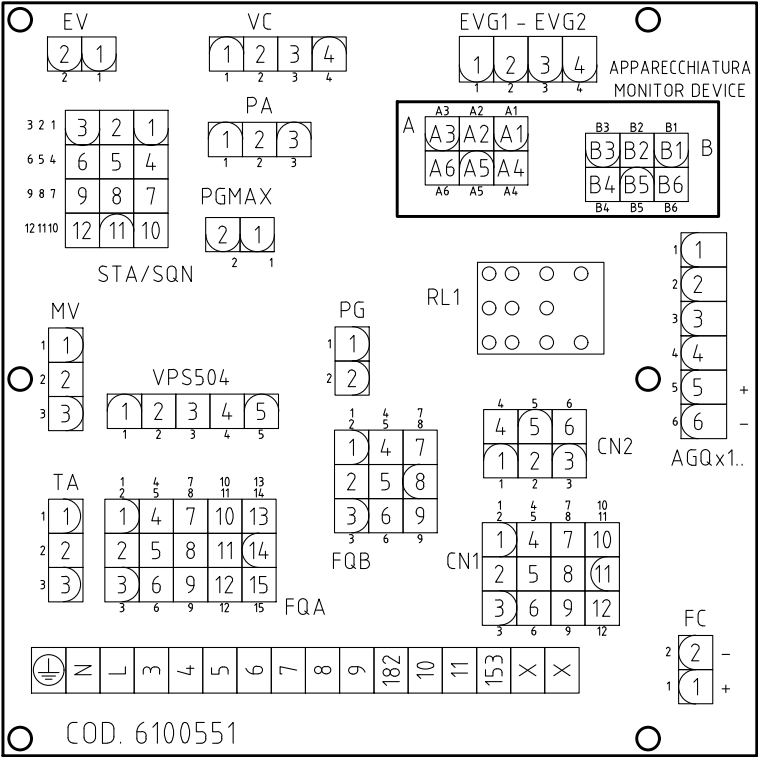

| Sigla/Item                      | Funzione                                                | Function                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BERGER STA6B3.41/63N32L         | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                              | AIR DAMPER ACTUATOR                                 |
| CM                              | SELETTORE MANUALE COMBUSTIBILE 1) GAS 0) OFF 2) GASOLIO | COMBUSTIBLE SELECTOR 1)GAS 0)OFF 2)LIGHT OIL        |
| EV1,2                           | ELETTROVALVOLE GAS (O GRUPPO VALVOLE)                   | GAS ELECTRO-VALVES (OR VALVES GROUP)                |
| EVG1                            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                  | LIGHT OIL SOLENOID VALVE                            |
| EVG2                            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                  | LIGHT OIL SOLENOID VALVE                            |
| F3                              | FUSIBILE DI LINEA                                       | LINE FUSE                                           |
| FC                              | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA                             | UV FLAME DETECTOR                                   |
| FU1                             | FUSIBILE DI LINEA                                       | LINE FUSE                                           |
| IG                              | INTERRUTTORE GENERALE                                   | MAINS SWITCH                                        |
| KA1                             | RELE' AUSILIARIO                                        | AUXILIARY RELAY                                     |
| KA2                             | RELE' AUSILIARIO                                        | AUXILIARY RELAY                                     |
| LAF                             | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE                  | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT                |
| LB                              | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                       | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                 |
| LB1                             | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE                       | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                 |
| LBF                             | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE                 | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                 |
| LEV1                            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]                          | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]  |
| LEV2                            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]                          | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]  |
| LEV1                            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EVG1]                         | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG1] |
| LEV2                            | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EVG2]                         | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG2] |
| LFG                             | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE A GAS          | BURNER GAS OPERATION INDICATOR LIGHT                |
| LFO                             | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE A GASOLIO      | BURNER LIGHT OIL OPERATION INDICATOR LIGHT          |
| LPGMIN                          | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE                    | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK  |
| LSPG                            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE         | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES               |
| LSPG1                           | LAMPADA SEGNALE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE         | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES               |
| LTA                             | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE             | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                |
| MP                              | MOTORE POMPA GASOLIO                                    | LIGHT OIL PUMP MOTOR                                |
| MV                              | MOTORE VENTILATORE                                      | FAN MOTOR                                           |
| PA                              | PRESSOSTATO ARIA                                        | AIR PRESSURE SWITCH                                 |
| PGMAX                           | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)         | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)              |
| PGMIN                           | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                     | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                         |
| PS                              | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                 | LOCK-OUT RESET BUTTON                               |
| PS1                             | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                 | LOCK-OUT RESET BUTTON                               |
| RL1                             | RELE' AUSILIARIO                                        | AUXILIARY RELAY                                     |
| SIEMENS AGQx1..                 | ADATTATORE PER SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA              | ADAPTER FOR UV FLAME DETECTOR                       |
| SIEMENS LGB2x33/LMG2x33/LME2x33 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                        | CONTROL BOX                                         |
| SIEMENS SQN30.151               | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                   |
| SIEMENS SQN72.2A4.A20           | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                   |
| ST                              | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                            | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES          |
| TA                              | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                             | IGNITION TRANSFORMER                                |
| TAB                             | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA                | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES               |
| VPS504                          | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)              | GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)                       |

|           |            |         |          |
|-----------|------------|---------|----------|
| Data      | 24/09/2008 | PREC.   | FOGLIO   |
| Revisione | 04         | 1       | 2        |
| Dis. N.   | 18 - 0162  | SEGUE / | TOTALE 2 |

*VERSIONE ALTA-BASSA FIAMMA / PROGRESSIVO "PR" CON RELE' "KAB" DI SEZIONAMENTO*  
*"PR" HIGH-LOW / PROGRESSIVE VERSION WITH "KAB" RELAY OF DISCONNECTED*

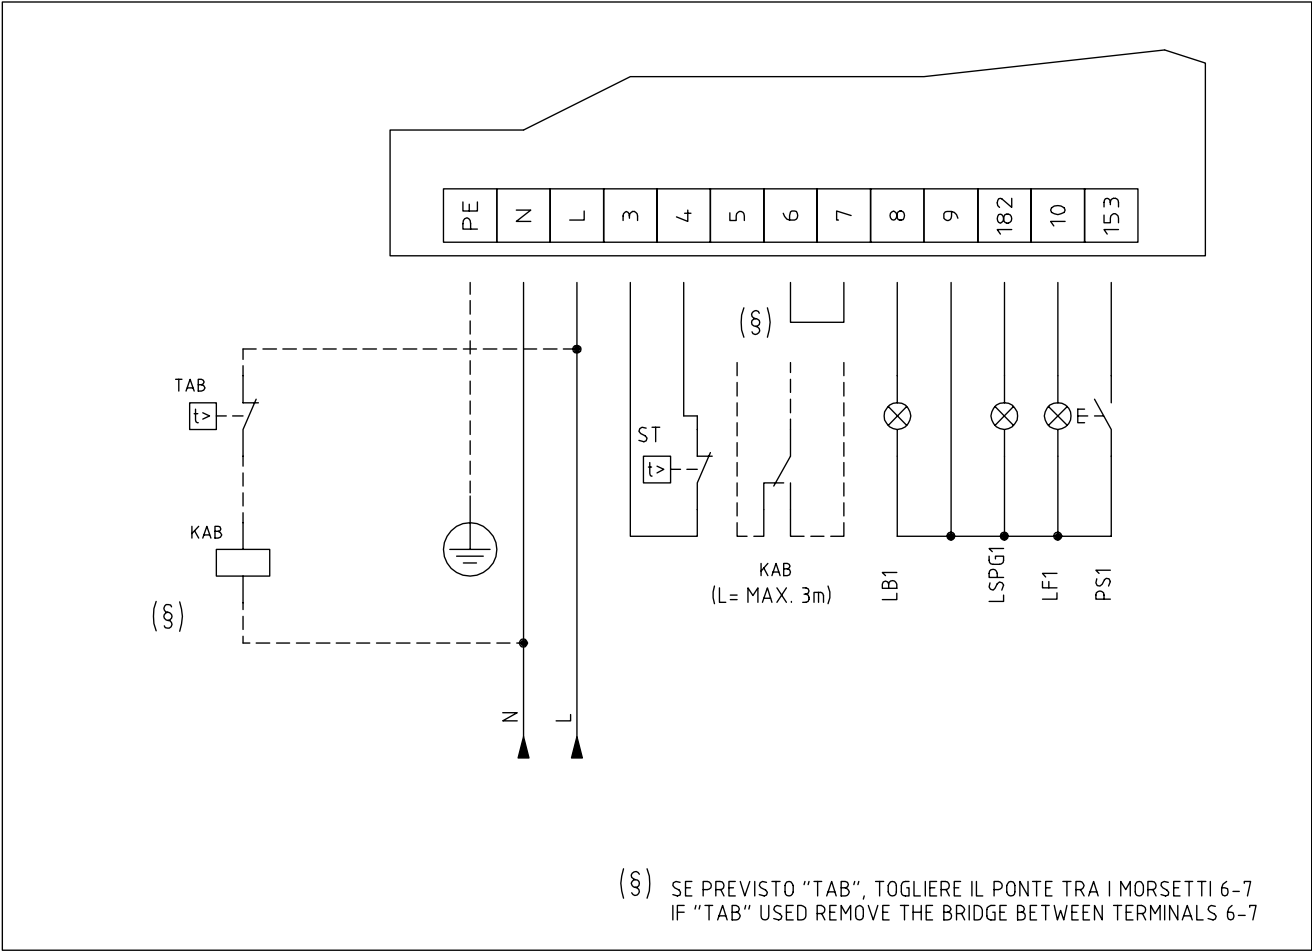

|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| Data      | 26/06/2008 | PREC.<br>/ | FOGLIO<br>1 |
| Revisione | 00         |            |             |
| Dis. N.   | TAB_2      | SEGUE<br>2 | TOTALE<br>1 |

| SIGLA/ITEM | FUNZIONE                                             | FUNCTION                                   |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| KAB        | RELE' AUSILIARIO                                     | AUXILIARY RELAY                            |
| LB1        | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE               | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT        |
| LF1        | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE        | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION           |
| LSPG1      | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES      |
| PS1        | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                              | LOCK-OUT RESET BUTTON                      |
| ST         | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                         | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TAB        | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA             | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES      |

## APPARECCHIATURA DI CONTROLLO FIAMMA SIEMENS

### LME11/21/22

La serie di apparecchiature LME.. viene utilizzata per l'avvio e la supervisione di bruciatori mostadio e bistadio in funzionamento intermittente. La serie LME.. è perfettamente intercambiabile con la serie LGB.. e la serie LMG.., tutti gli schemi e gli accessori risultano essere intercambiabili. Le principali caratteristiche dei modelli LME sono:

- Indicazioni di codici di errore mediante un LED multicolore di segnalazione posto all'interno del pulsante di sblocco.
- Tempi del programmatore fissi grazie alla gestione digitale dei segnali.

#### Tabella di comparazione

| Serie LGB | Serie LMG | Serie LME |
|-----------|-----------|-----------|
| ---       | LMG 25.33 | LME 11.33 |
| LGB 21.33 | LMG 21.33 | LME 21.33 |
| LGB 22.33 | LMG 22.33 | LME 22.33 |

#### Condizioni indispensabili per l'avvio del bruciatore:

- Il controllo del bruciatore deve essere resettato
- Tutti i contatti della linea di alimentazione devono essere chiusi
- Nessun abbassamento di tensione al di sotto del limite indicato
- Il pressostato aria LP deve essere in posizione di riposo
- Il motore del ventilatore o AGK25 devono essere collegati
- Il rivelatore di fiamma è oscurato e non sono presenti altre segnalazioni luminose estranee

#### Abbassamenti di tensione

Se sono presenti cadute di tensione al di sotto di circa 175 VAC (con alimentazione a 230VAC), l'apparecchio eseguirà automaticamente un arresto di sicurezza. Il riavvio verrà eseguito quando la tensione di alimentazione sarà superiore a circa 185 VAC (con alimentazione a 230VAC)..

#### Tempo di funzionamento del dispositivo

Dopo non oltre 24 di funzionamento continuo, il dispositivo avvierà automaticamente la procedura arresto controllato, seguito da riavvio.

#### Protezione contro le inversioni di polarità

Se fase (morsetto 12) e neutro (morsetto 2) sono invertiti, il dispositivo produrrà un blocco alla fine del tempo di sicurezza "TSA".

#### Sequenza di controllo in caso di malfunzionamento

Se si verifica un blocco, le uscite delle valvole di combustibile, il motore del bruciatore e il dispositivo di accensione verranno disattivati immediatamente (< 1 secondo).

#### Indicazioni durante il funzionamento normale

Durante il normale funzionamento, i vari stadi vengono visualizzati da LED multicolore situati all'interno del pulsante di sblocco del dispositivo:

|                                                                                     |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|  | LED rosso  | ..... Acceso |
|  | LED giallo | ○... Spento  |
|  | LED verde  |              |

Durante l'avviamento, l'indicazione di stato segue la tabella:

| Stato                                     | Codice colore     | Colore              |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Tempo di attesa tw, altri stati di attesa | ○.....            | Spento              |
| Fase accensione                           | ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● | Giallo lampeggiante |
| Funzionamento, fiamma regolare            | □.....            | Verde               |

| Stato                                             | Codice colore       | Colore             |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Funzionamento, fiamma non regolare                | □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □   | Verde lampeggiante |
| Luce imprevista all'avvio bruciatore              | □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ | Verde - rosso      |
| Sottotensione                                     | ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ | Giallo - rosso     |
| Avaria, allarme                                   | ▲.....              | Rosso              |
| Uscita codice errore (rif. Tabella Codici errore) | ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○     | Rosso lampeggiante |

## PROGRAMMA DI ACCENSIONE

Per quanto riguarda il programma di accensione, consultare il diagramma temporale del programma.

### A Avviamento (comando di regolazione)

Il regolatore "R" con il contatto chiuso alimenta il morsetto 12 ed avvia il programmatore. Il ventilatore è avviato per la preventilazione per LME21 dopo il tempo di attesa tw e per LME22, dopo l'apertura della serranda dell'aria SA alla portata massima (cioè dopo il tempo t11).

### tw Tempo di attesa

In questo periodo il contatto del pressostato e del relè di fiamma sono testati per verificare la loro posizione di lavoro. Con alcuni tipi viene eseguito un ulteriore test per assicurare che le valvole combustibile siano chiuse.

### t11 Tempo di apertura del servocomando della serranda aria

Solo per LME22: il ventilatore si avvia solo quando la serranda ha raggiunto la posizione di alta fiamma.

### t10 Tempo di attesa della conferma della pressione dell'aria

Tempo dopo il quale deve essere presente la pressione dell'aria; in mancanza l'apparecchio provoca l'arresto di blocco.

### t1 Tempo di preventilazione

Lavaggio della camera di combustione e della superficie secondaria di riscaldamento: con minima portata d'aria cn LME21 e con massima portata d'aria con LME22. Consultare i modelli disponibili, le funzioni e i diagrammi dove viene indicato il tempo t1 di preventilazione, durante il quale il pressostato aria LP deve segnalare il raggiungimento del valore di pressione richiesto. Il tempo effettivo di preventilazione è compreso tra la fine di tw e l'inizio di t3.

### t12 Tempo di corsa del servocomando della serranda aria

(posizionamento al minimo) Solo per LME22: nel tempo t12 la serranda raggiunge la posizione di bassa fiamma.

### t3n Tempo di post-accensione

È il tempo di accensione durante il tempo di sicurezza. Il trasformatore di accensione è spento proprio prima di raggiungere la fine del tempo di sicurezza TSA. Questo significa che t3n è alquanto più breve di TSA, perché è necessario dare al relè di fiamma il tempo sufficiente a sganciarsi in caso di mancanza fiamma.

### t3 Tempo di preaccensione

Durante il tempo di preaccensione ed il tempo di sicurezza TSA si attua un'eccitazione forzata del relè di fiamma. Dopo il tempo t3 si ha il consenso alla valvola combustibile collegata al morsetto 4.

### TSA Tempo di sicurezza

Alla fine del tempo di sicurezza TSA, il segnale di fiamma deve essere presente al morsetto 1 dell'amplificatore del segnale di fiamma e deve persistere fino ad un arresto di regolazione; in caso contrario l'apparecchio provoca l'arresto di sicurezza e rimane bloccato nella posizione di anomalia.


### t4 Intervallo BV1 e BV2/LR

Periodo di tempo tra la fine di TSA e il consenso alla seconda valvola combustibile BV2 o al regolatore di carico LR.


**B-B'** Intervallo per stabilizzazione della fiamma.

- C Posizione di funzionamento del bruciatore
- C-D Funzionamento del bruciatore (produzione di calore)
- D Arresto di regolazione con comando da LR..


LME11

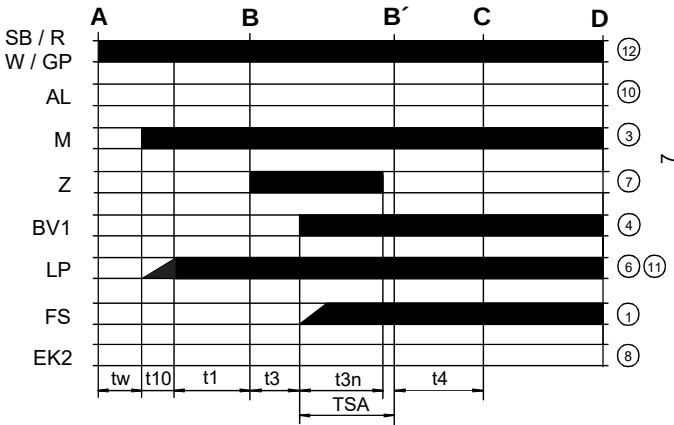

LME21.....

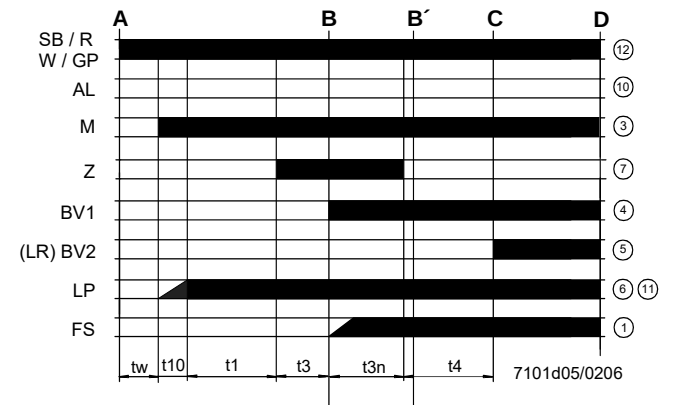


LME22..

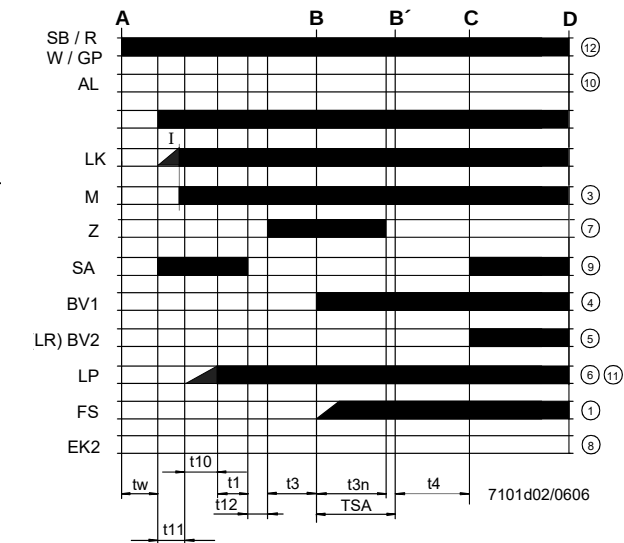

Legenda diagramma del programma

- tw Tempo di attesa
- t1 Tempo di preventilazione
- TSA Tempo di sicurezza all'accensione
- t3 Tempo di preaccensione
- t3n Tempo di accensione durante "TSA"
- t4 Intervallo tra BV1 e BV2-LR
- t10 Ritardo per il consenso del pressostato dell'aria comburente
- t11 Tempo di apertura del servocomando serranda aria SA
- t12 Tempo di chiusura del servocomando serranda aria SA


### Schema interno LME11

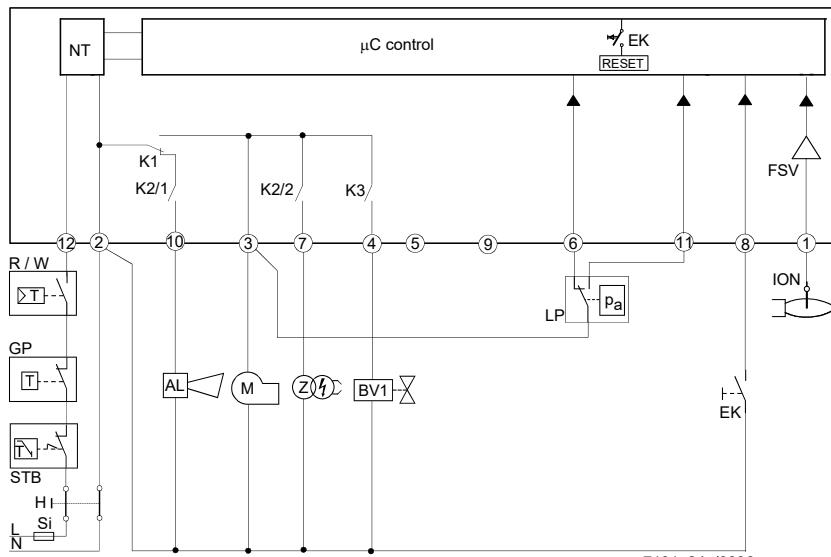


### Legenda schema interno

- |     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| AL  | Segnalazione di blocco                  |
| BV  | Valvola del combustibile                |
| EK2 | Pulsante di sblocco remoto              |
| FS  | Segnale presenza fiamma                 |
| GP  | Pressostato di rivelazione gas          |
| LP  | Pressostato aria                        |
| LR  | Regolatore della potenza del bruciatore |
| M   | Motore del ventilatore                  |
| R   | Termostato o pressostato di sicurezza   |
| SB  | Termostato di sicurezza                 |
| W   | Termostato o pressostato di regolazione |
| Z   | Trasformatore di accensione             |

### Schema interno LME21

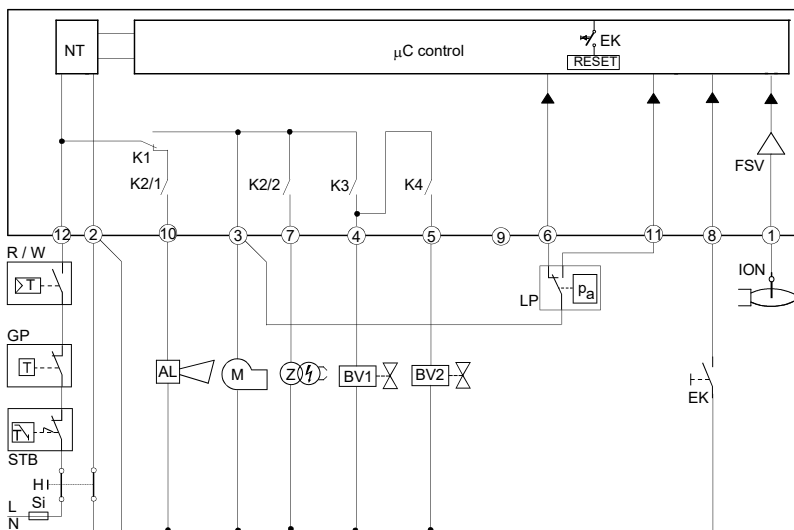

### Schema interno LME22

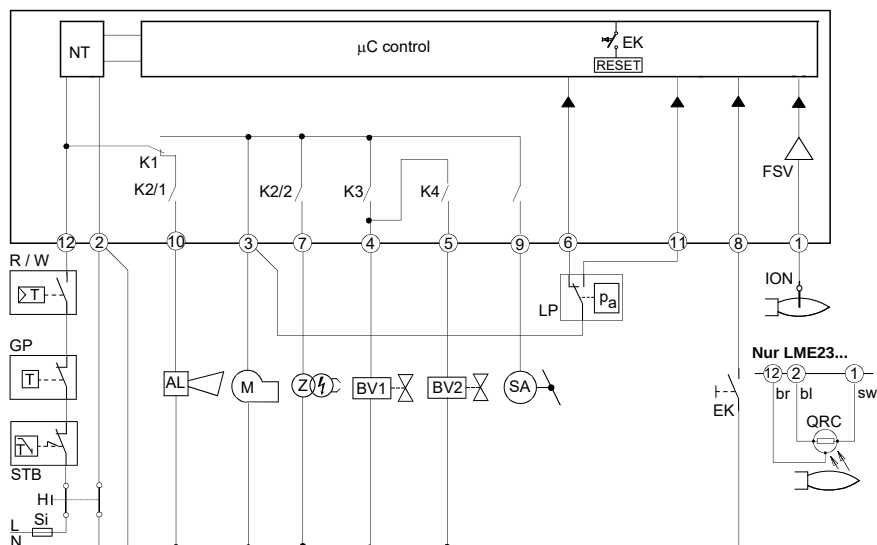


## PROGRAMMA DI COMANDO IN CASO DI ANOMALIA

- In caso di anomalia l'afflusso di combustibile viene interrotto immediatamente (in meno di 1s).
- Dopo un'interruzione di tensione si ha una ripetizione della partenza con programma completo.
- Quando la tensione scende al di sotto della soglia di sottotensione, si verifica l'arresto di sicurezza.
- Quando la tensione è al di sopra della soglia di sottotensione, si ha il riavvio.
- In caso di presenza prematura del segnale di fiamma durante t1, si verifica una condizione di blocco.
- In caso di presenza prematura del segnale di fiamma durante tw, si previene l'avvio con un blocco dopo 30 secondi.
- In caso di mancata fiamma alla fine del TSA, si hanno al massimo 3 ripetizioni del ciclo di avvio, seguite da un blocco alla fine del TSA (tempo di sicurezza all'accensione) per il mod. LME11, oppure direttamente un blocco alla fine del TSA per i mod. LME21-22.
- Per il mod. LME11: se si verifica una perdita di fiamma durante il funzionamento, nel caso in cui si abbia una stabilizzazione della fiamma alla fine del TSA, si avranno al massimo tre ripetizioni, altrimenti si verificherà un blocco.
- Per i mod. LME21-22: se si verifica una perdita di fiamma durante il funzionamento, si avrà un blocco.
- Incollaggio del contatto del pressostato aria LP in posizione di lavoro: nessun avviamento e blocco dopo 65 s.
- Incollaggio del contatto del pressostato aria LP in posizione di riposo: blocco alla fine del tempo t10.
- Se non è presente alcun segnale di pressione aria alla fine del tempo t10 si ha un blocco.

## DISPOSITIVO DI CONTROLLO FIAMMA IN BLOCCO

In caso di blocco del bruciatore, il dispositivo LME rimane bloccato e si accende il LED di segnalazione rosso. Il controllo del bruciatore può essere ripristinato immediatamente. Questo stato si verifica anche in caso di distacco dell'alimentazione.



## DIAGNOSI ANOMALIA

- Premere il pulsante di sblocco per più di 3 secondi per attivare la diagnostica visiva.
- Contare il numero di lampeggi della lampada rossa di indicazione blocco e controllare l'anomalia nella "Tabella codici di errore" (il dispositivo continua a ripetere gli impulsi ad intervalli regolari).

Durante la diagnostica, le uscite del dispositivo vengono disattivate:

- il bruciatore rimane in blocco
- l'indicazione esterna di avaria rimane spenta
- lo stato di avaria viene segnalato dal LED rosso, posto sul pulsante di sblocco del dispositivo LME..., in base alla "Tabella Codici Errori":

| TABELLA CODICI ERRORE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 lampeggi **         | <b>Nessuna presenza di fiamma alla fine del "Tempo di sicurezza" TSA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valvole del combustibile sporche o difettose</li><li>- Valvola rivelatore fiamma sporca o difettosa</li><li>- Taratura del bruciatore non ottimale, non arriva gas al bruciatore</li><li>- Dispositivo di accensione difettoso</li></ul> <b>Il pressostato aria non commuta o resta in posizione di riposo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pressostato LP difettoso</li><li>- Perdita segnale di pressione aria dopo il tempo t10.</li><li>- Incollaggio del contatto del pressostato aria LP in posizione di riposo.</li><li>- Presenza prematura del segnale di fiamma durante l'avvio del bruciatore.</li><li>- Incollaggio del contatto del pressostato aria LP in posizione di lavoro.</li></ul> <b>Nessuna segnalazione.</b> |
| 3 lampeggi ***        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 lampeggi ****       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 lampeggi *****      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 lampeggi *****      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 lampeggi *****      | <b>Mancanza fiamma durante il funzionamento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anomalia o ostruzione della valvola combustibile</li><li>- Anomalia o ostruzione del dispositivo di controllo fiamma</li><li>- Taratura del bruciatore non ottimale</li></ul> <b>Nessuna segnalazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 ÷ 9 lampeggi        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 lampeggi *****     | <b>Anomalia dei contatti in uscita</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Errore nelle connessioni elettriche</li><li>- Tensione anomala ai morsetti di uscita</li><li>- Altre anomalie</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 lampeggi *****     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Contatto CPI aperto.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO FIAMMA

Lo sblocco dell'apparecchiatura può essere effettuato subito dopo ogni blocco premendo il pulsante di sblocco per un tempo da 1 a 3 secondi. LME può essere ripristinato solo quando tutti i contatti, nella linea, sono chiusi e quando non si è in presenza di sottotensione.

### LIMITAZIONE DELLE RIPETIZIONI (solo per il mod. LME11..)

Se la fiamma non si stabilizza alla fine del tempo di sicurezza TSA, o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, possono essere eseguite al massimo 3 ripetizioni del ciclo di avvio tramite "R", altrimenti si avrà il blocco. Il conteggio delle ripetizioni viene reiniziato ogni volta che si verifica l'avvio controllato tramite "R".

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensione di alimentazione     | 120V AC +10% / -15%<br>230V AC +10% / -15% |
| Frequenza                     | 50 ... 60 Hz +/- 6%                        |
| Consumo                       | 12 VA                                      |
| Fusibile primario esterno     | max. 10 A (slow)                           |
| Corrente ingresso al morsetto | 12 max. 5 A                                |
| Lunghezza cavo termostati     | max. 3 m                                   |
| Grado protezione              | IP40 (da assicurare in montaggio)          |
| Condizioni funzionamento      | -20... +60 °C, < 95% UR                    |
| Condizioni immagazzinamento   | -20... +60 °C, < 95% UR                    |
| Peso                          | ca. 160 g                                  |

---

---


---

---



Via L. Galvani, 9 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALY  
Tel. +39-049-9200944 - Fax +39-049-9200945/9201269  
Internet: [www.cibunigas.it](http://www.cibunigas.it) - E mail: [cibunigas@cibunigas.it](mailto:cibunigas@cibunigas.it)

Le informazioni contenute in questo documento sono puramente indicative e non impegnative. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

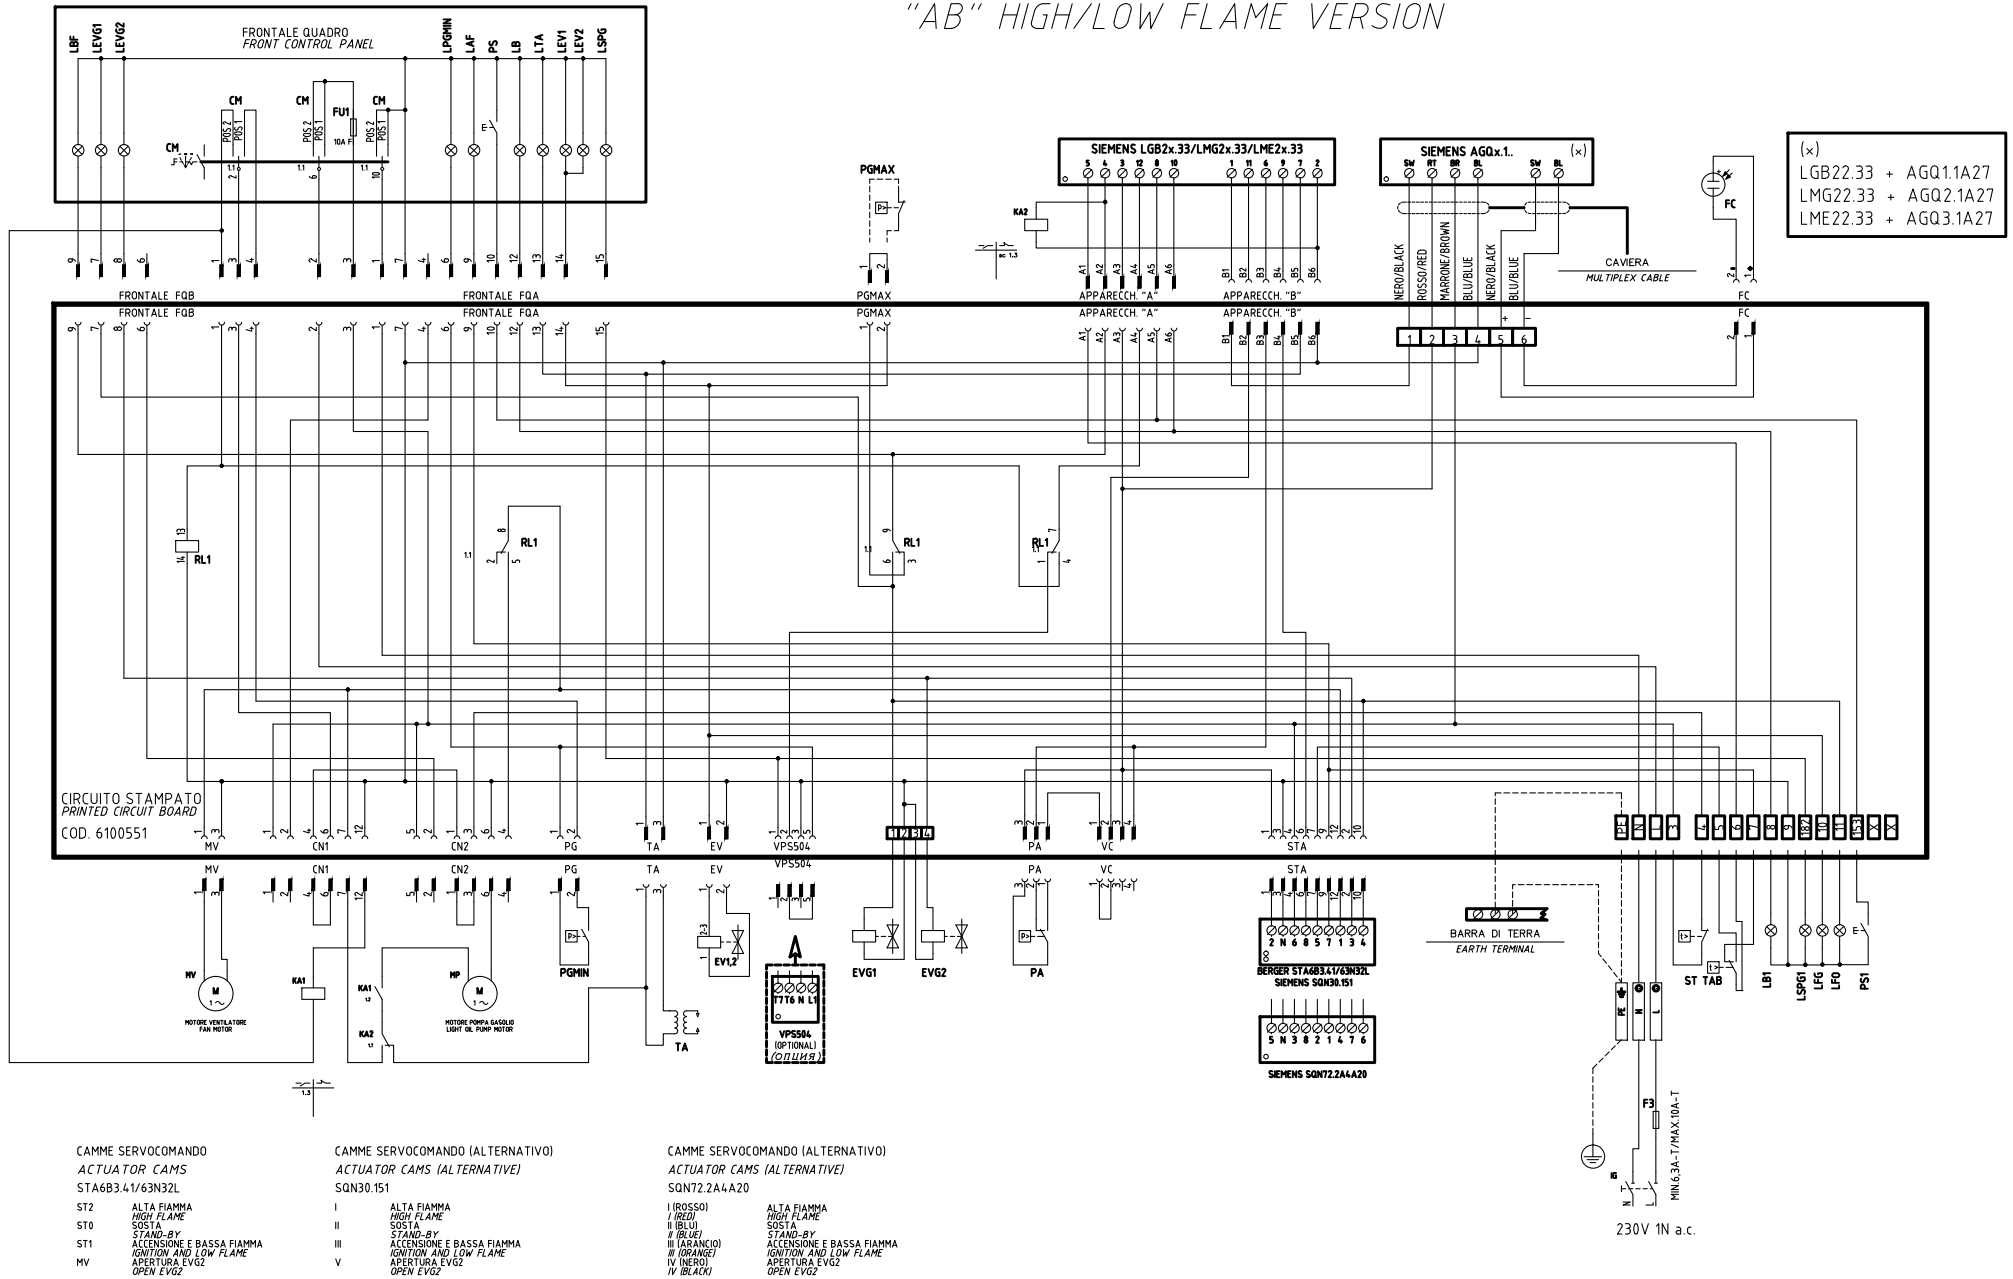

|      |                           |          |           |
|------|---------------------------|----------|-----------|
|      |                           |          |           |
| 03   | POWER CONNECTION MODIFIED | 19/09/14 | U. PINTON |
| 02   | ADDED "KA1" AND "KA2"     | 28/06/12 | U. PINTON |
| 01   | AGGIUNTO/ADDED SQN72...   | 22/05/09 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA                  | DATA     | FIRME     |



| Impianto | Descrizione |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

TIPI/TYPES HP20 ÷ HP30  
MODELLO/MODEL MG.AB.x.xx.A.1.xx

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Descrizione | VERSIONE CON CIRCUITO STAMPATO<br>WITH PRINTED CIRCUIT VERSION |
|-------------|----------------------------------------------------------------|

|        |
|--------|
| Ordine |
|--------|

|          |
|----------|
| Commissa |
|----------|

Esecutore  
U. PINTON

|      |            |
|------|------------|
| Data | 24/09/2008 |
|------|------------|

Revisione **03**

Dis. N. 18 - 0162

PREC.

/

SEGUE


2

FOGLIO

1 |

|        |  |
|--------|--|
| TOTALE |  |
|--------|--|

2

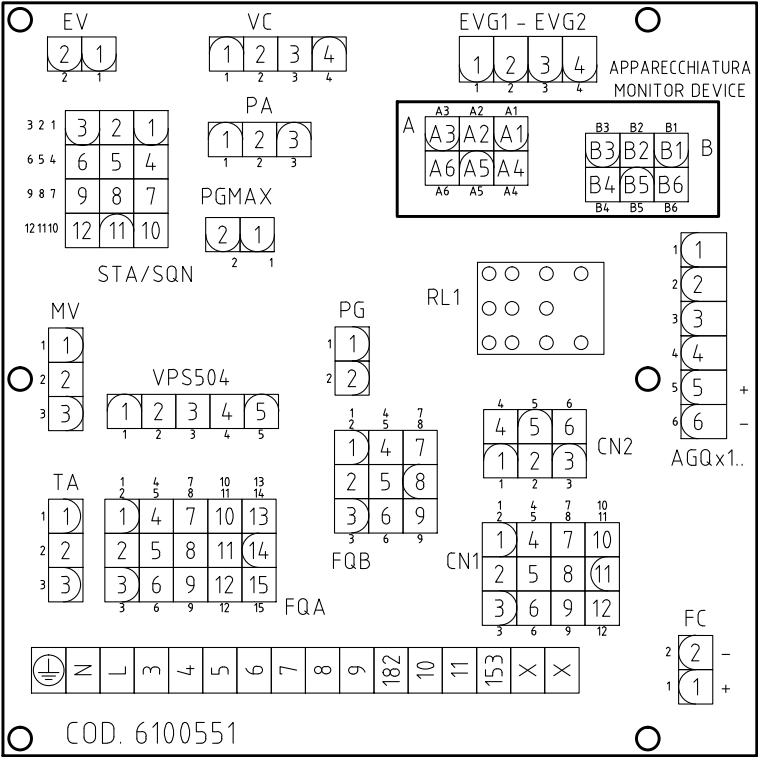

RL1

1

2

3

1

2

3

CN2

4

5

6

1

2

3

AGQx1..

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

FC

2

1

2

1

2

1

COD. 6100551

| Sigla/Item                      | Funzione                                                  | Function                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BERGER STA6B3.41/63N32L         | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                                | AIR DAMPER ACTUATOR                                 |
| CM                              | SELETTORE MANUALE COMBUSTIBILE 1) GAS 0) OFF 2) GASOLIO   | COMBUSTIBLE SELECTOR 1)GAS 0)OFF 2)LIGHT OIL        |
| EV1,2                           | ELETTROVALVOLE GAS (0 GRUPPO VALVOLE)                     | GAS ELECTRO-VALVES (0R VALVES GROUP)                |
| EVG1                            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                    | LIGHT OIL SOLENOID VALVE                            |
| EVG2                            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                    | LIGHT OIL SOLENOID VALVE                            |
| F3                              | FUSIBILE DI LINEA                                         | LINE FUSE                                           |
| FC                              | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA                               | UV FLAME DETECTOR                                   |
| FU1                             | FUSIBILE DI LINEA                                         | LINE FUSE                                           |
| IG                              | INTERRUTTORE GENERALE                                     | MAINS SWITCH                                        |
| KA1                             | RELE' AUSILIARIO                                          | AUXILIARY RELAY                                     |
| KA2                             | RELE' AUSILIARIO                                          | AUXILIARY RELAY                                     |
| LAF                             | LAMPADA SEGNALE AZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE             | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT                |
| LB                              | LAMPADA SEGNALE AZIONE BLOCCO BRUCIATORE                  | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                 |
| LB1                             | LAMPADA SEGNALE AZIONE BLOCCO BRUCIATORE                  | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                 |
| LBF                             | LAMPADA SEGNALE AZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE            | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                 |
| LEV1                            | LAMPADA SEGNALE AZIONE APERTURA [EV1]                     | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]  |
| LEV2                            | LAMPADA SEGNALE AZIONE APERTURA [EV2]                     | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]  |
| LEV1                            | LAMPADA SEGNALE AZIONE APERTURA [EVG1]                    | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG1] |
| LEV2                            | LAMPADA SEGNALE AZIONE APERTURA [EVG2]                    | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG2] |
| LFG                             | LAMPADA SEGNALE AZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE A GAS     | BURNER GAS OPERATION INDICATOR LIGHT                |
| LFO                             | LAMPADA SEGNALE AZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE A GASOLIO | BURNER LIGHT OIL OPERATION INDICATOR LIGHT          |
| LPGMIN                          | LAMPADA SEGNALE AZIONE PRESENZA GAS IN RETE               | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK  |
| LSPG                            | LAMPADA SEGNALE AZIONE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE    | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES               |
| LSPG1                           | LAMPADA SEGNALE AZIONE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE    | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES               |
| LTA                             | LAMPADA SEGNALE AZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE        | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                |
| MP                              | MOTORE POMPA GASOLIO                                      | LIGHT OIL PUMP MOTOR                                |
| MV                              | MOTORE VENTILATORE                                        | FAN MOTOR                                           |
| PA                              | PRESSOSTATO ARIA                                          | AIR PRESSURE SWITCH                                 |
| PGMAX                           | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)           | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)              |
| PGMIN                           | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE                       | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                         |
| PS                              | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                   | LOCK-OUT RESET BUTTON                               |
| PS1                             | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                   | LOCK-OUT RESET BUTTON                               |
| RL1                             | RELE' AUSILIARIO                                          | AUXILIARY RELAY                                     |
| SIEMENS AGQx1..                 | ADATTATORE PER SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA                | ADAPTER FOR UV FLAME DETECTOR                       |
| SIEMENS LGB2x33/LMG2x33/LME2x33 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                          | CONTROL BOX                                         |
| SIEMENS SQN30.151               | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                  | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                   |
| SIEMENS SQN72.2A4.A20           | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                  | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)                   |
| ST                              | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                              | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES          |
| TA                              | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                               | IGNITION TRANSFORMER                                |
| TAB                             | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA                  | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES               |
| VPS504                          | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)                | GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)                       |