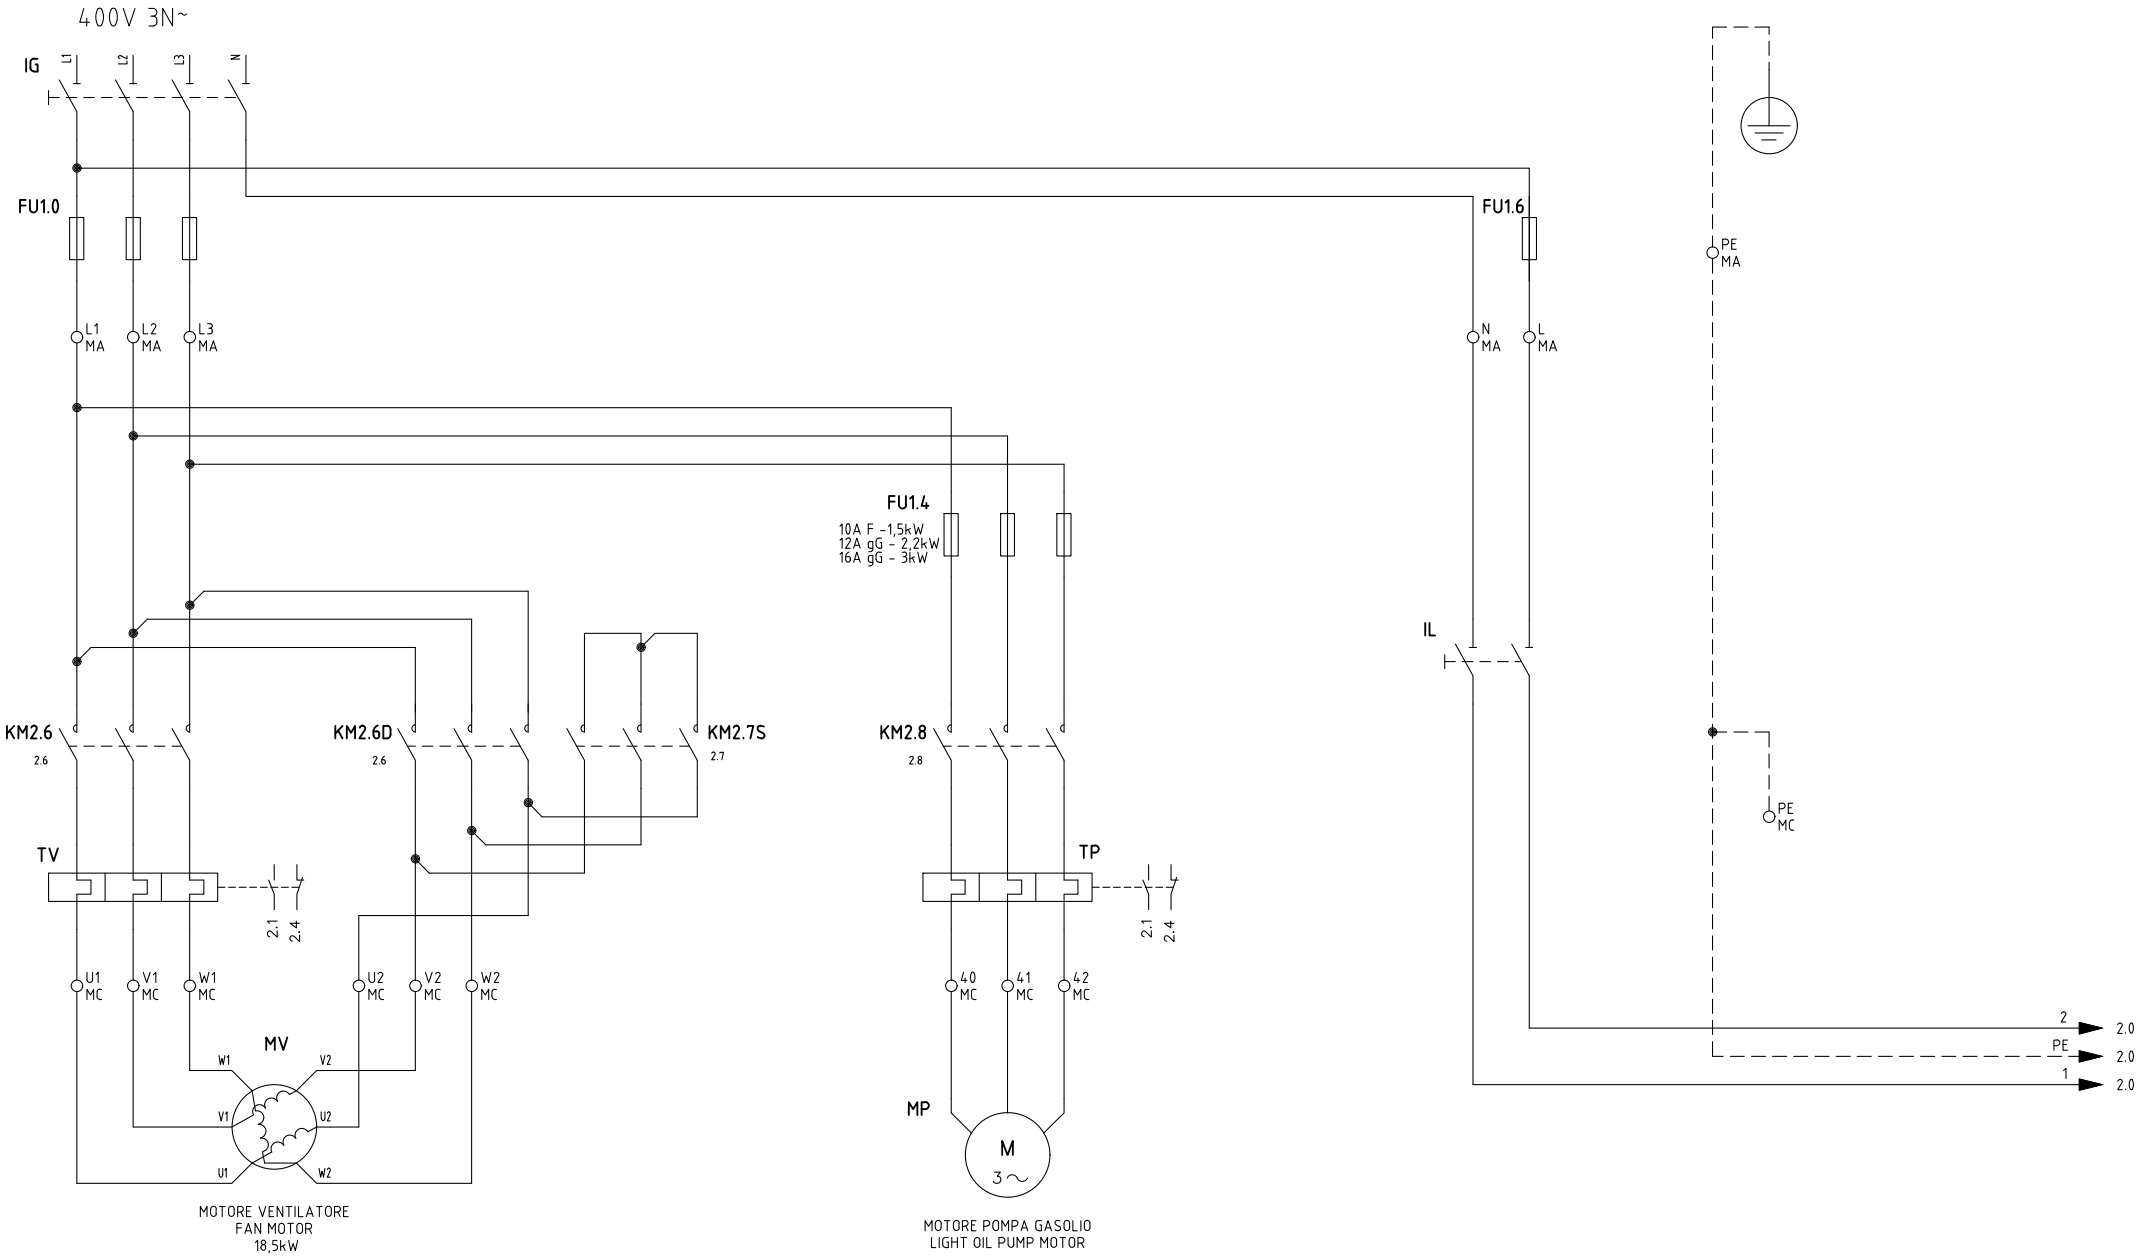


| REV. | MODIFICA | DATA | FIRME |
|---|---|---|---|
| 03 | AGGIUNTO/ADDED "POMAX" | 30/07/12 | U. PINTON |
| 02 | AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A | 12/11/09 | U. PINTON |
| 01 | AGGIUNTO/ADDED "LS" & "LTP" | 01/02/07 | U. PINTON |

UNIGAS

Impianto

*TIPO/TYPE PG525 / RG525*
*MODELLO/MODEL G-.PR.x.xx.A*

Descrizione

Ordine

Commessa

Esecutore U. PINTON

Data Controllato 30/07/2012

Controllato S. MARCHETTI

Data 06/06/2006

Revisione 03

Dis. N. 11 - 0344

PREC. /

FOGLIO 1

SEGUE 2

TOTALE 5




| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 06/06/2006 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 03 | | 1 | 2 |
| Dis. N. 11 – 0344 | | SEGUE 3 | TOTALE 5 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 06/06/2006 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 03 | | 2 | 3 |
| Dis. N. 11 – 0344 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 4 | 5 |

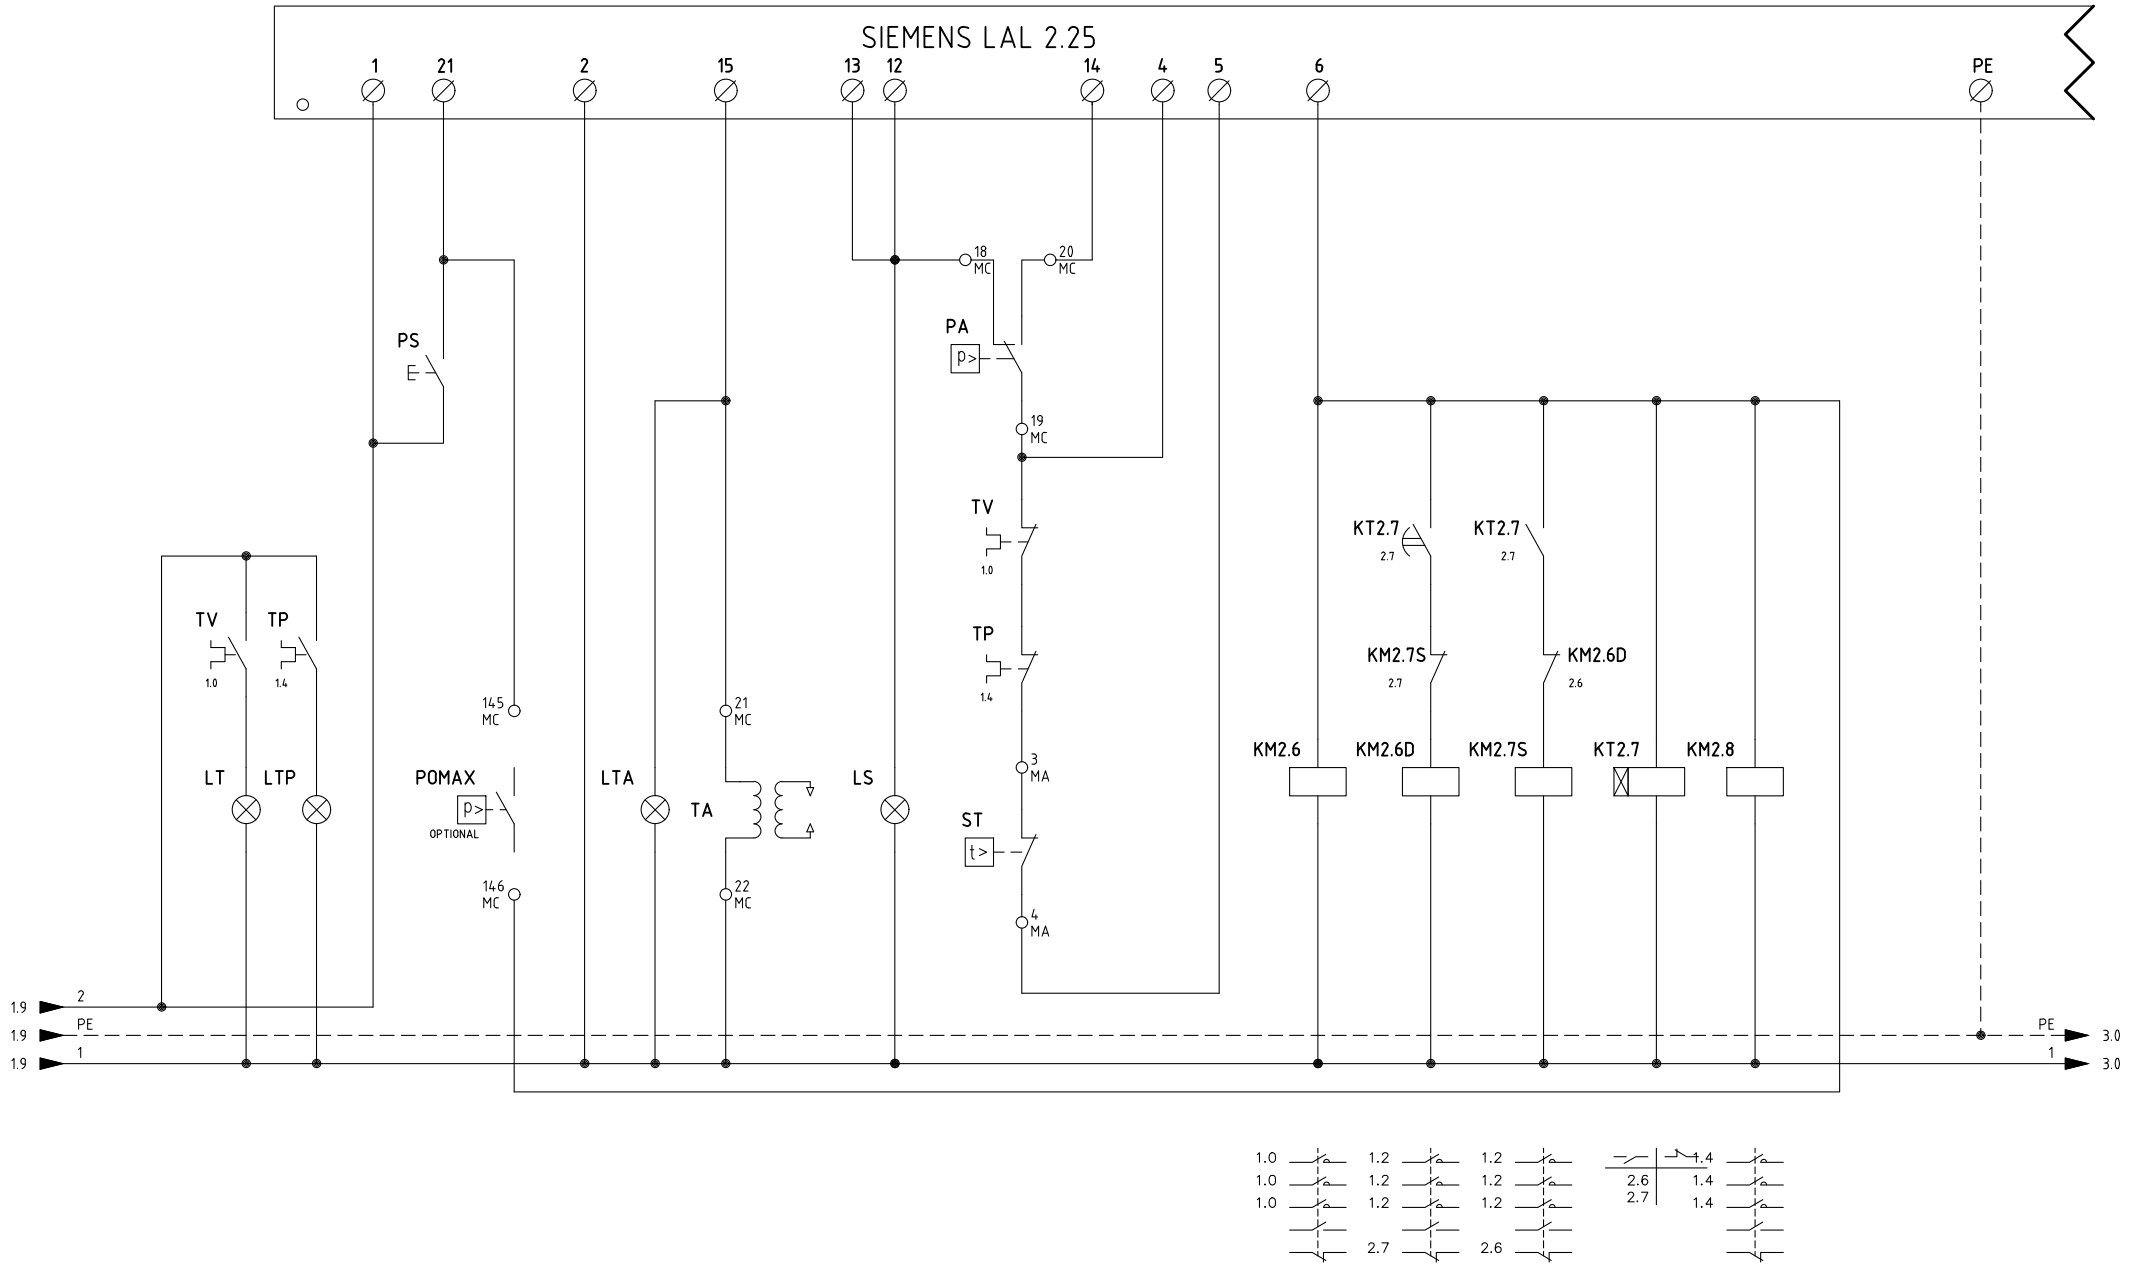


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
*AIR DAMPER ACTUATOR*
SQL33

| | |
|---|---|
| Y1 | ALTA FIAMMA<br>*HIGH FLAME* |
| Y2 | SOSTA E ACCENSIONE<br>*STAND-BY AND IGNITION* |
| 3 | BASSA FIAMMA<br>*LOW FLAME* |

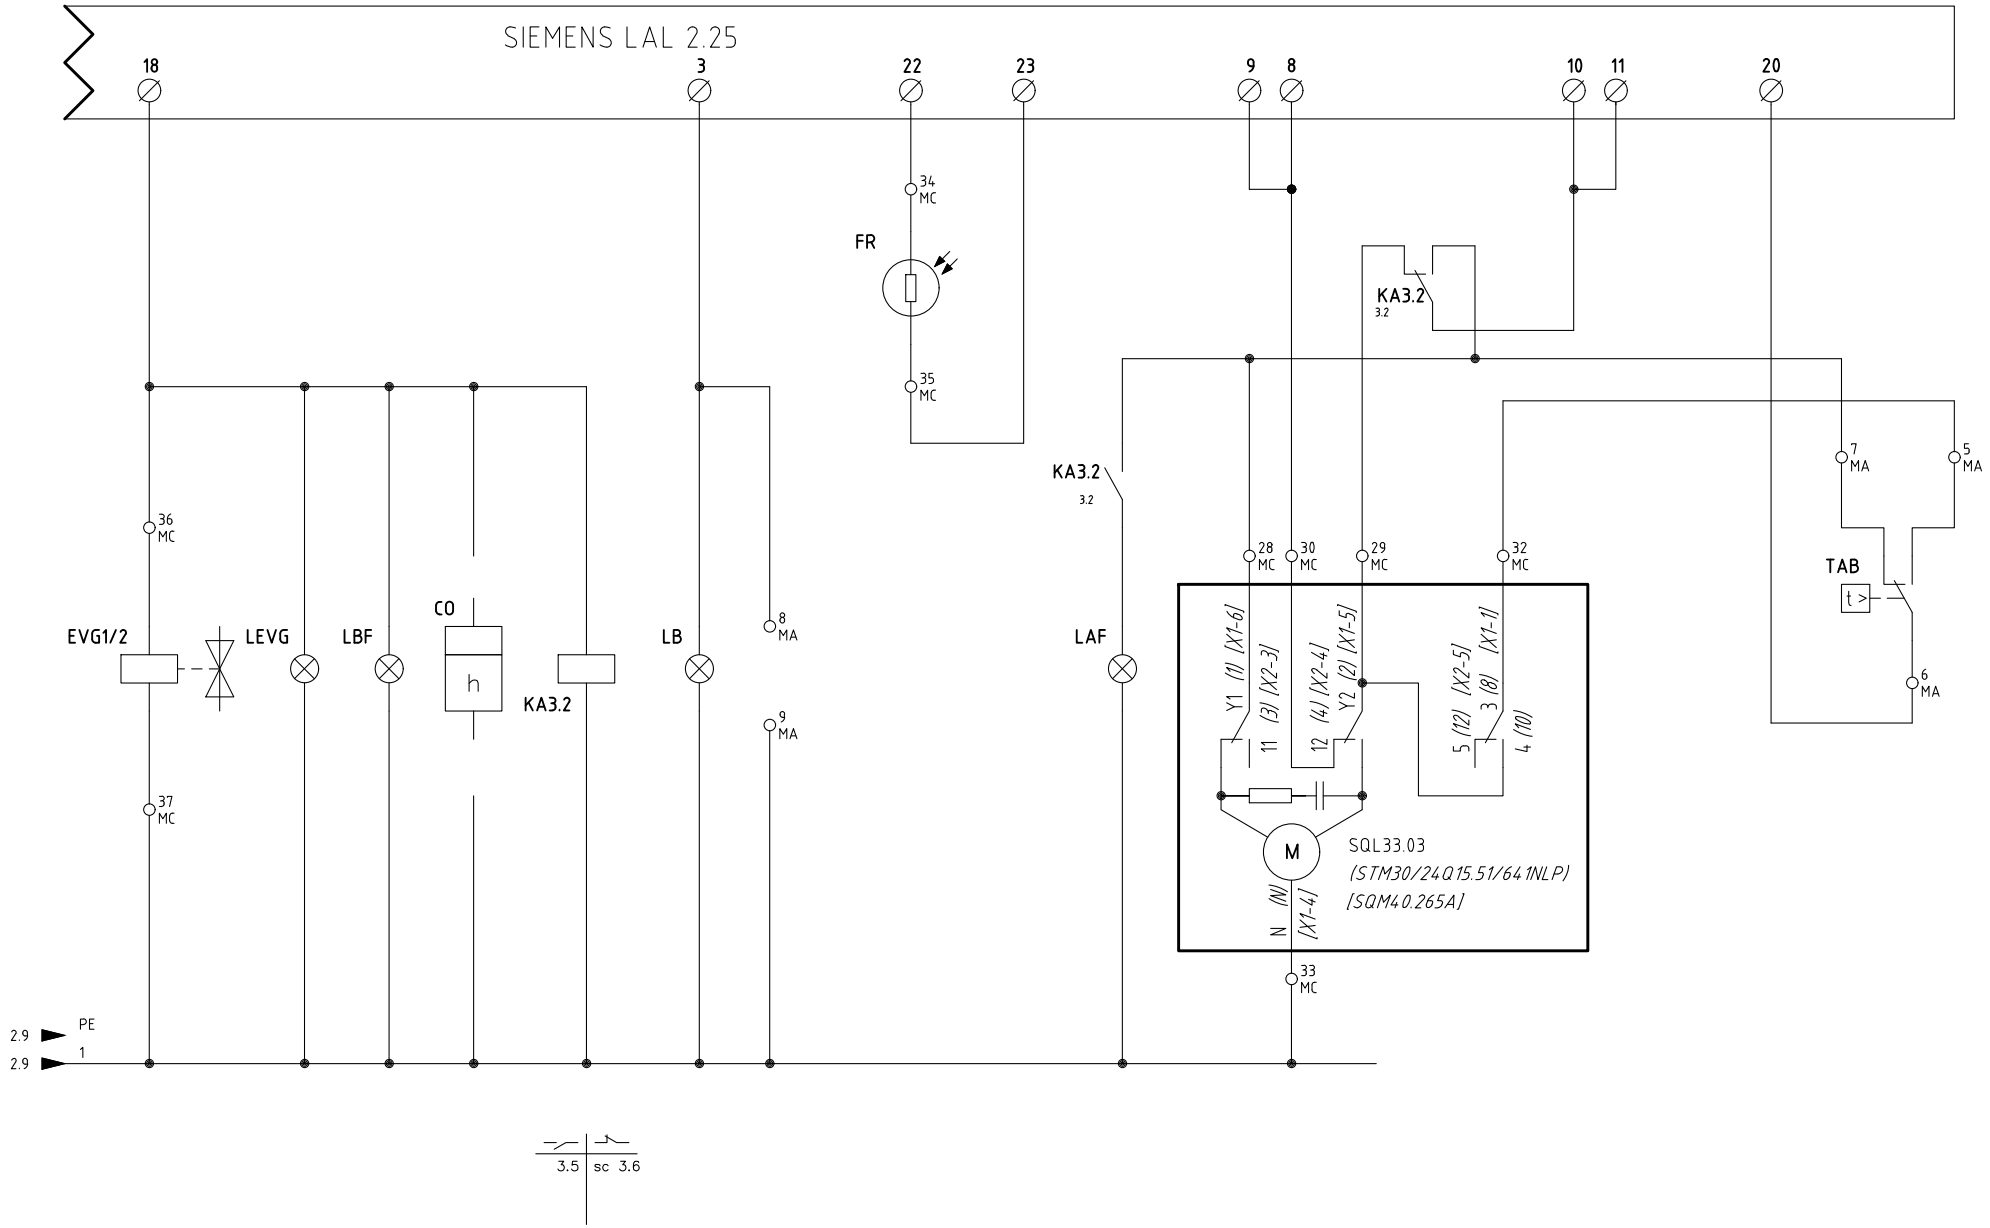SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
*AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)*
(STM30/24Q15.51/641NLP)

| | |
|---|---|
| I | ALTA FIAMMA<br>*HIGH FLAME* |
| II | SOSTA E ACCENSIONE<br>*STAND-BY AND IGNITION* |
| III | BASSA FIAMMA<br>*LOW FLAME* |
| V | NON USATA<br>*NOT USED* |

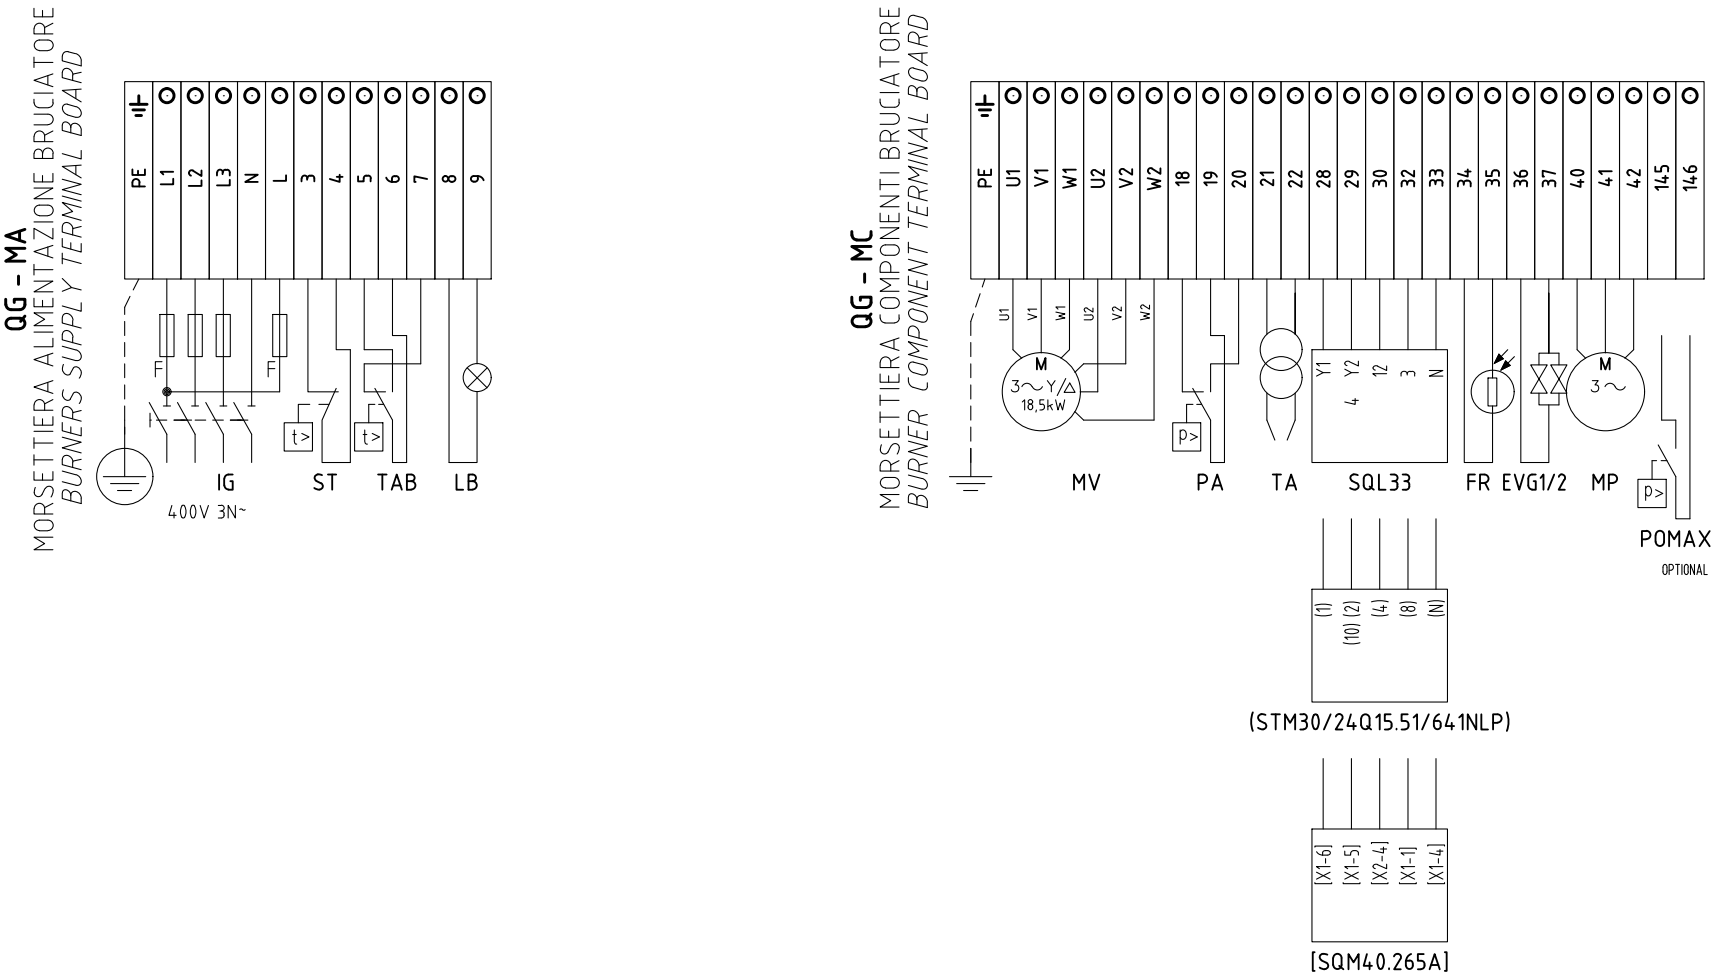SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
*AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)*
[SQM40.265A]

| | |
|---|---|
| I | ALTA FIAMMA<br>*HIGH FLAME* |
| II | SOSTA E ACCENSIONE<br>*STAND-BY AND IGNITION* |
| III | BASSA FIAMMA<br>*LOW FLAME* |
| IV | NON USATA<br>*NOT USED* |
| VI | NON USATA<br>*NOT USED* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 06/06/2006 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 03 | | 3 | 4 |
| Dis. N. 11 – 0344 | | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 5 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|---|---|---|---|
| (STM30/24Q15.51/641NLP) | 3 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO) | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE) |
| CO | 3 | CONTAORE (OPTIONAL) | TIME COUNTER (OPTIONAL) |
| EVG1/2 | 3 | ELETTROVALVOLE GASOLIO | LIGHT OIL ELECTRO VALVE |
| FR | 3 | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA | PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR |
| FU1.0 | 1 | FUSIBILI LINEA BRUCIATORE | BURNER LINE FUSES |
| FU1.4 | 1 | FUSIBILI LINEA POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP LINE FUSES |
| FU1.6 | 1 | FUSIBILE AUSILIARIO | AUXILIARY FUSE |
| IG | 1 | INTERRUTTORE GENERALE | MAINS SWITCH |
| IL | 1 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI | AUXILIARY LINE SWITCH |
| KA3.2 | 3 | RELE'' AUSILIARIO | AUXILIARY RELAY |
| KM2.6 | 2 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA) | FAN MOTOR CONTACTOR (LINE) |
| KM2.6D | 2 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO) | FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA) |
| KM2.7S | 2 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA) | FAN MOTOR CONTACTOR (STAR) |
| KM2.8 | 2 | CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR |
| KT2.7 | 2 | TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO | STAR/DELTA DELAYED RELAY |
| LAF | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT |
| LB | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT |
| LBF | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT |
| LEVG | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG] |
| LS | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY |
| LT | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED |
| LTA | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT |
| LTP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA | INDICATOR LIGHT FOR PUMP OVERLOAD TRIPPED |
| MP | 1 | MOTORE POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP MOTOR |
| MV | 1 | MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR |
| PA | 2 | PRESSOSTATO ARIA | AIR PRESSURE SWITCH |
| POMAX | 2 | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL) | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OTIONAL) |
| PS | 2 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA | LOCK-OUT RESET BUTTON |
| SIEMENS LAL 2.25 | 2 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA | CONTROL BOX |
| SQL33.03 | 3 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | AIR DAMPER ACTUATOR |
| ST | 2 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TA | 2 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER |
| TAB | 3 | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES |
| TP | 1 | TERMICO MOTORE POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP MOTOR THERMAL |
| TV | 1 | TERMICO MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR THERMAL |
| [SQM40.265A] | 3 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO) | AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data 06/06/2006 | | PREC. | FOGLIO |
| Revisione 03 | | 4 | 5 |
| Dis. N. 11 – 0344 | | SEGUE | TOTALE |
| | | / | 5 |