


VERSIONE ALTA-BASSA FIAMMA "AB" / PROGRESSIVO "PR"  
ИСПОЛНЕНИЕ БОЛЬШОЕ-МАЛОЕ ПЛАМЯ «AB» / ПРОГРЕССИВНОЕ «PR»

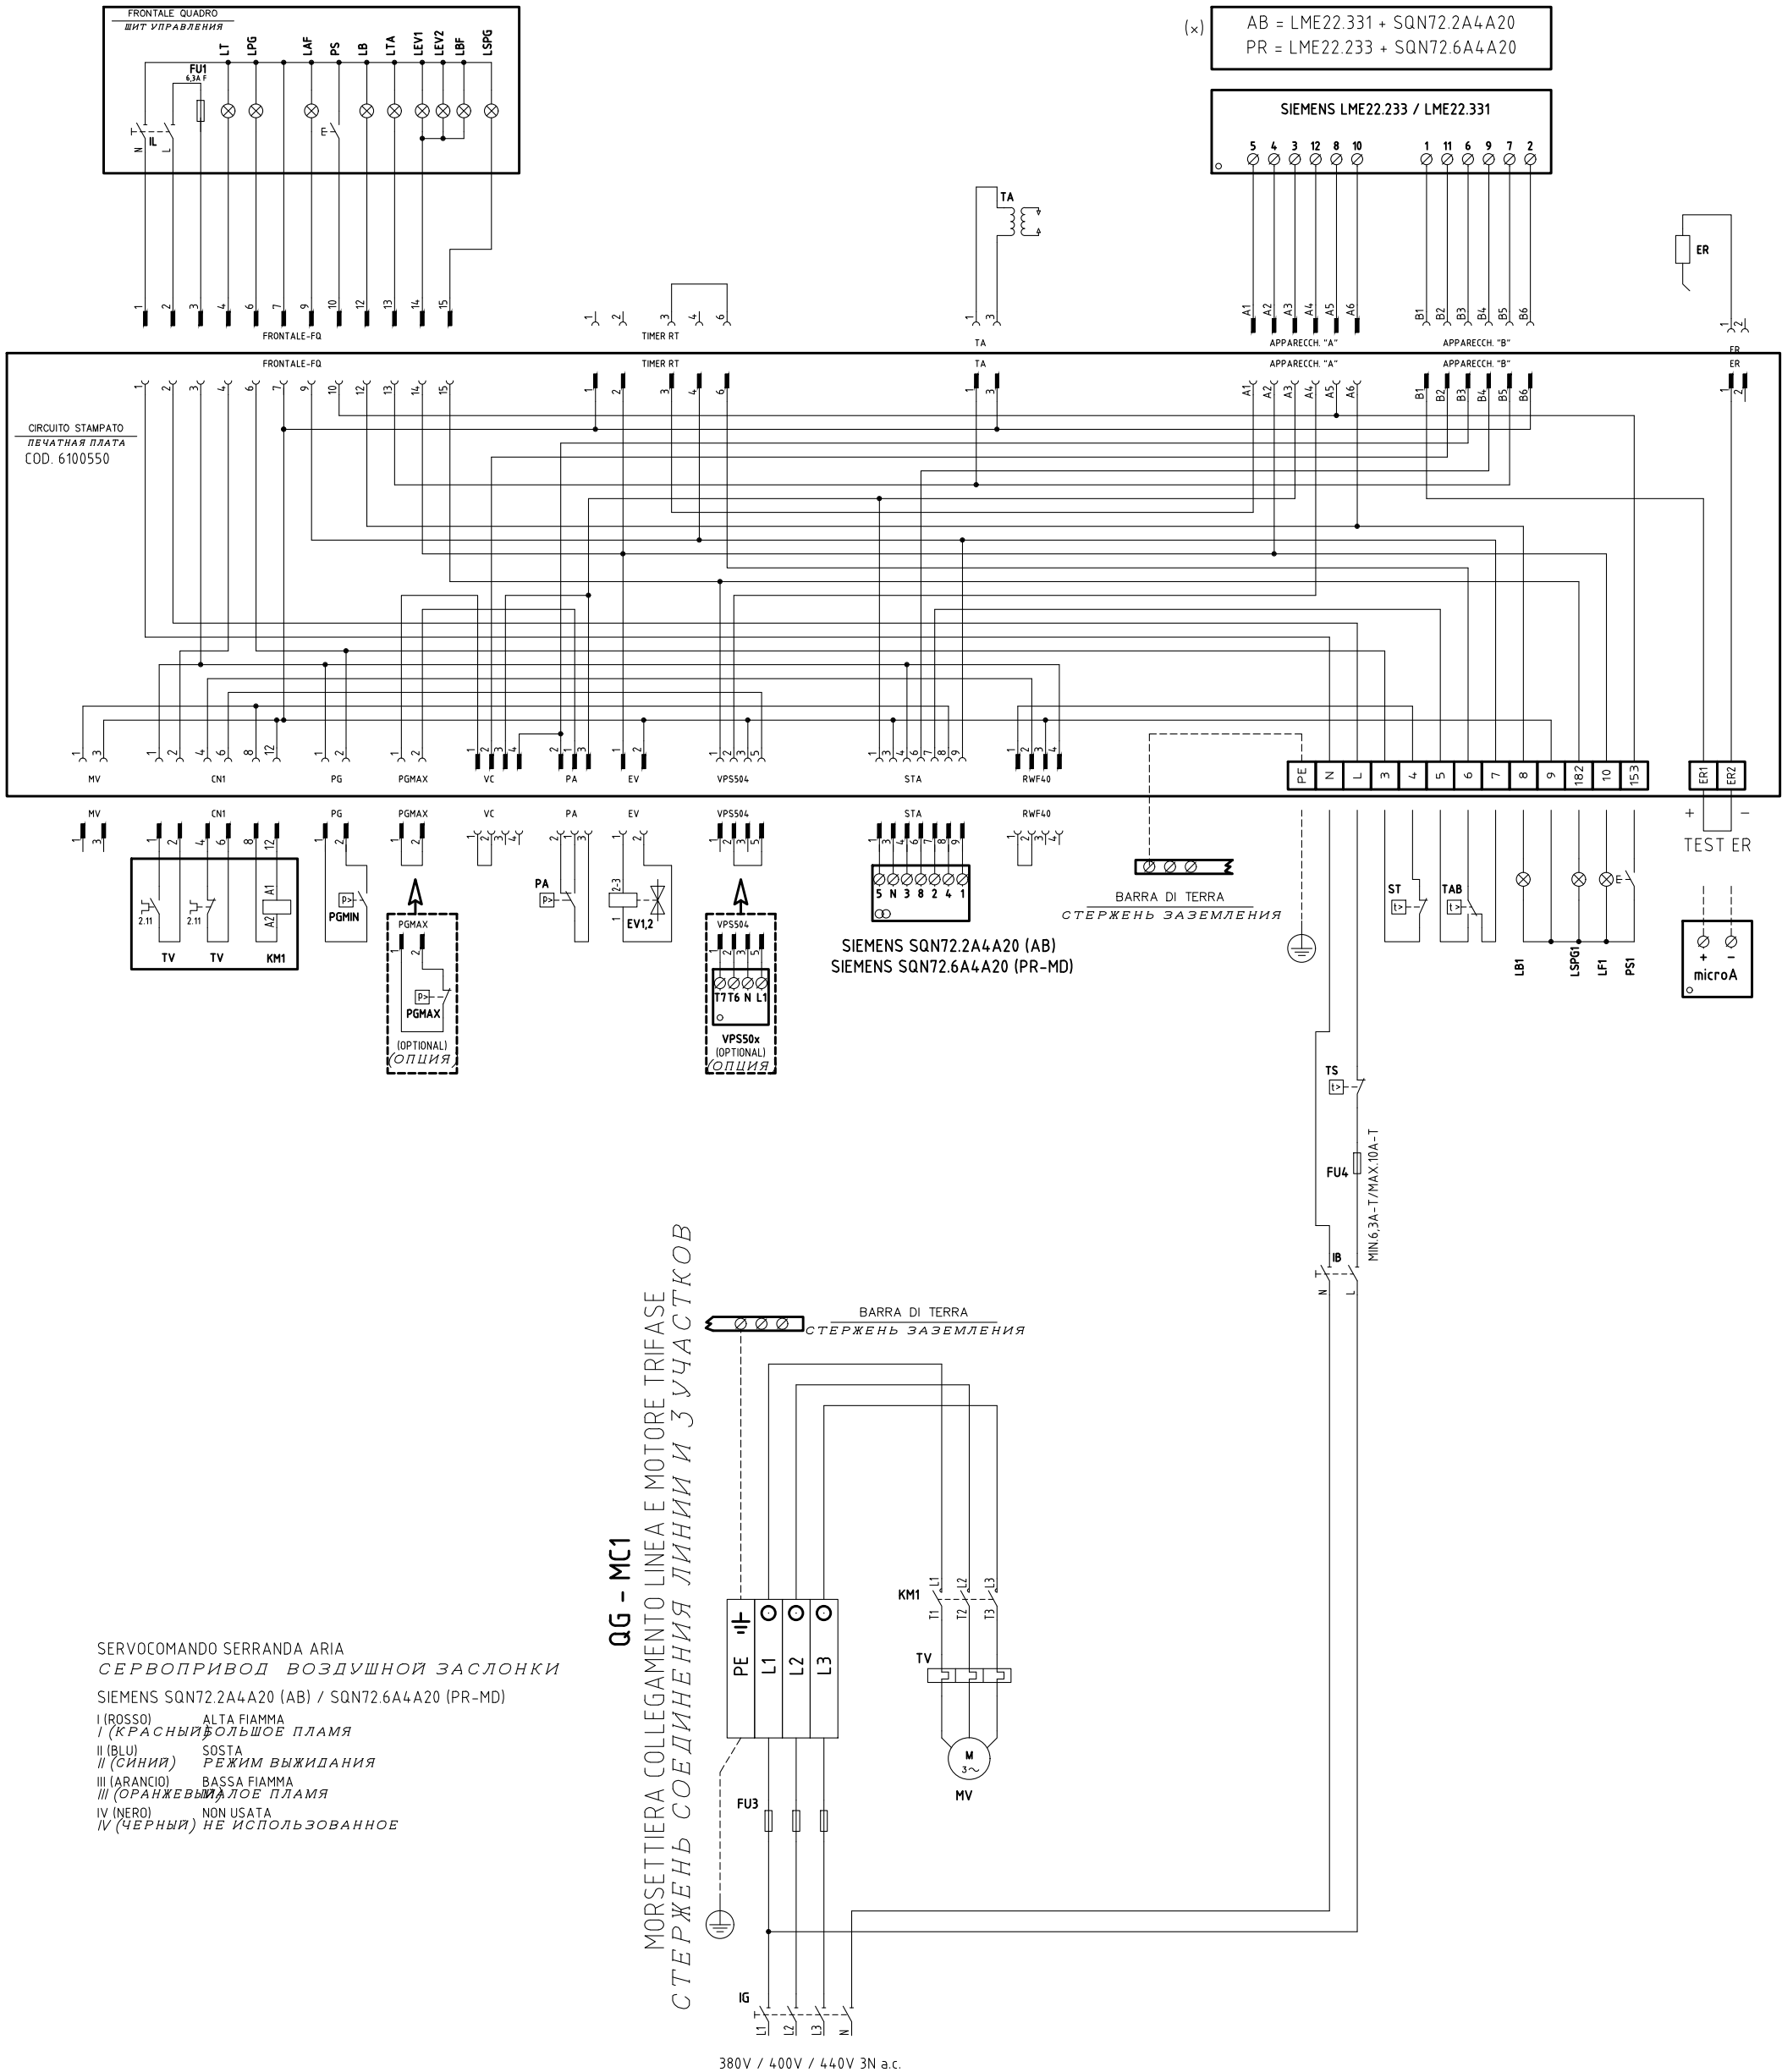

Impianto

TIPI/TYPES CxxA/CxxX/ExxxA/ExxxX  
MODELLO x-.AB.xx.xx.A.xx

Descrizione

TIPI/TYPES CxxA/CxxX/ExxxA/ExxxX/CxxX-FGR/ExxxX-FGR  
MODELLO x-.PR(MD).xx.xx.A.xx

Ordine

Commessa

Esecutore  
U. PINTON

Data Controllato  
09/02/2018

Controllato  
M. MASCHIO

Data 09/02/2018

Revisione 00

Dis. N. 18 - 0317

PREC.

/

SEGUE

2


FOGLIO

1

TOTALE

4

VERSIONE MODULANTE "MD"  
"MD" МОДУЛИРУЯ ВАРИАНТ

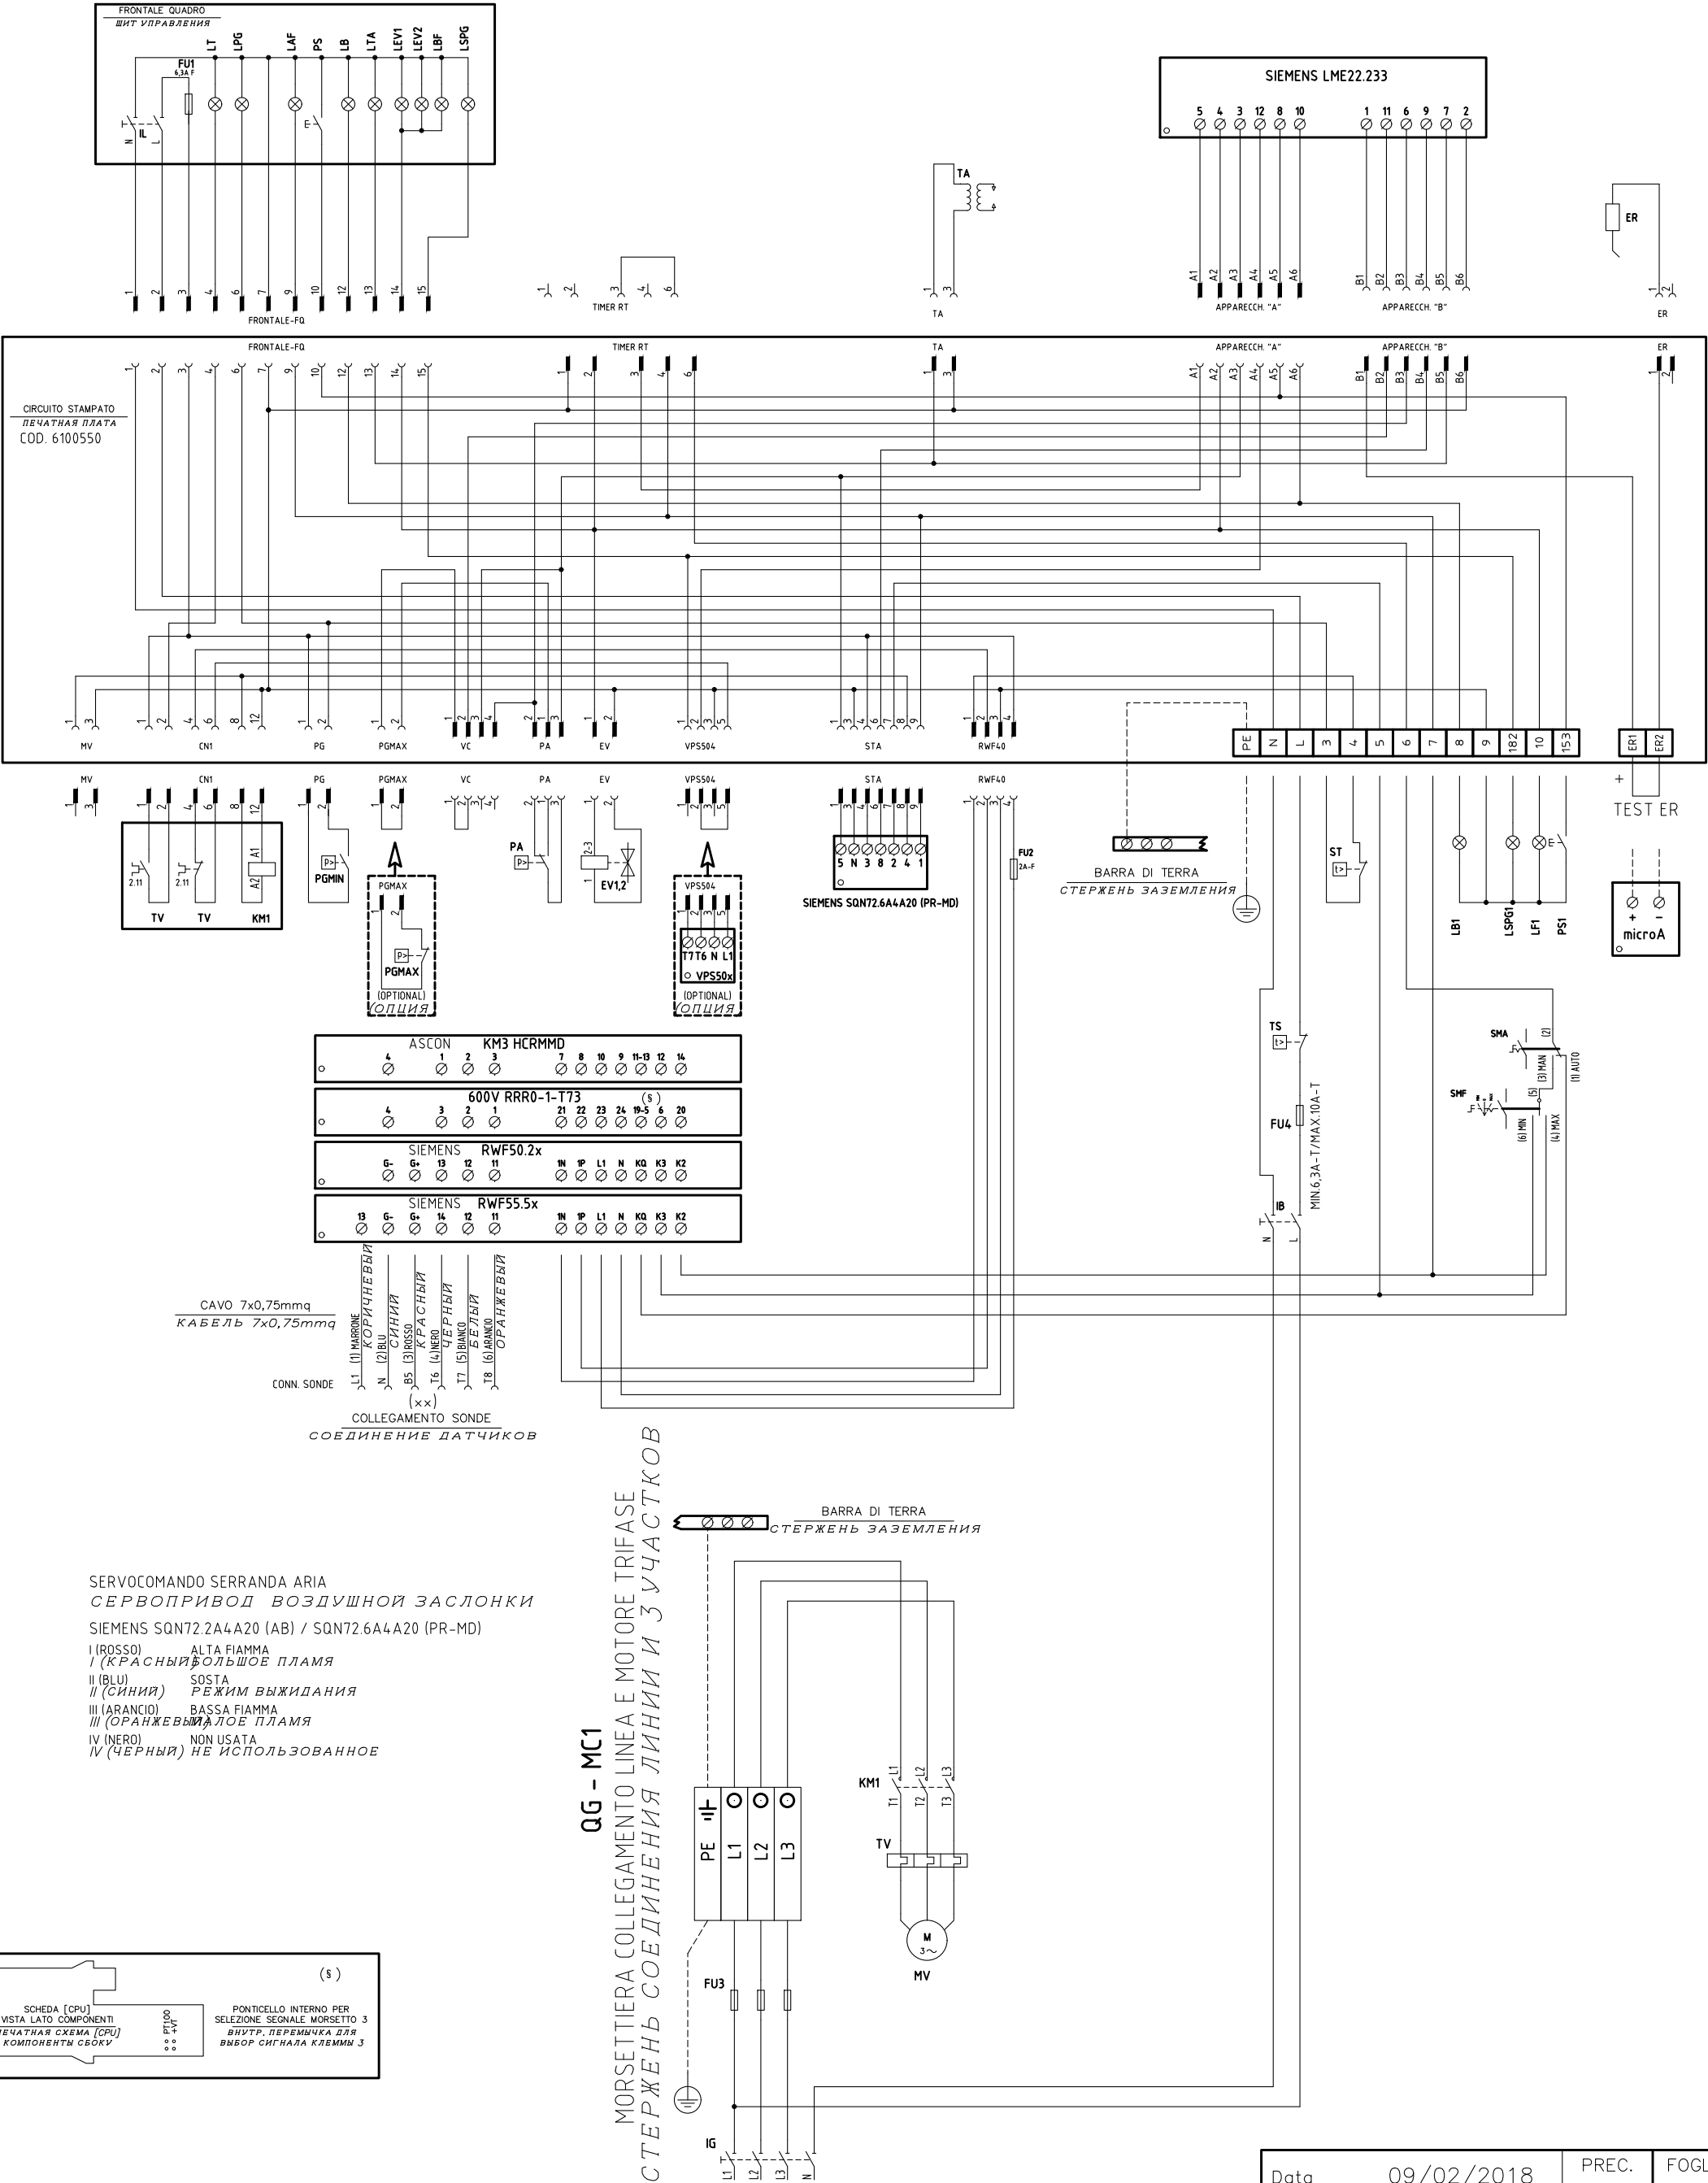

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI





ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

KM3 HCRMMD


600V RRR0-1-T73

RWF55.5x

RWF50.2x

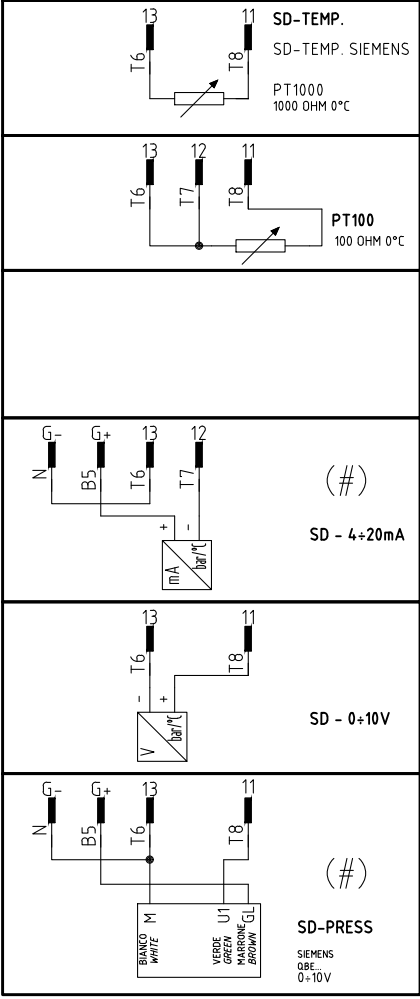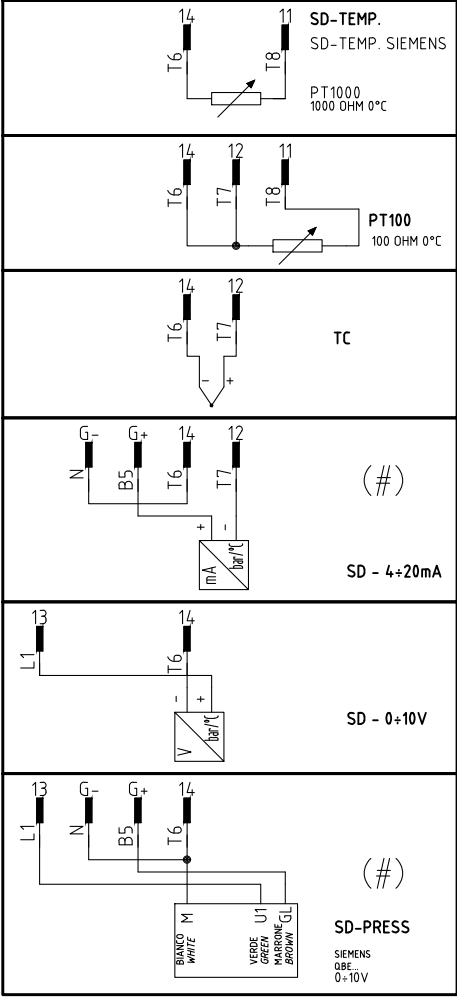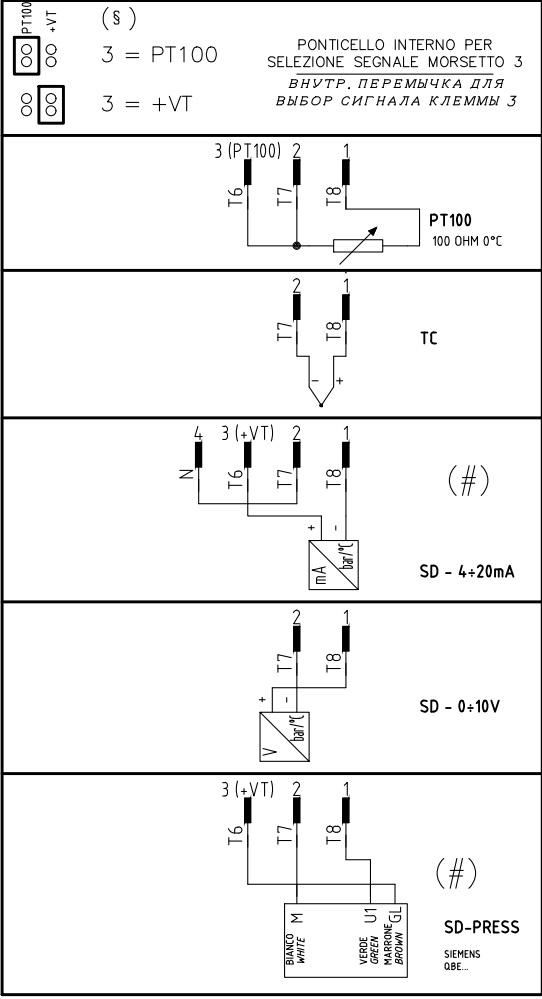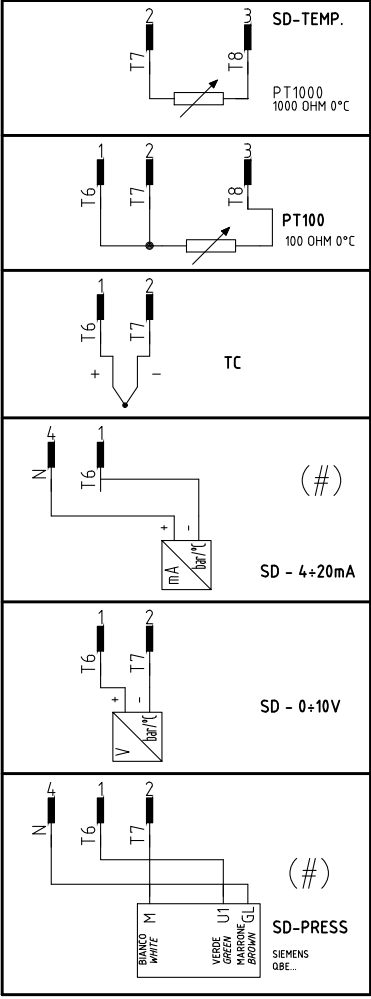

(#)  
COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

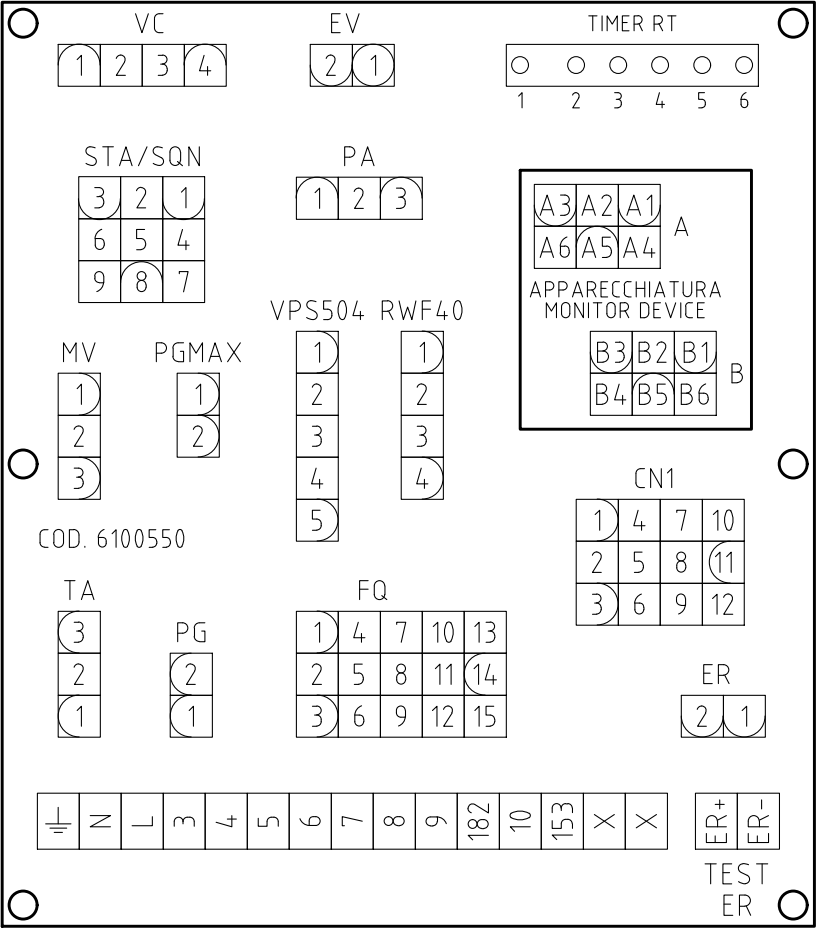

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| Sigla/Item                    | Funzione                                        | Function                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 600V RRR0–1–T73               | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                              |
| ER                            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                    | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ                                         |
| EV1,2                         | ELETTROVALVOLE GAS (O GRUPPO VALVOLE)           | ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ (ИЛИ ГРУППА КЛАПАНОВ)                         |
| FU1                           | FUSIBILE DI LINEA                               | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ                                         |
| FU2                           | FUSIBILE AUSILIARIO                             | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                               |
| FU3                           | FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE               | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                   |
| FU4                           | FUSIBILE DI LINEA                               | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ                                         |
| IB                            | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE                   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ                                            |
| IG                            | INTERRUTTORE GENERALE                           | ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                                    |
| IL                            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                      |
| KM1                           | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                   | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                                      |
| KM3 HCRMD                     | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                              |
| LAF                           | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE          | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ                         |
| LB                            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE               | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ                               |
| LB1                           | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE               | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ                               |
| LBF                           | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE         | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ                           |
| LEV1                          | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EV1]                                    |
| LEV2                          | LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ[EV2]                                    |
| LF1                           | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE        | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ                                   |
| LPG                           | LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE            | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА НАЛИЧИЯ ГАЗА В СЕТИ                              |
| LSPG                          | LAMPADA SEGNALE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ БЛОКА КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ |
| LSPG1                         | LAMPADA SEGNALE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ БЛОКА КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ |
| LT                            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO TERMICO                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ                             |
| LTA                           | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE     | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА                        |
| MV                            | MOTORE VENTILATORE                              | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                                                |
| PA                            | PRESSOSTATO ARIA                                | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА                                                |
| PGMAX                         | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE            | РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА                                     |
| PGMIN                         | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE             | РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА                                      |
| PS                            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                         | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ                                     |
| PS1                           | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                         | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ                                     |
| PT100                         | SONDA DI TEMPERATURA                            | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                                                 |
| RWF50.2x                      | REGOLATORE MODULANTE                            | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР                                               |
| RWF55.5x                      | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)              | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                              |
| SD–PRESS                      | SONDA DI PRESSIONE                              | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ                                                      |
| SD–TEMP.                      | SONDA DI TEMPERATURA                            | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                                                 |
| SD – 0÷10V                    | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ                                 |
| SD – 4÷20mA                   | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ                                    |
| SIEMENS LME22.233             | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                                    |
| SIEMENS LME22.233 / LME22.331 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                                    |
| SIEMENS SQN72.2A4A20 (AB)     | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                      | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                                       |
| SIEMENS SQN72.6A4A20 (PR–MD)  | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                      | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                                       |
| SMA                           | SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO                    | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ                            |
| SMF                           | SELETTORE MANUALE FUNZIONAMENTO MIN–0–MAX       | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ МИН – 0 – МАКС                           |
| ST                            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                    | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                                        |
| TA                            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                     | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                                              |
| TAB                           | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA–BASSA FIAMMA        | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ                      |
| TC                            | TERMOCOPPIA                                     | ТЕРМОПАРА                                                            |
| TS                            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA             | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ/ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                           |
| TV                            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                      | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                                      |
| VPS50x                        | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)      | БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (ОПЦИЯ)                 |
| microA                        | MICROAMPEROMETRO                                | МИКРОАМПЕРМЕТР                                                       |

|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| Data      | 09/02/2018 | PREC.      | FOGLIO      |
| Revisione | 00         | 3          | 4           |
| Dis. N.   | 18 - 0317  | SEGUE<br>1 | TOTALE<br>4 |