
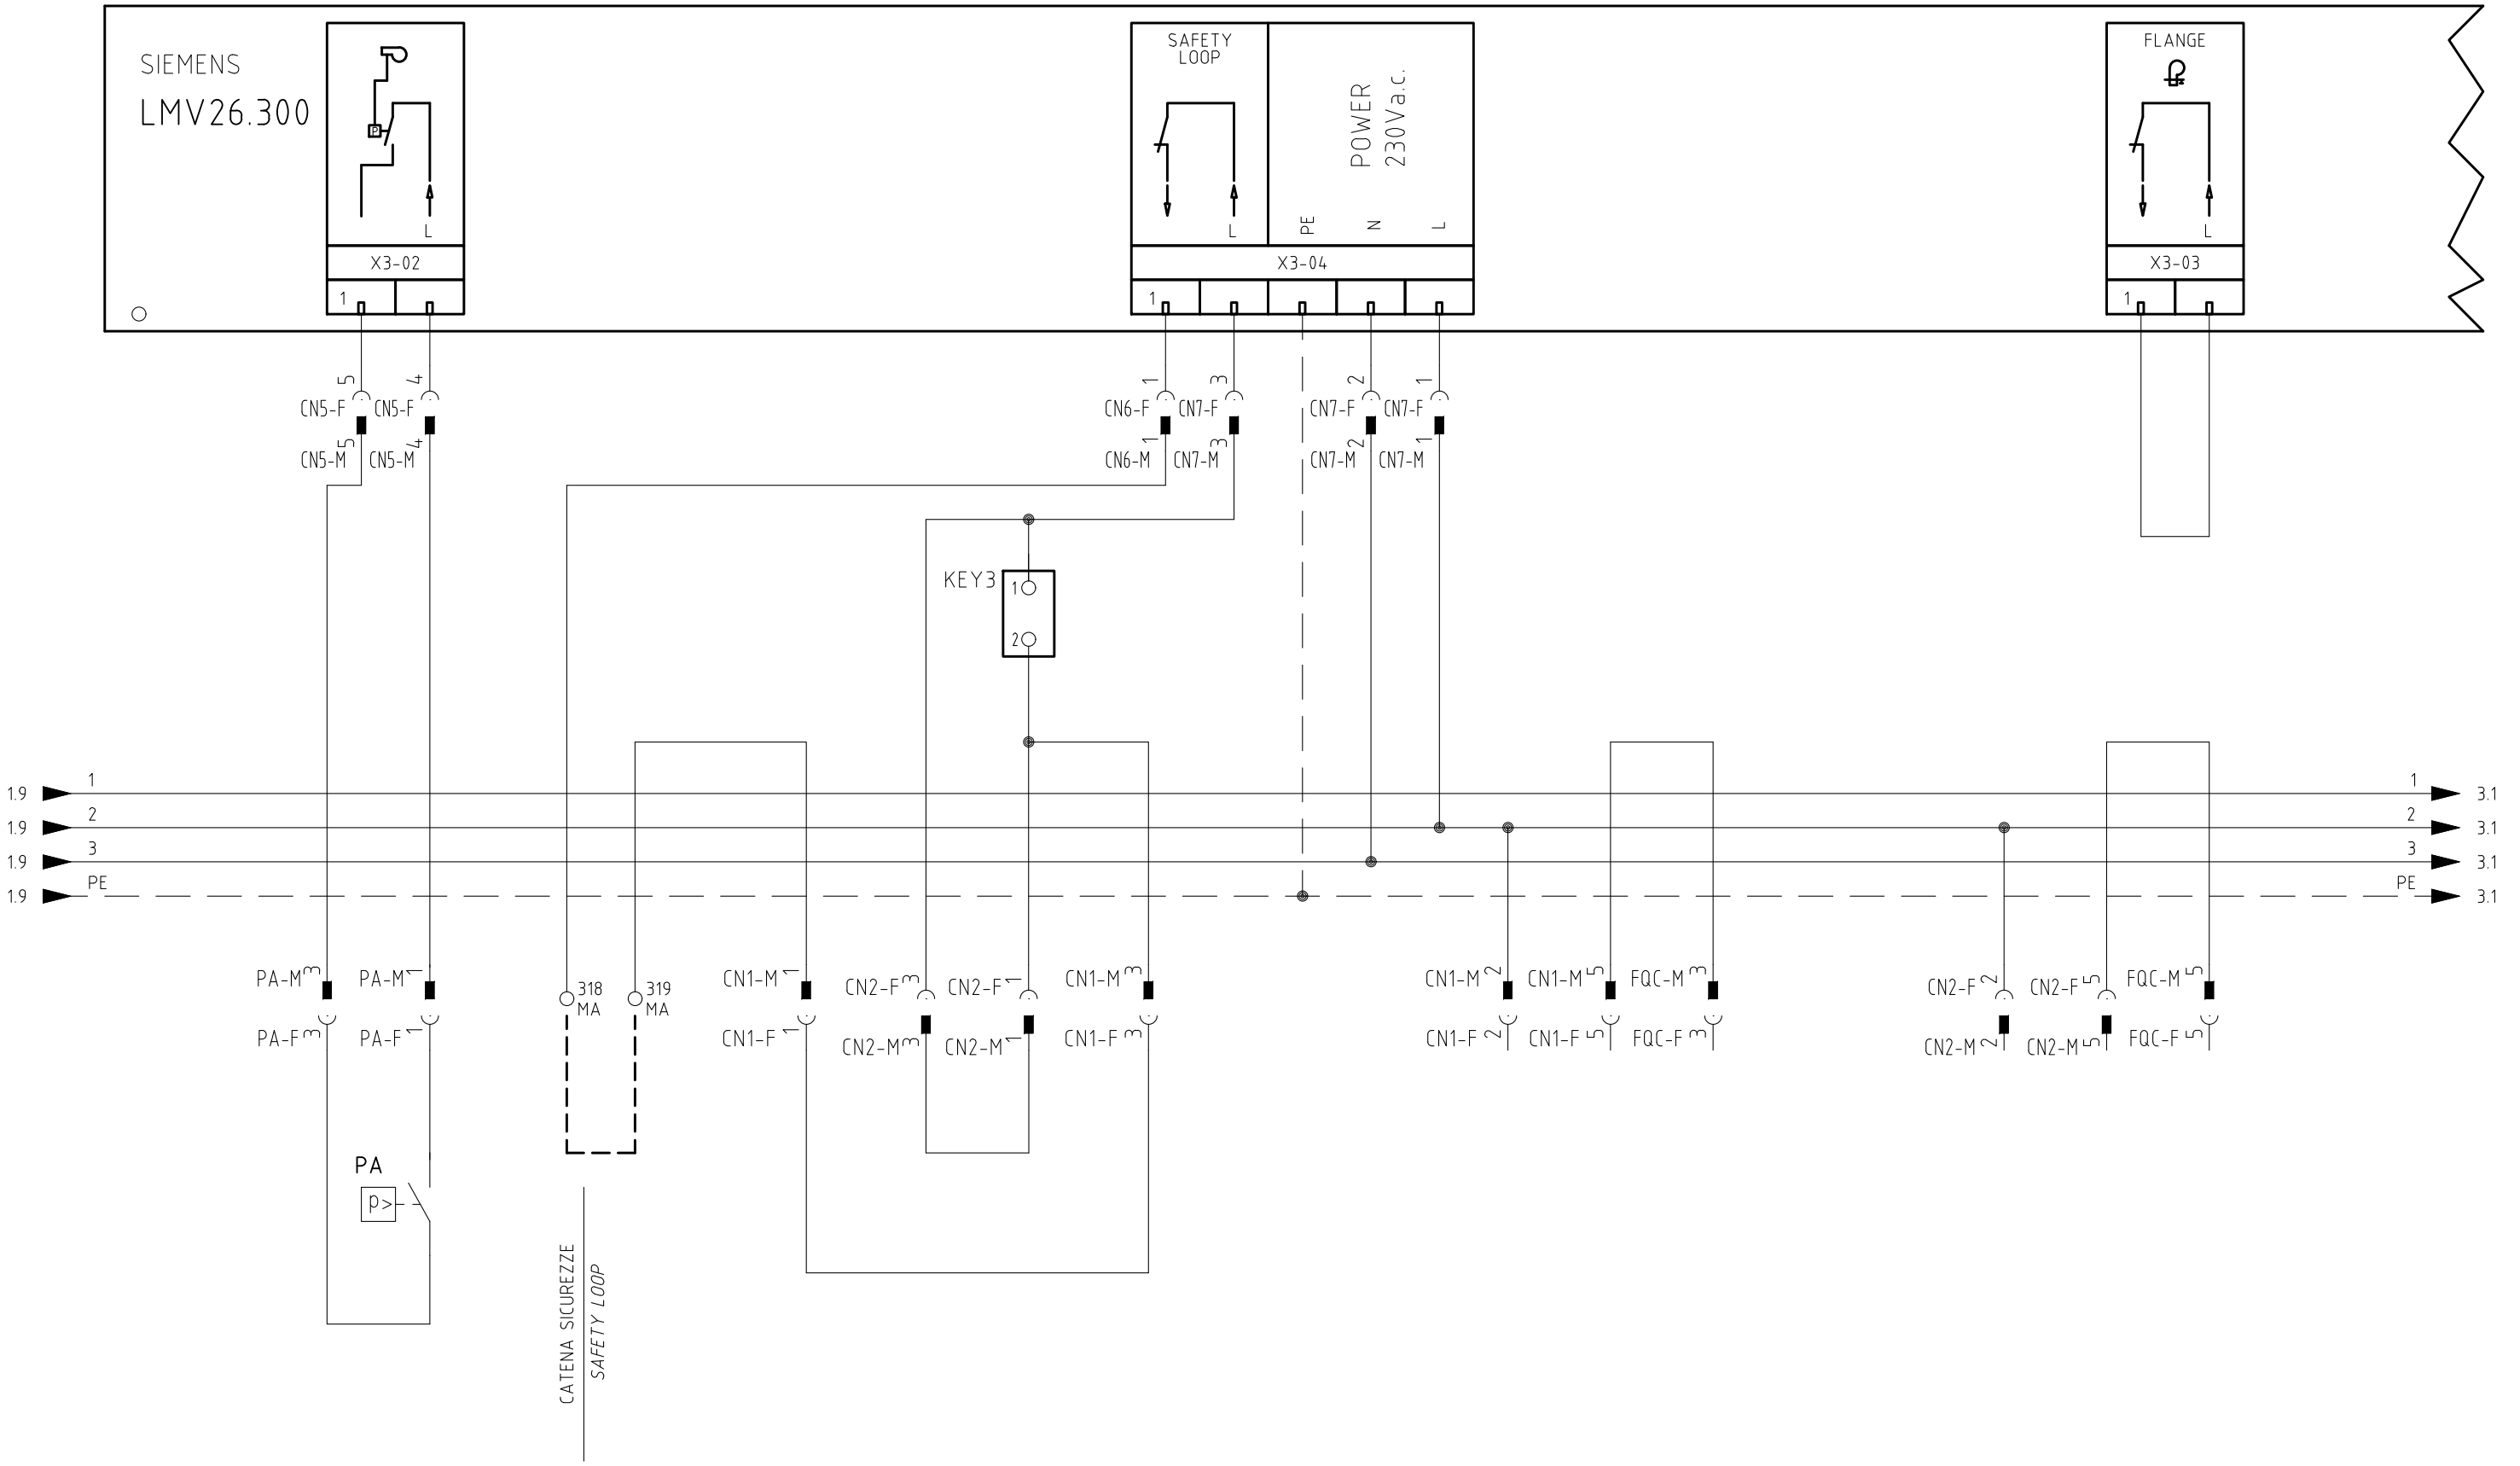


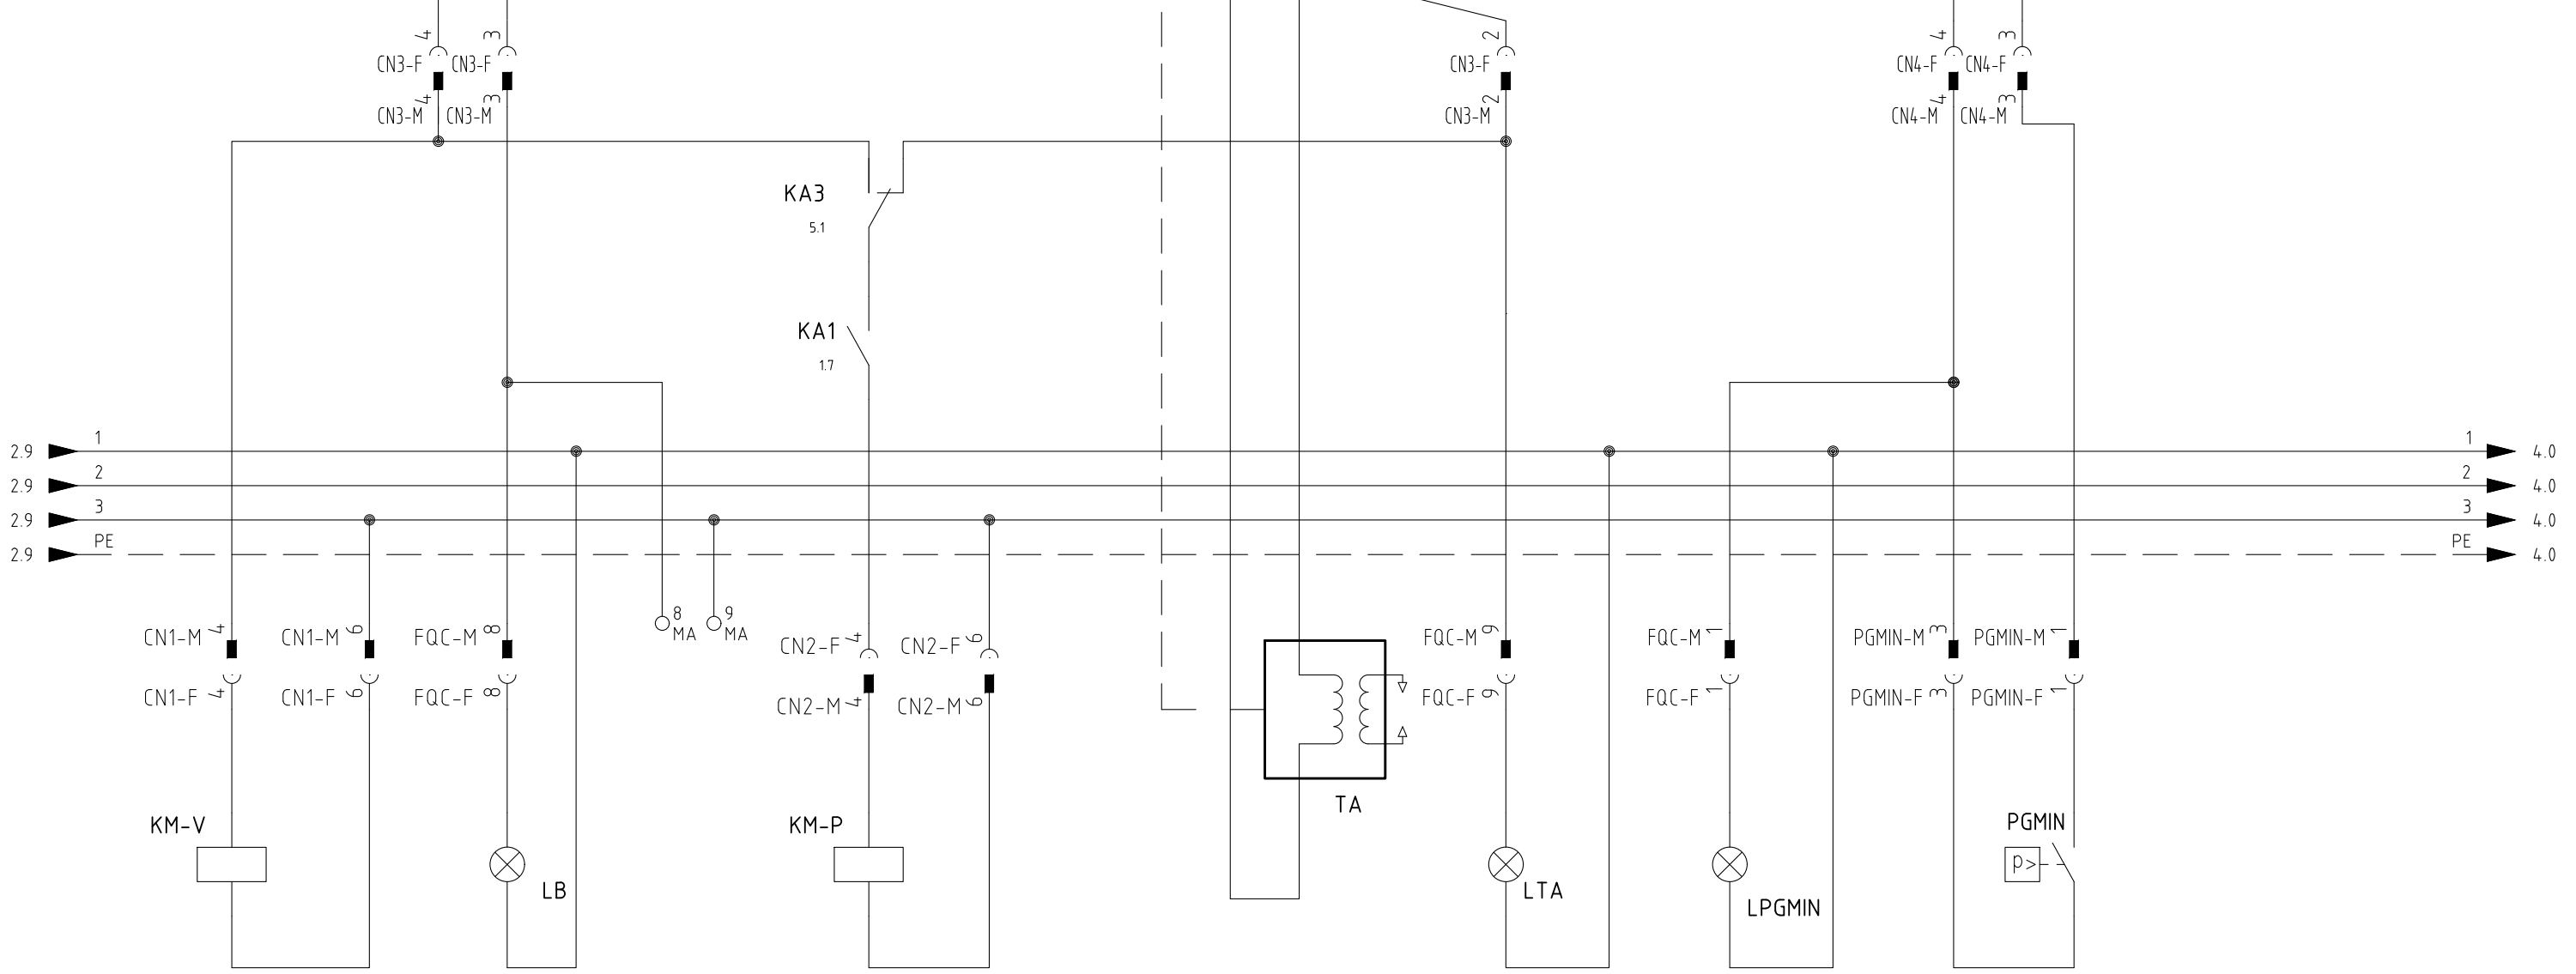
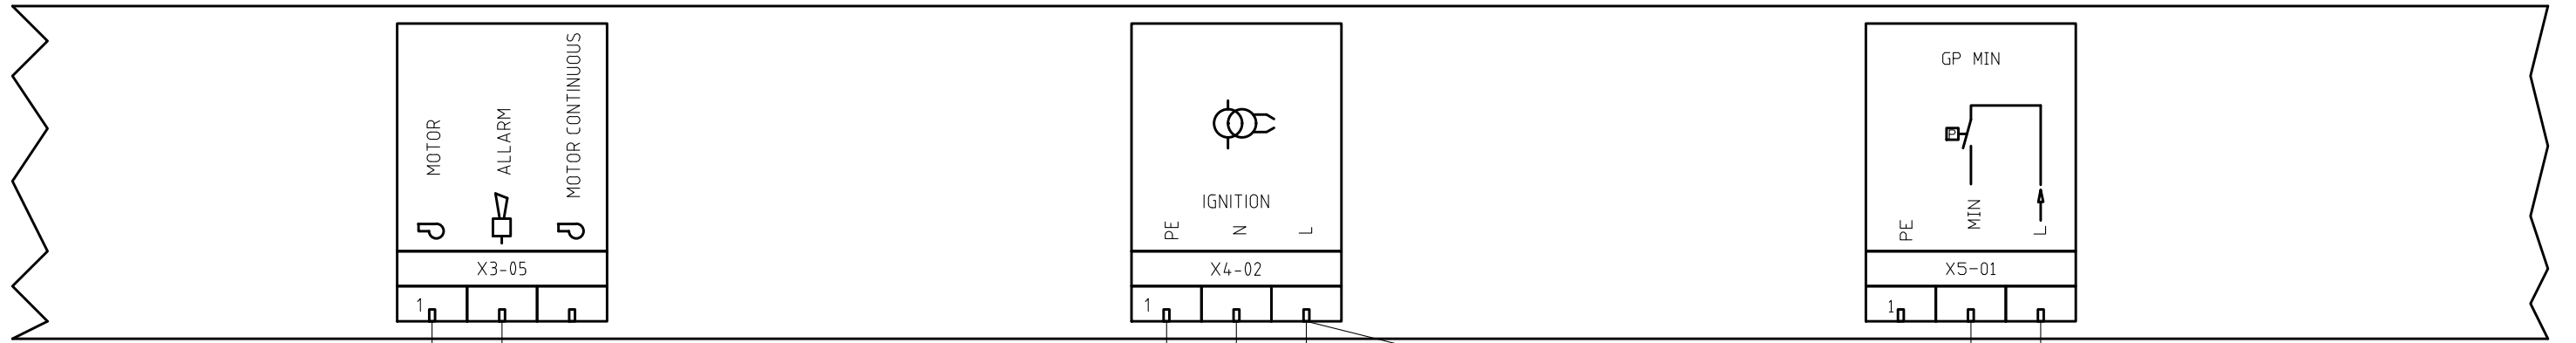



| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------|------------------|-----------|------------|-------|--------|
|  | Impianto | TIPI/TYPES HP20 / HP30 | Ordine | | Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| | | MODELLO/MODEL MG-.PR(MD).x.xx.A.x.xx.EC | Commissa | Data Controllato | Revisione | 00 | 12 | 1 |
| | Descrizione | LMV26.300 + PRINTED CIRCUIT COD. 6100562 LMV26 + PRINTED CIRCUIT COD. 6100562 | Esecutore | Controllato | Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | U. PINTON | M. MASCHIO | | | 2 | 13 | |



| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 1 | 2 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 3 | 13 |



| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 2 | 3 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 4 | 13 |


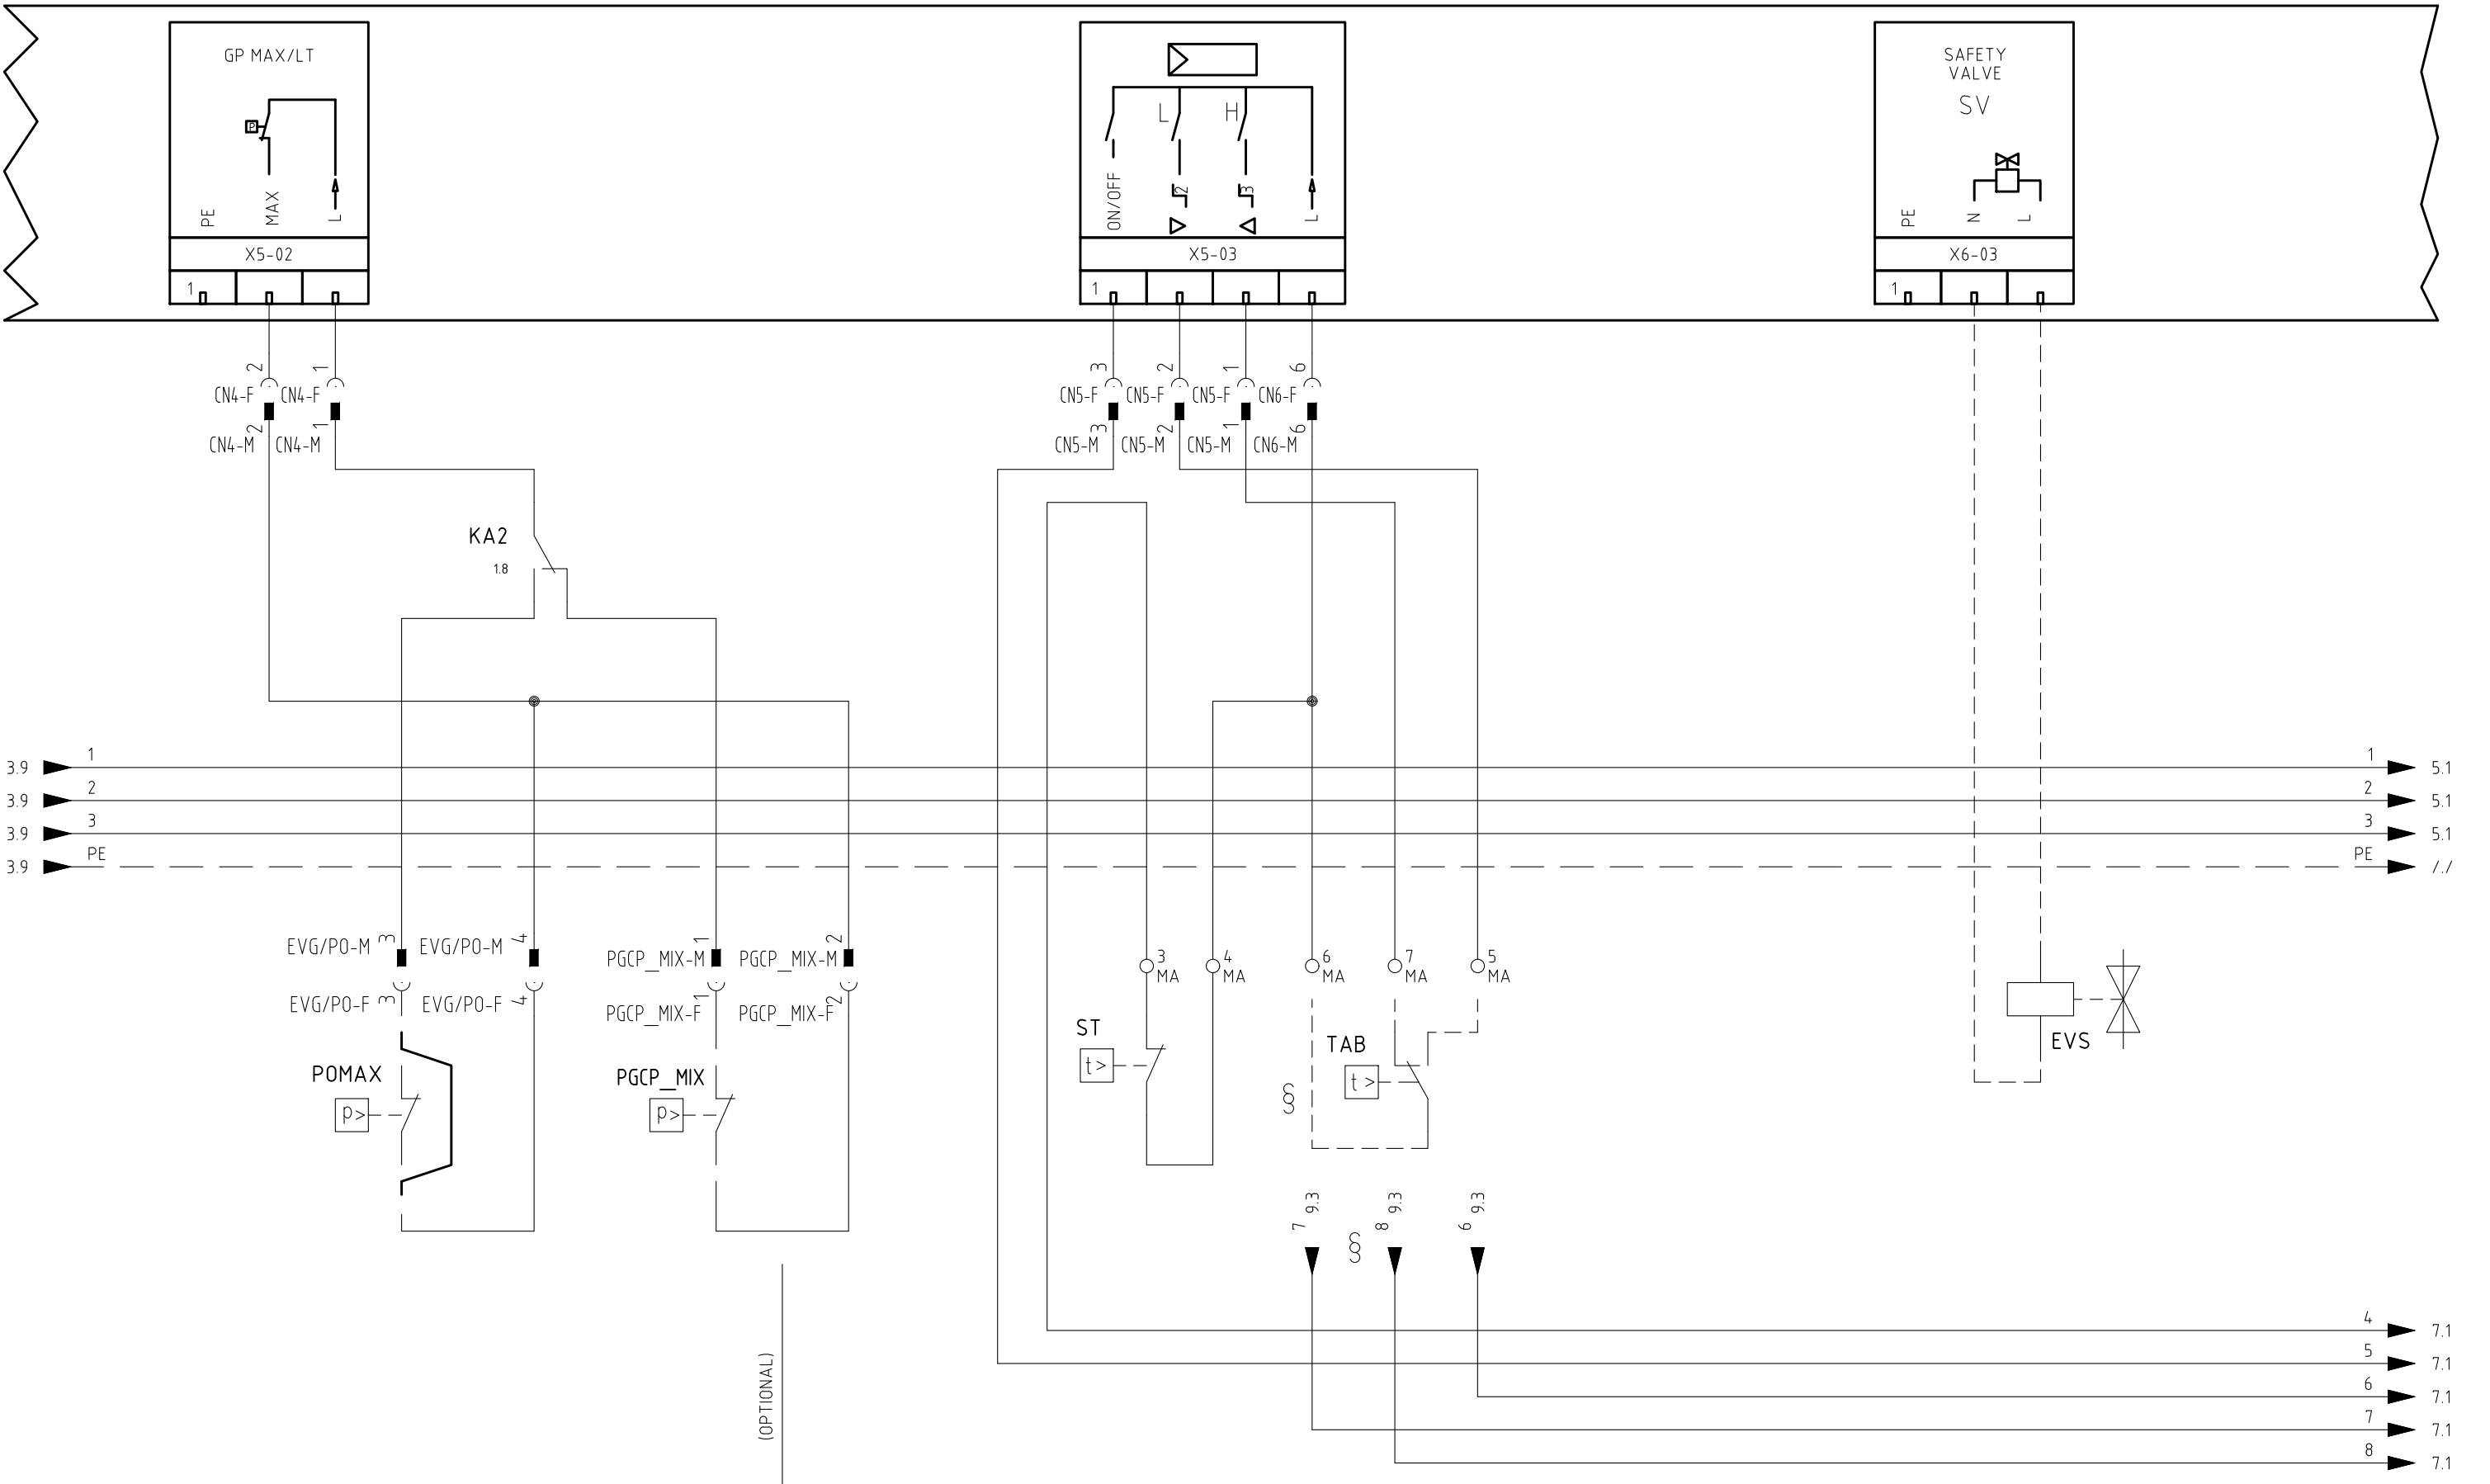


(OPTIONAL)




§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
 (PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3




| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 3 | 4 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 13 |

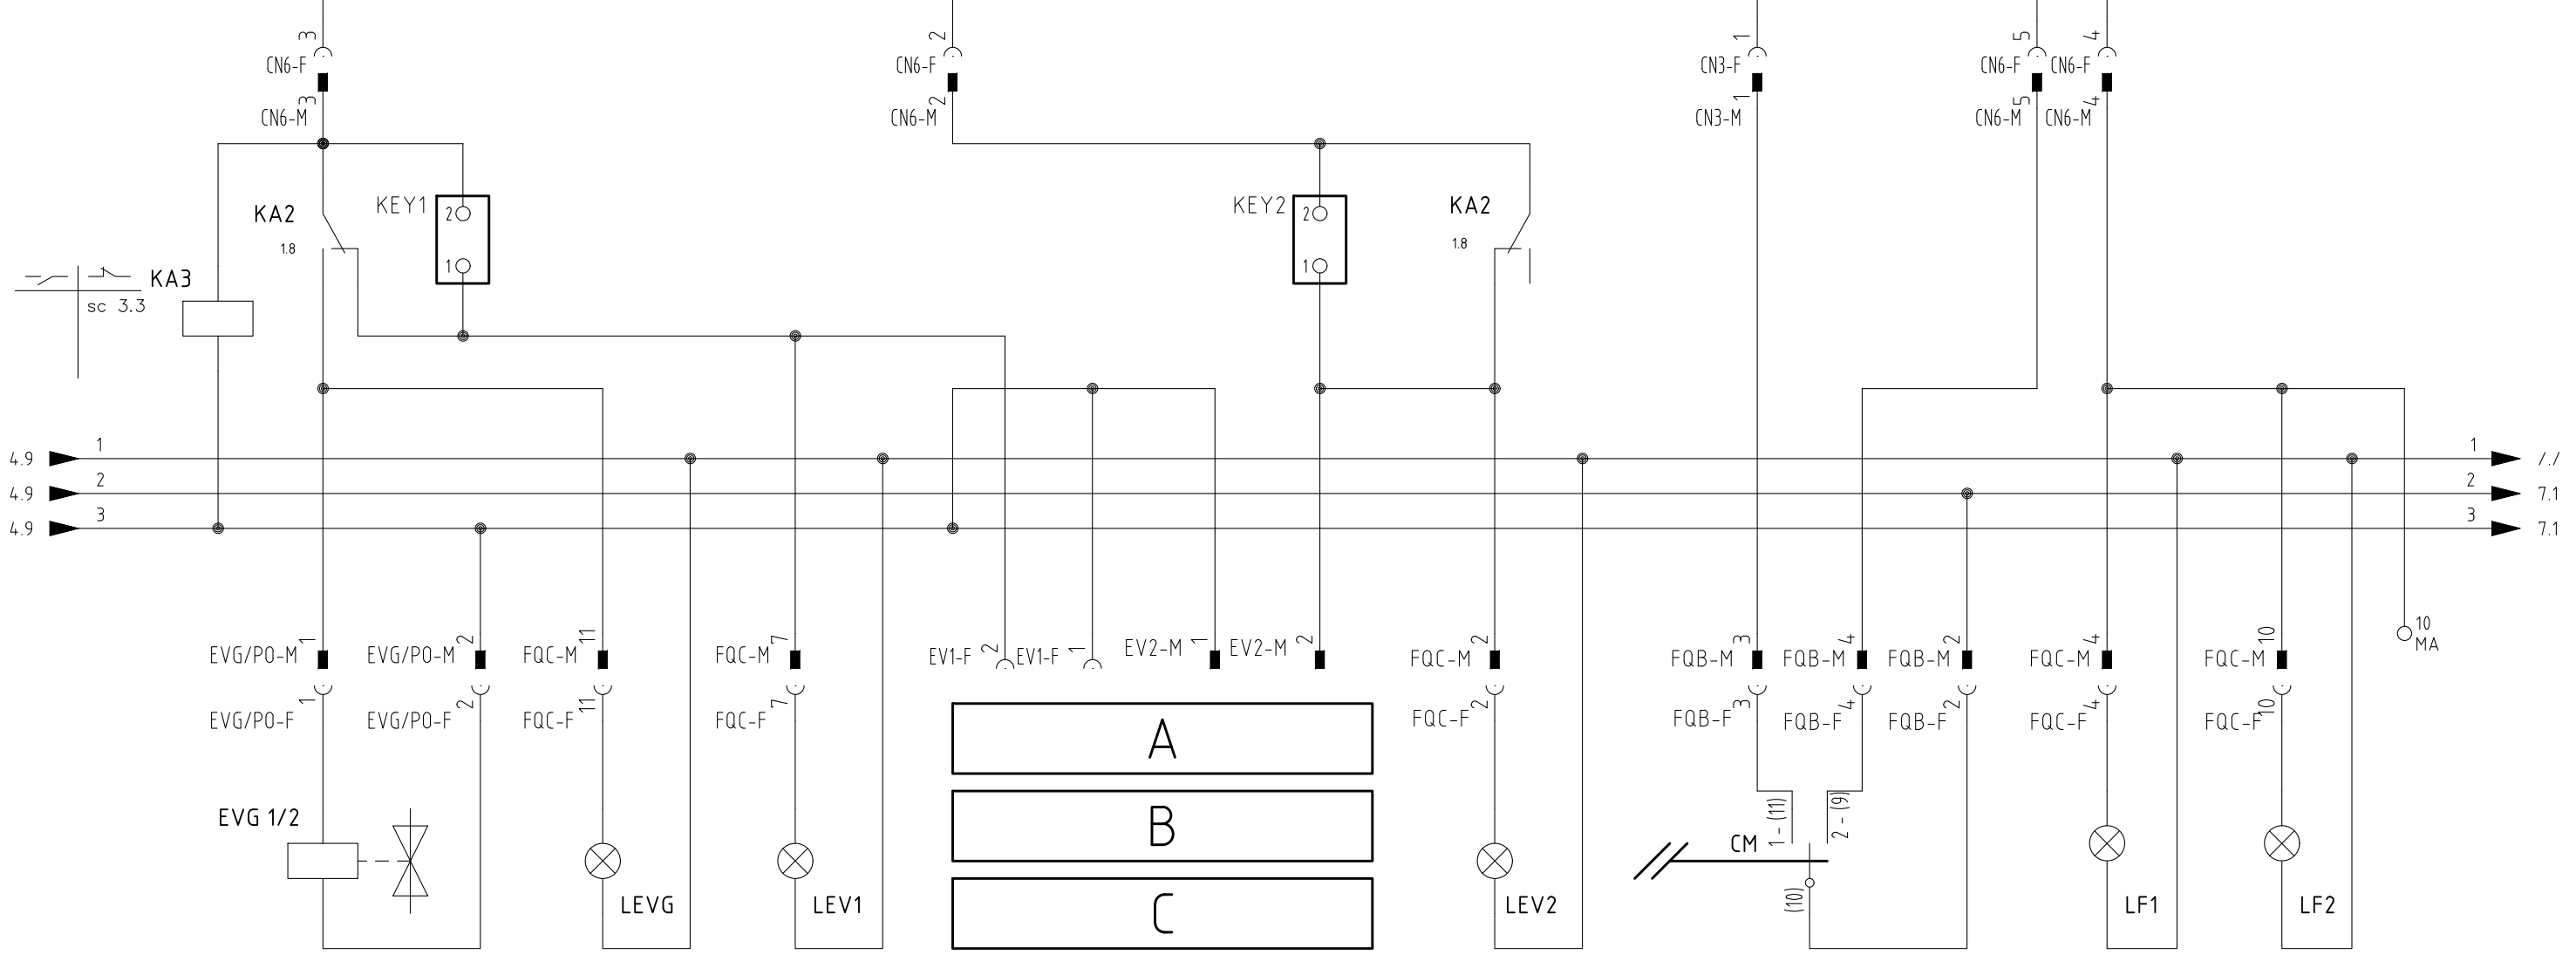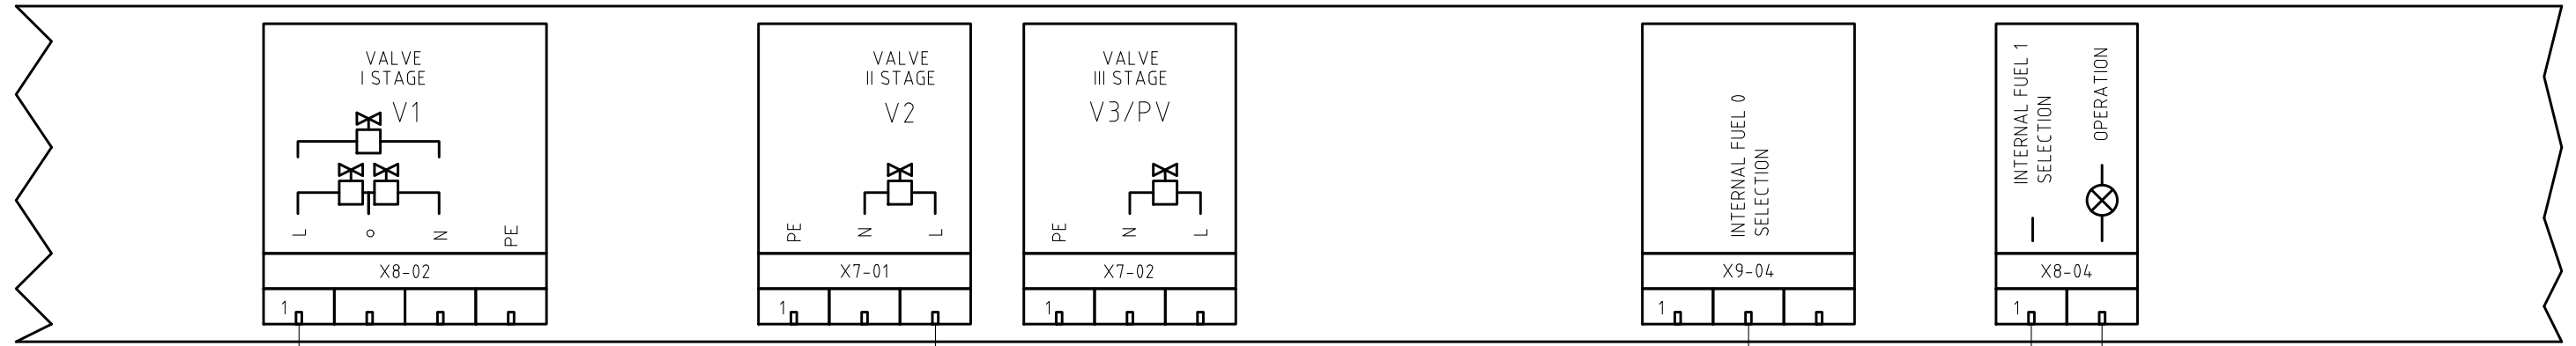

ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA
 [A] PERFORMANCE = WITHOUT GAS LEAKAGE ONLY




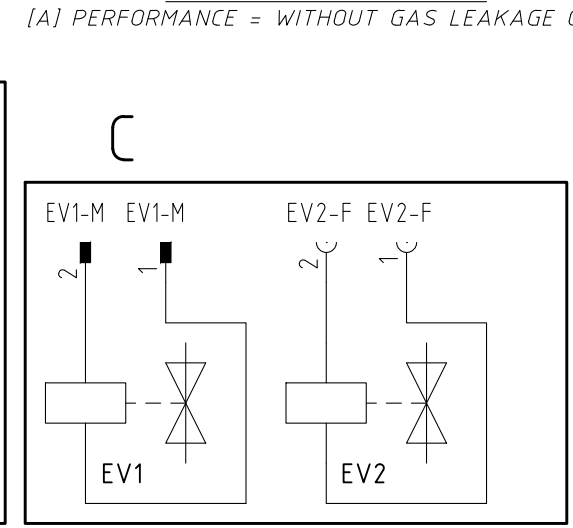
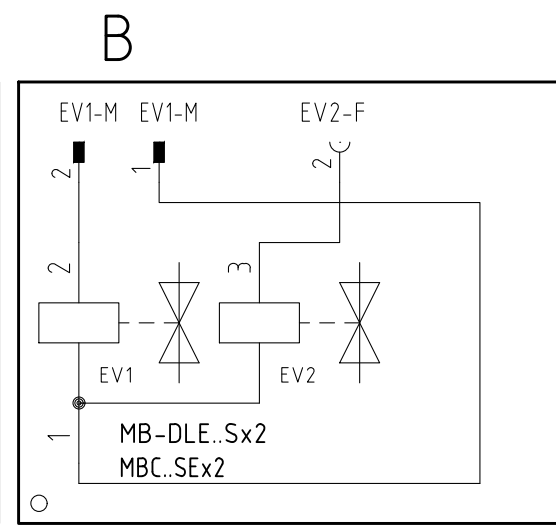
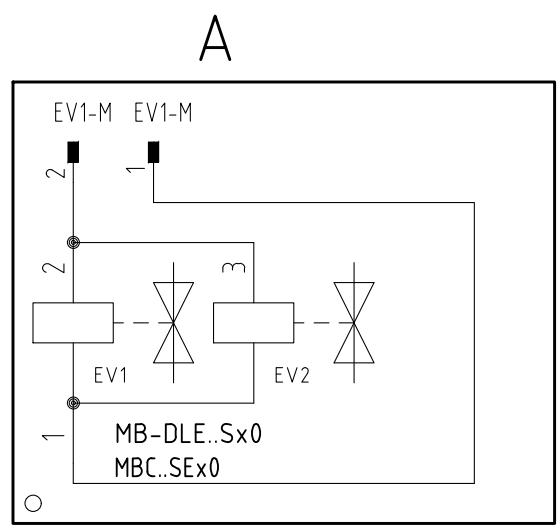


| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 4 | 5 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 6 | 13 |

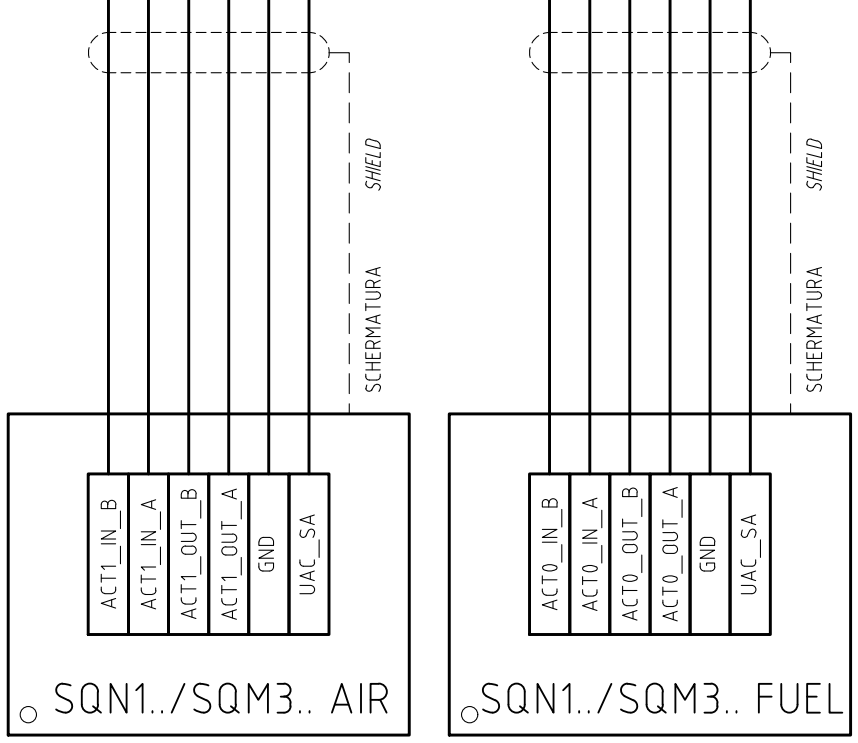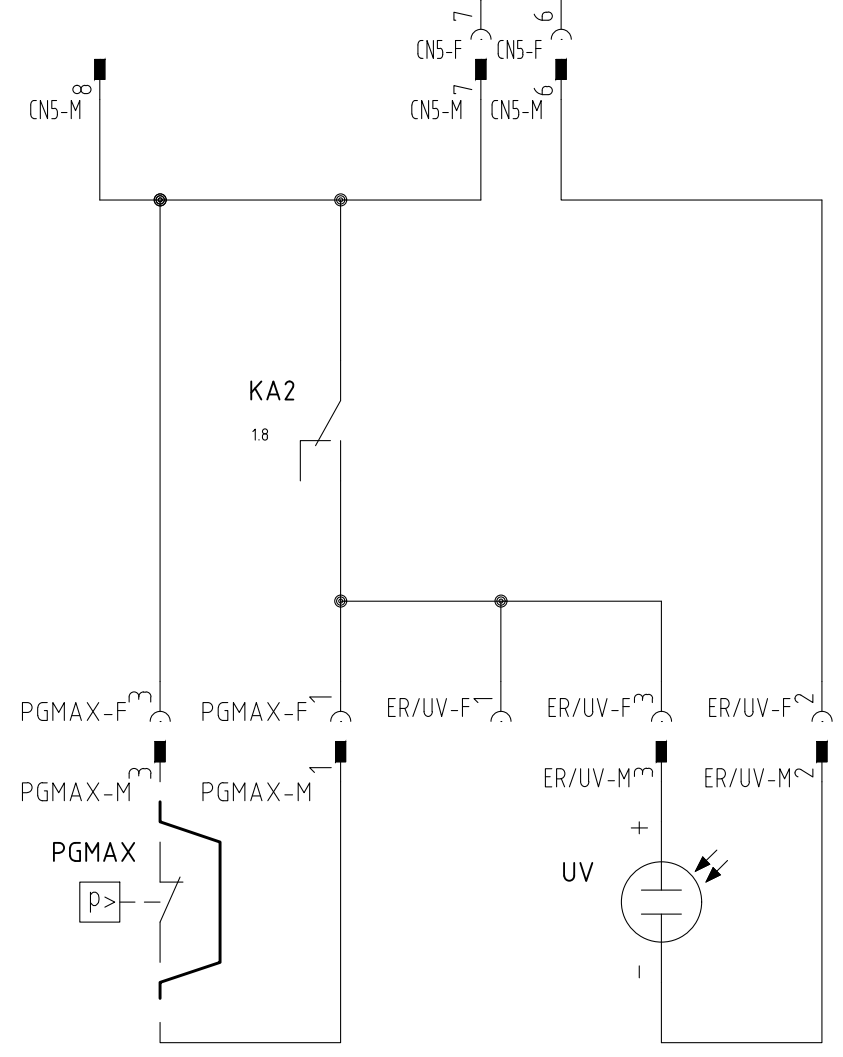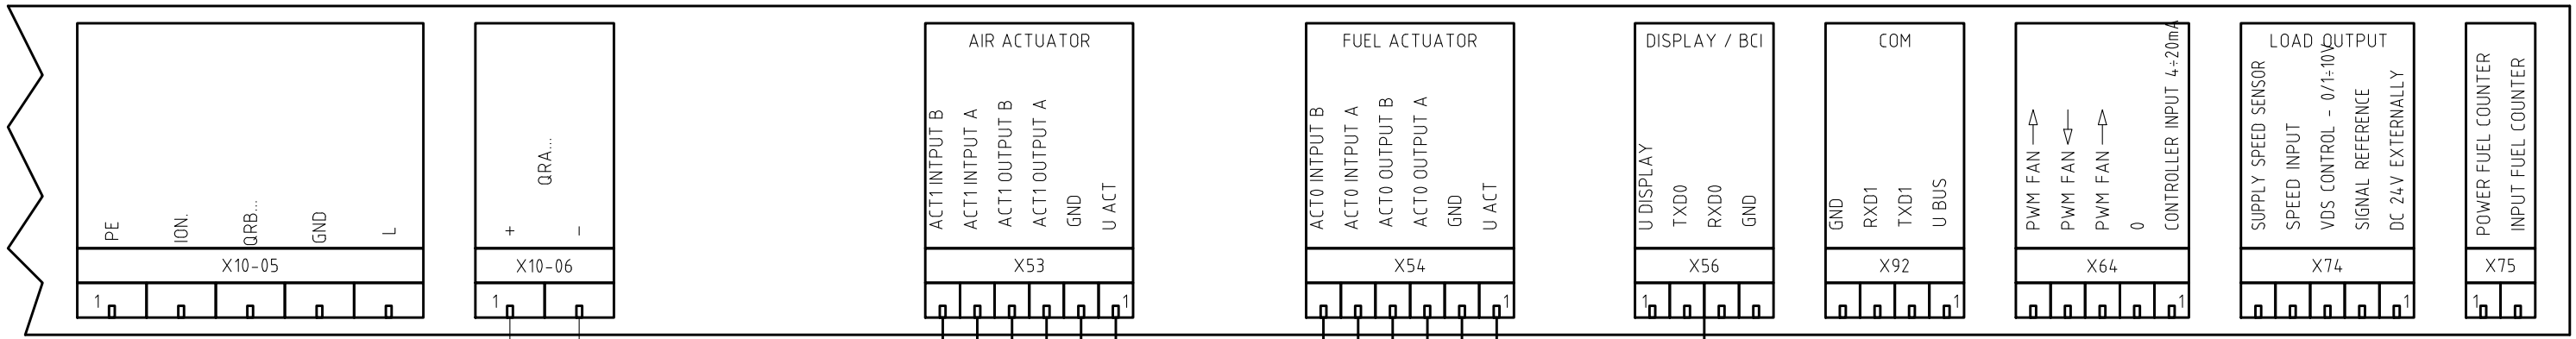

AZL2x..


| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 5 | 6 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 7 | 13 |

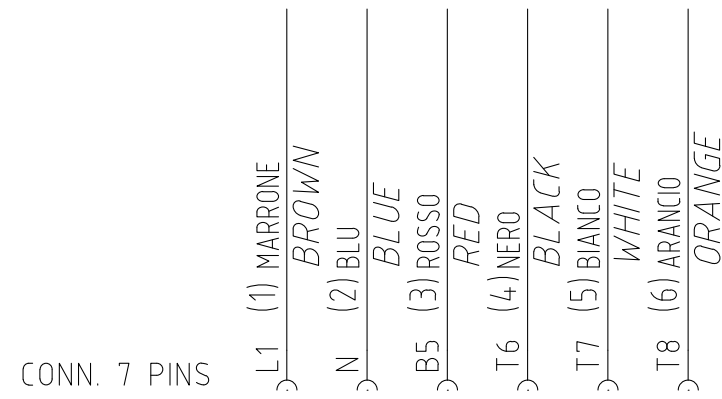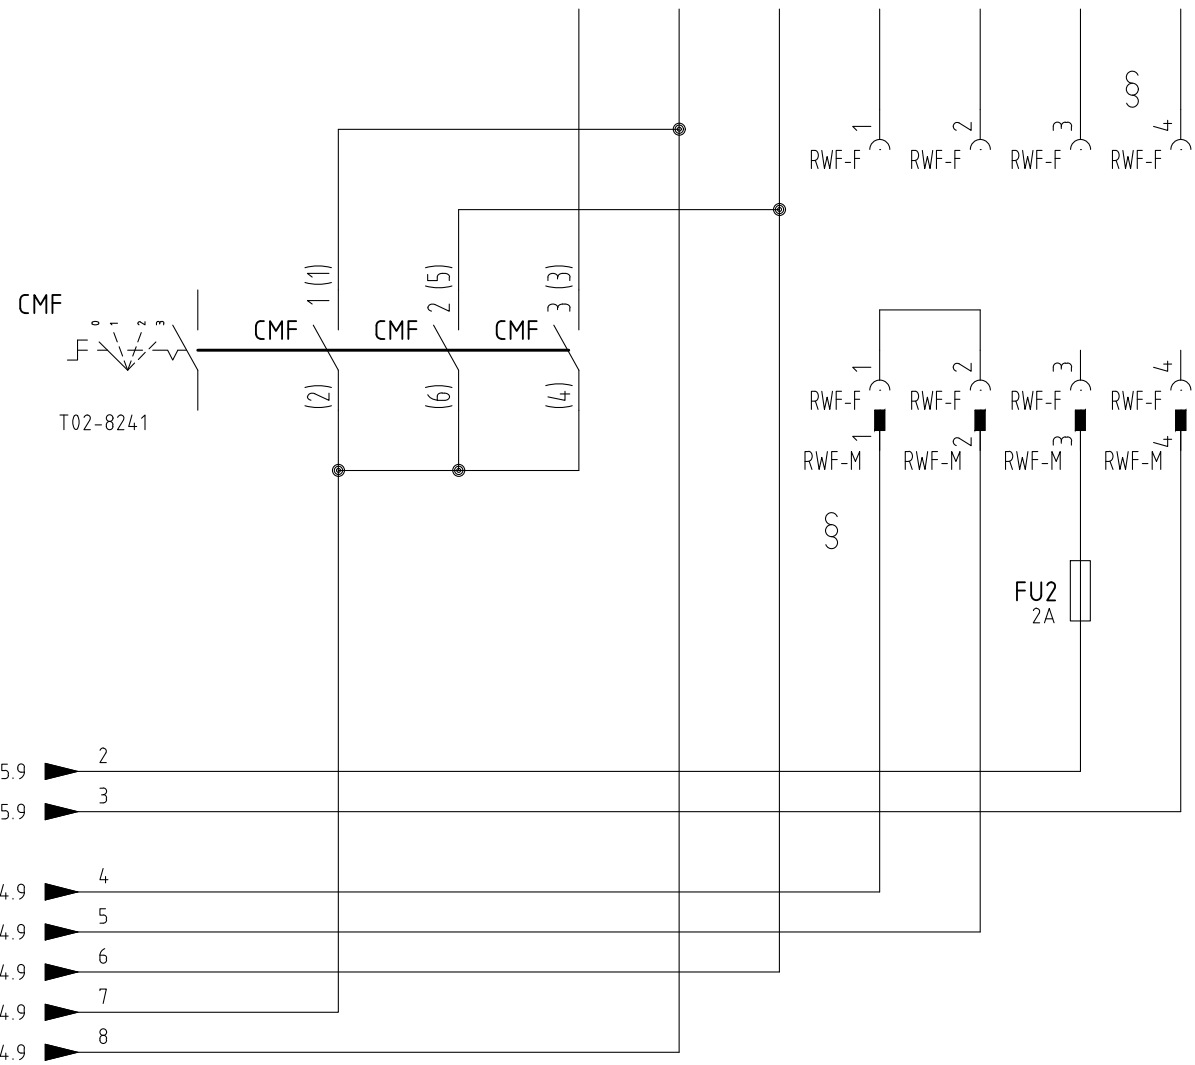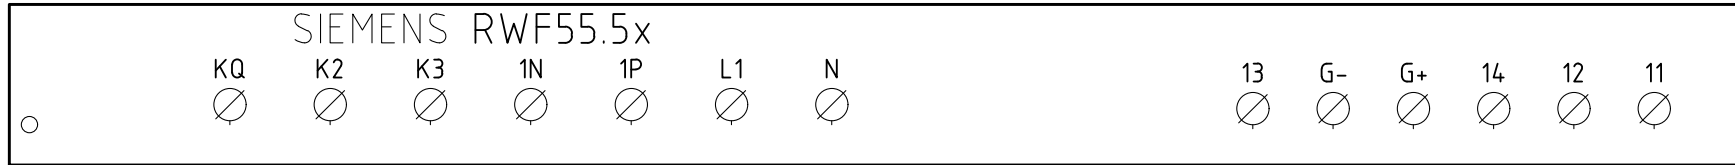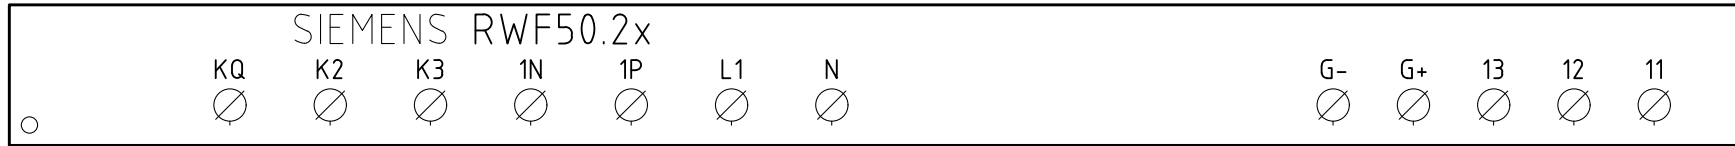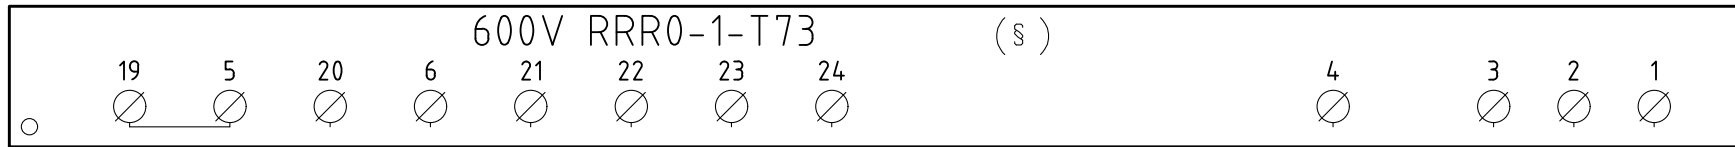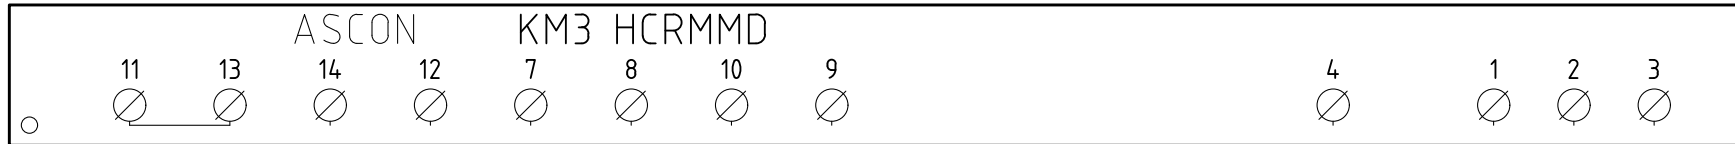

CAVO 7x0,75mmq
7x0,75mmq CABLE

CONN. 7 PINS

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

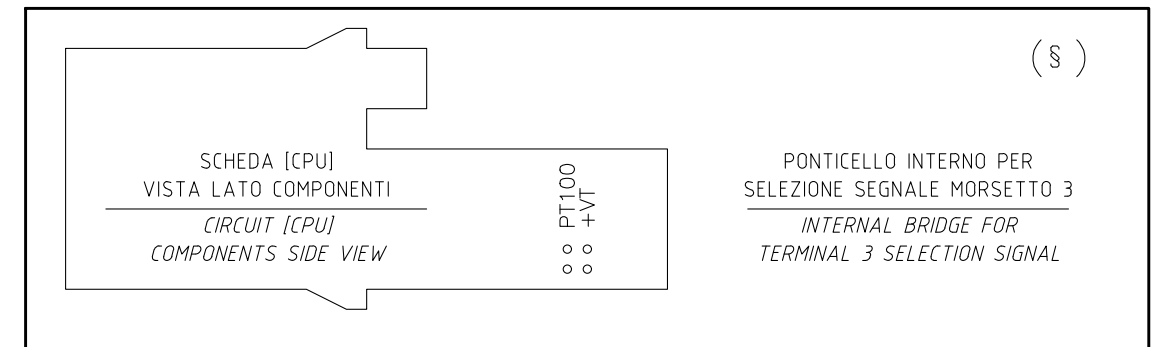

§
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 6 | 7 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 8 | 13 |





(xx)
 ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
 WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

KM3 HCRMMD

600V RRR0-1-T73

RWF55.5x


RWF50.2x

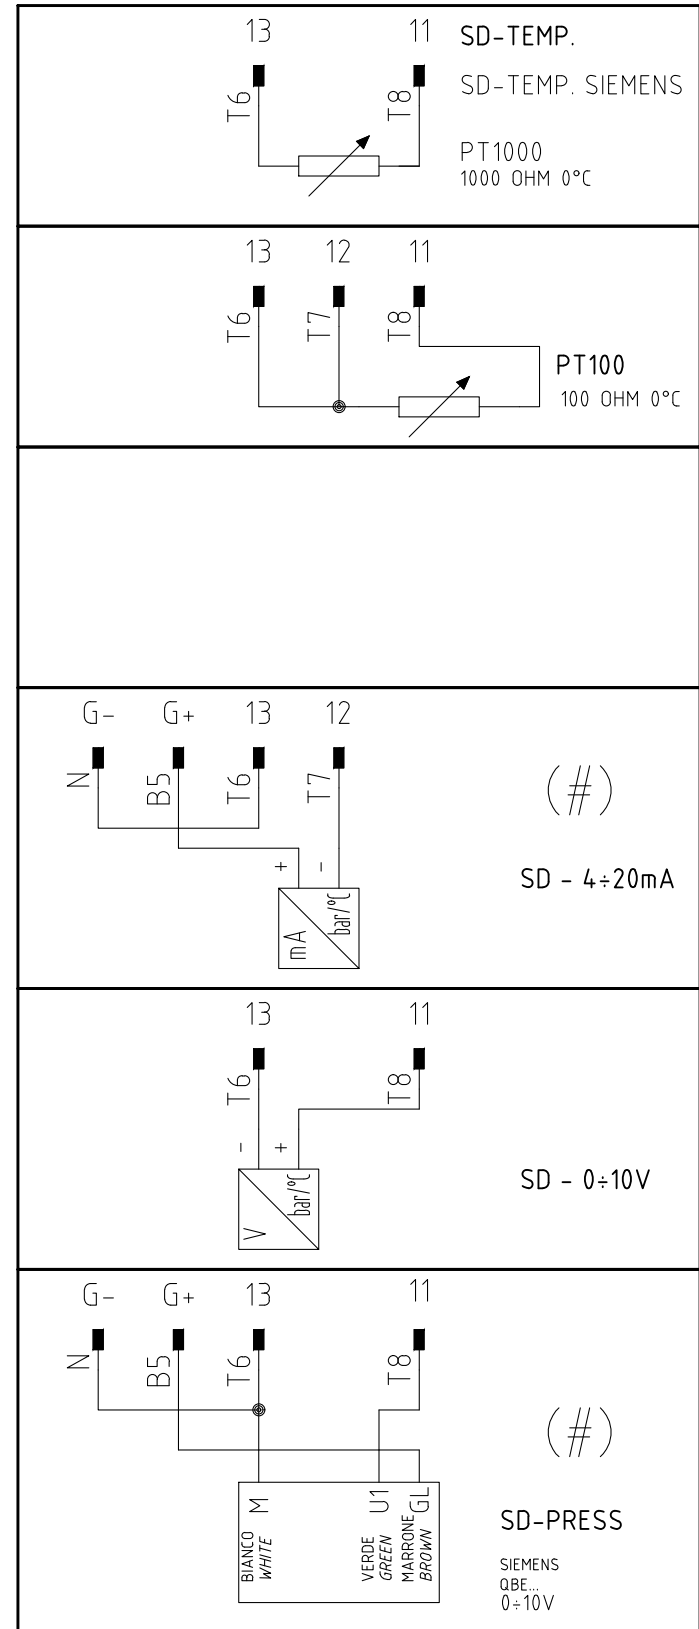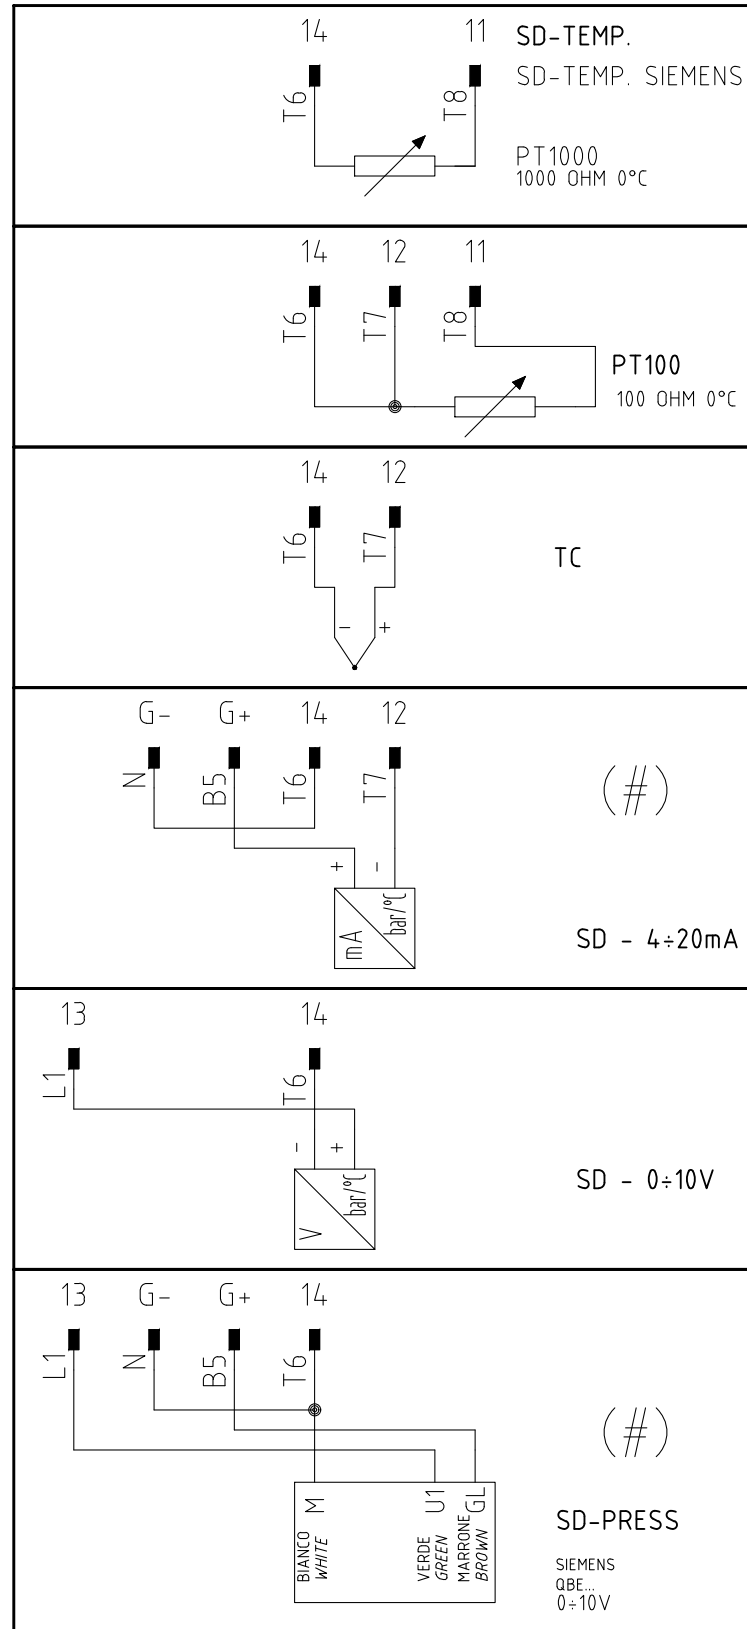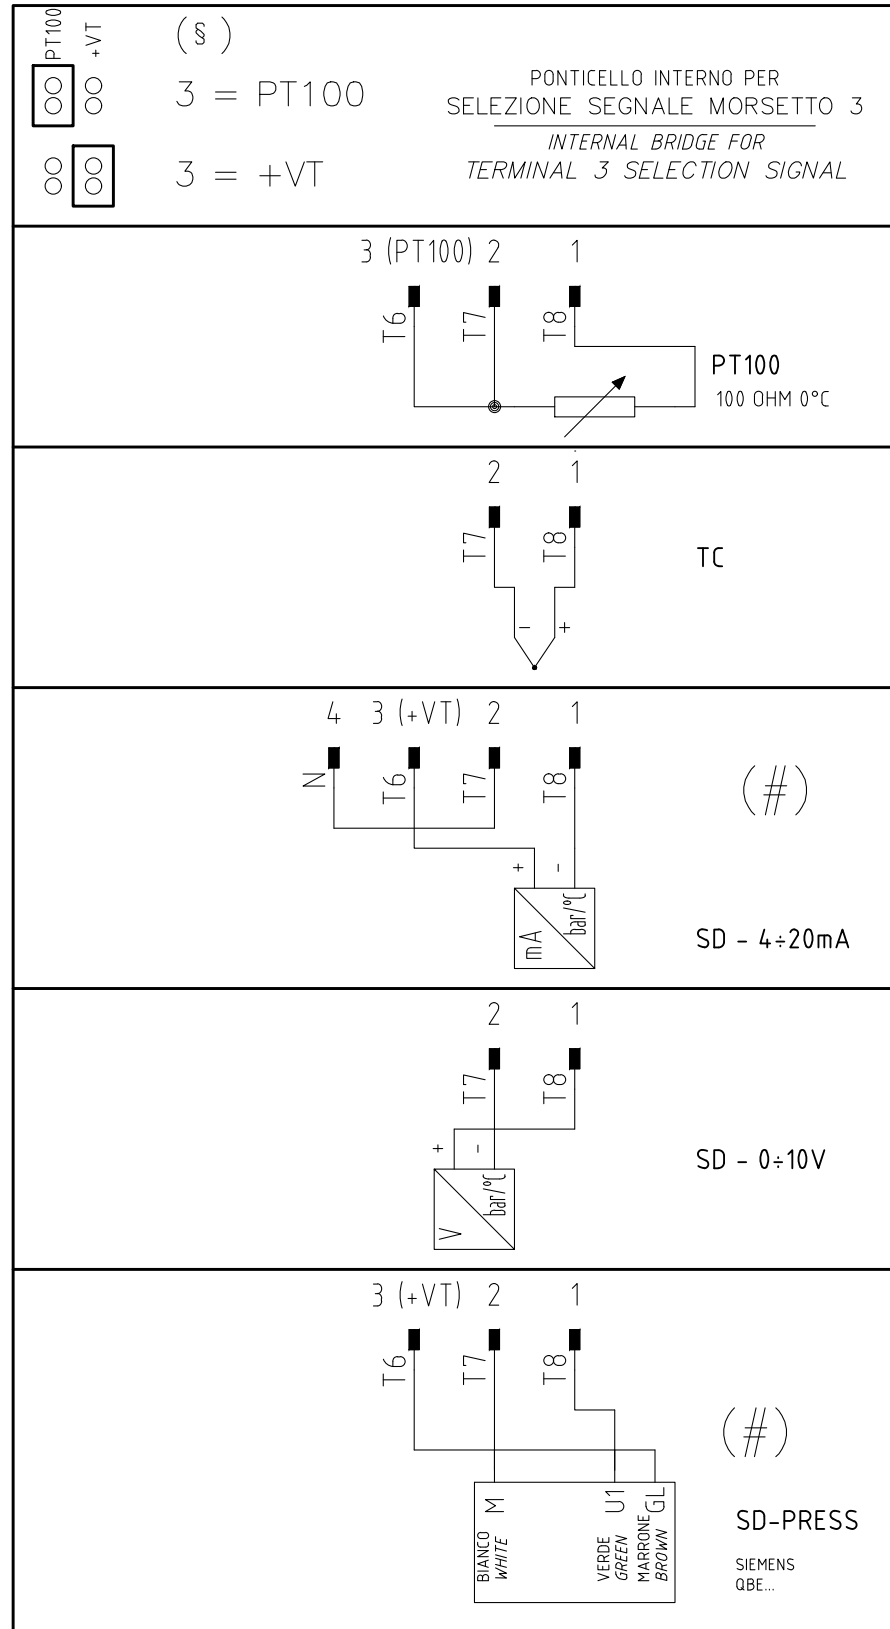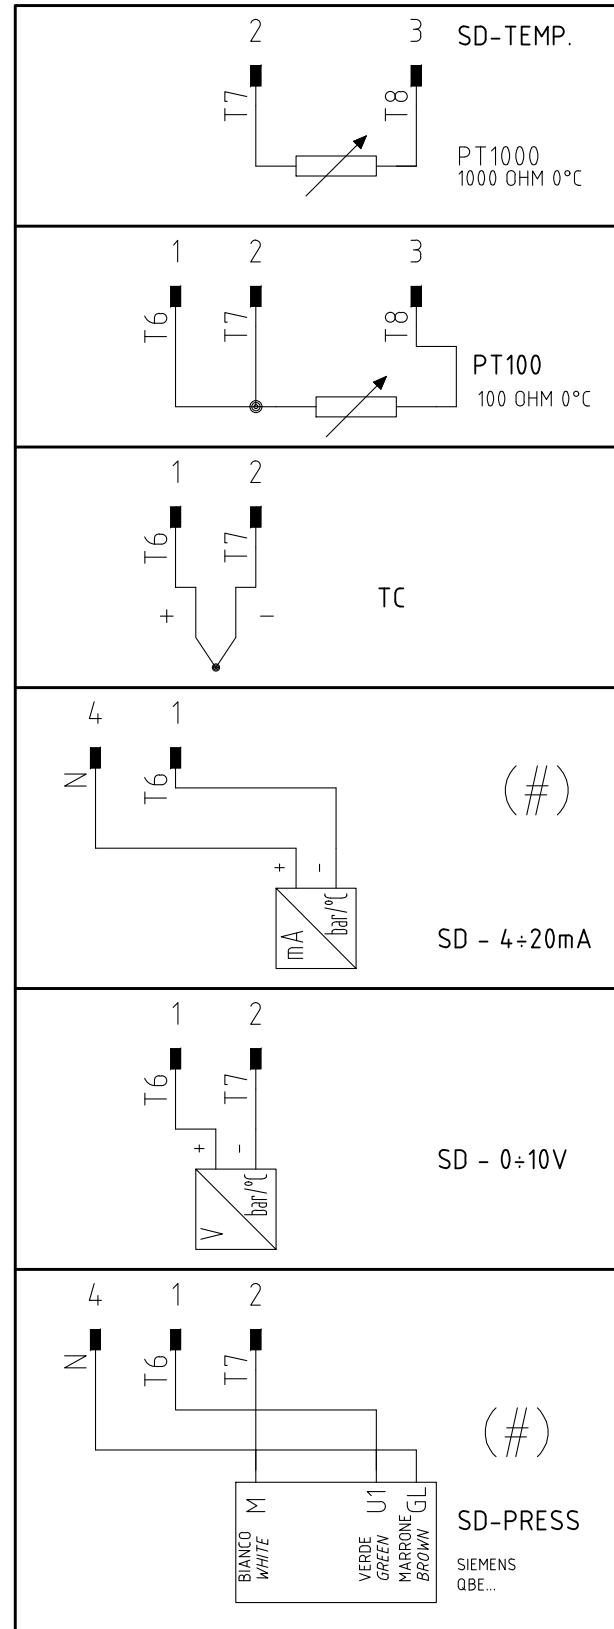


(#)
 COLLEGAMENTO SOLO PER
 TRASDUTTORI PASSIVI
 TRASDUCER PASSIVE
 CONNECTION ONLY

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 7 | 8 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 9 | 13 |

QUADRO QG - MORSETTIERA MAUX
 MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
 MAIN SUPPLY TERMINAL BOARD

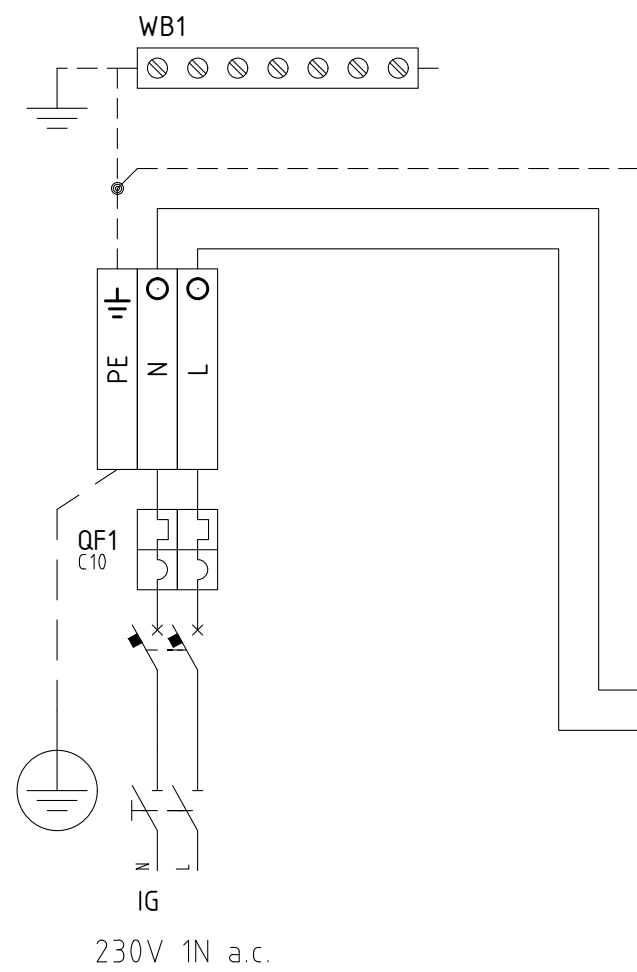


QUADRO QG - MORSETTIERA MA
 MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
 BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

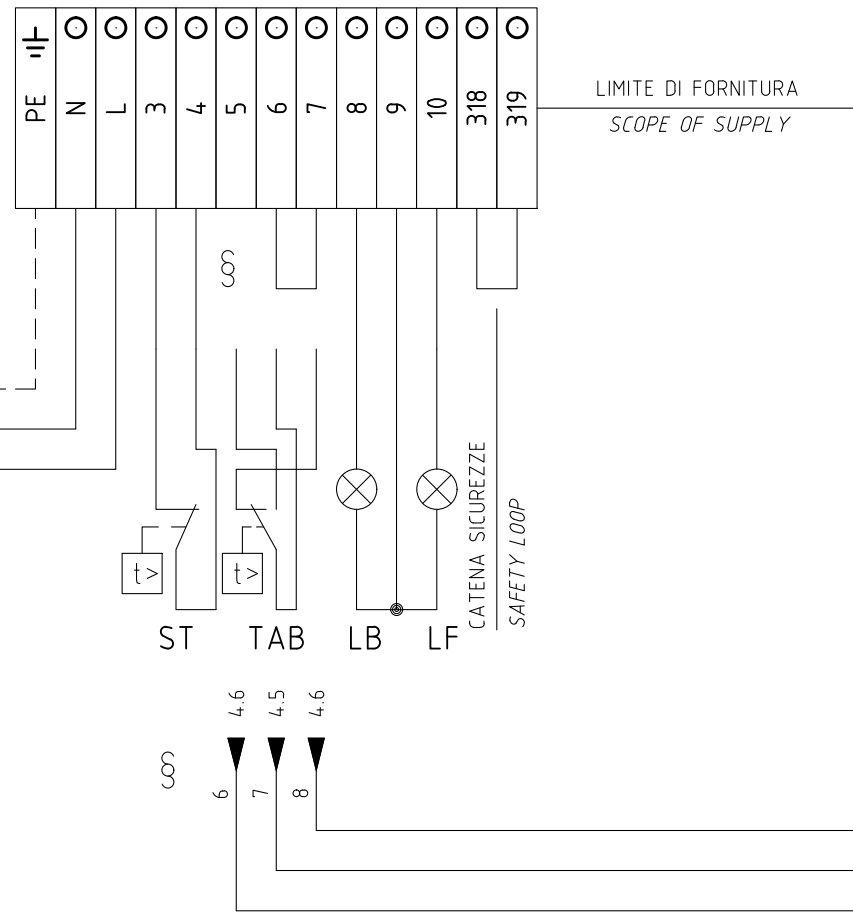

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
 (PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

SE USATO "TAB" O "MD", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI 6 - 7
 IF USED "TAB" OR "MD", REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS 6 - 7


RWF-F

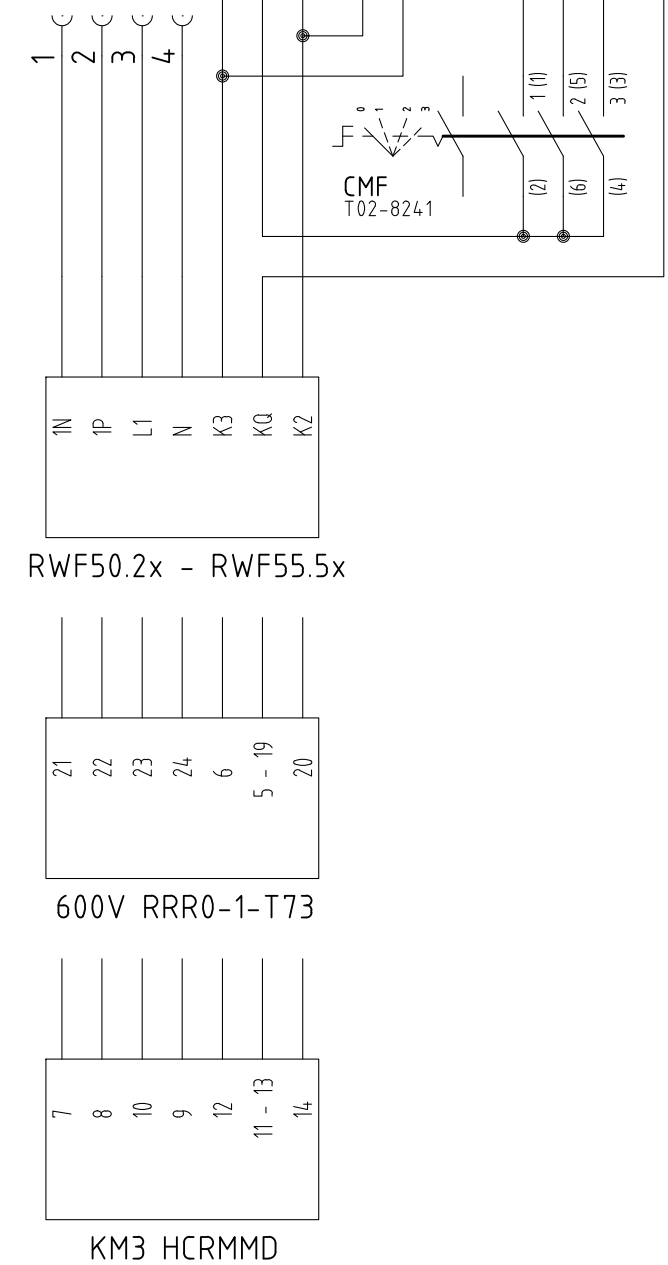




QG - FQB-F

QG - FQA-M





QG - FQC-F

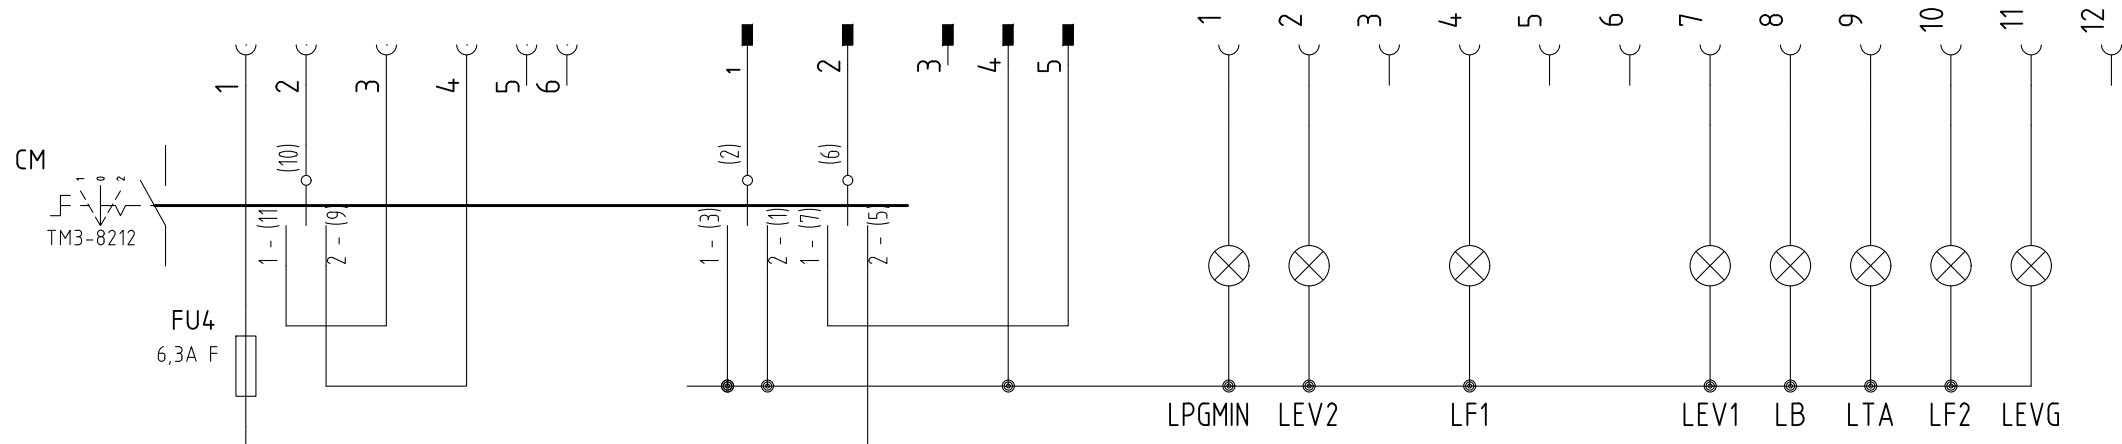

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 8 | 9 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 10 | 13 |

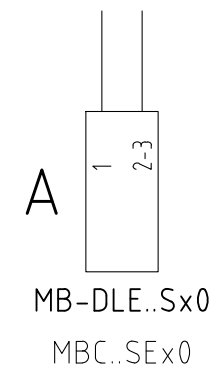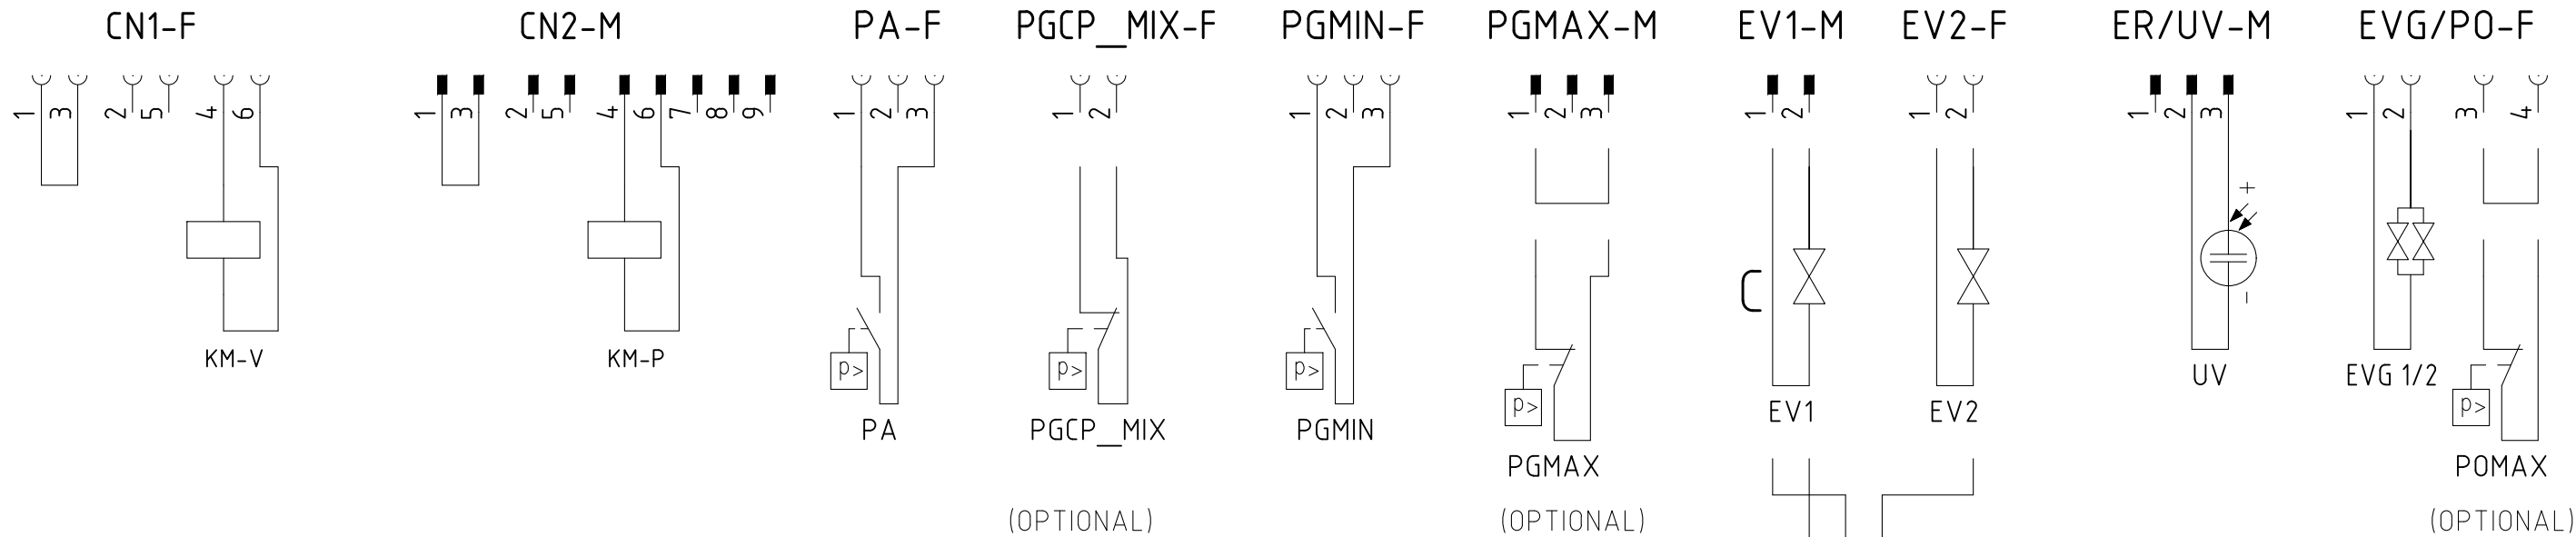

ESECUZIONE [A] = SOLO SENZA CONTROLLO TENUTA
 [A] PERFORMANCE = WITHOUT GAS LEAKAGE ONLY

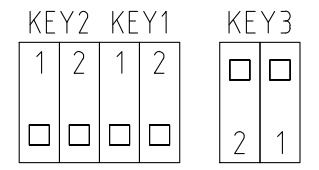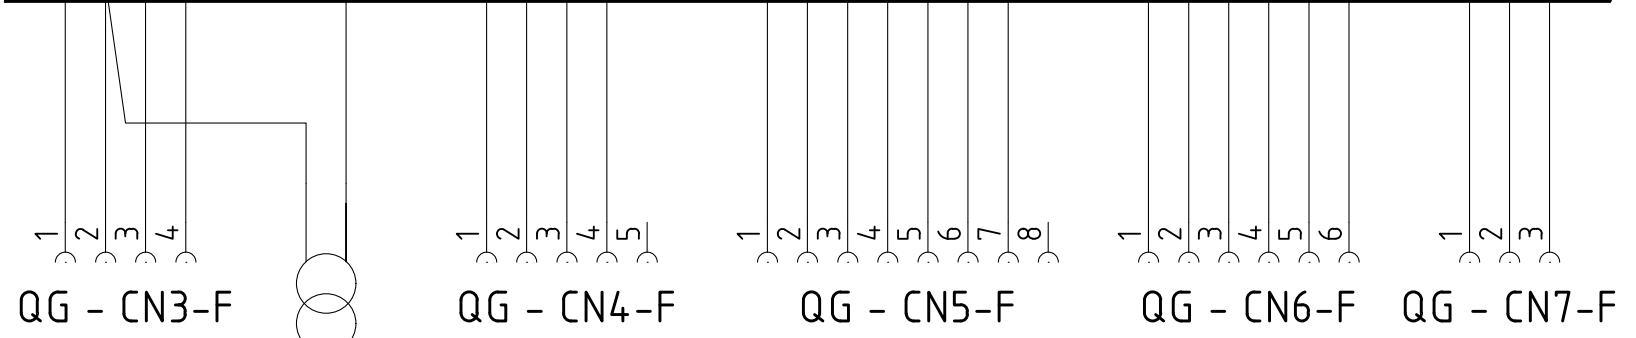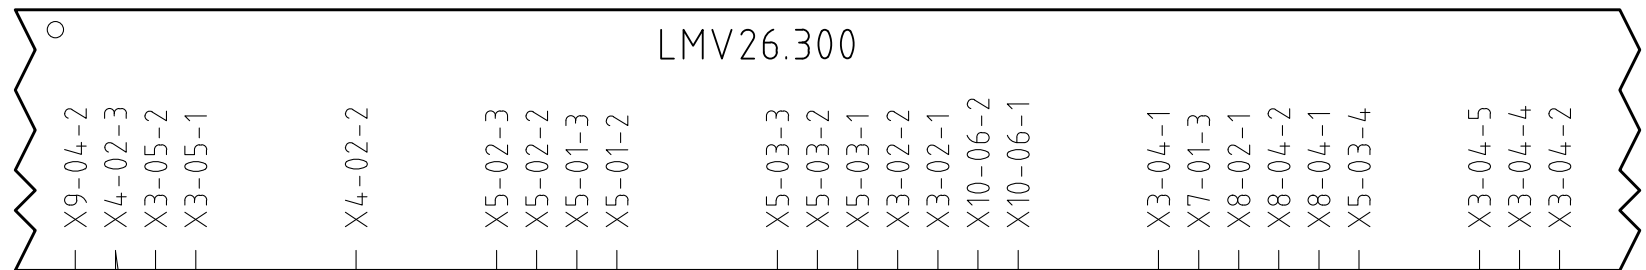



| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 9 | 10 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 11 | 13 |

| Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|-----------------|--------------|---|--|
| 600V RRR0-1-T73 | 7 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| AZL2x.. | 6 | INTERFACCIA UTENTE | USER INTERFACE |
| CM | 1 | COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)GASOLIO | MANUAL OPERATION SWITCH 1)GAS 0)OFF 2)LIGHT OIL |
| CMF | 7 | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC |
| EV1 | 5 | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE |
| EV2 | 5 | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE |
| EVG 1/2 | 5 | ELETTROVALVOLE GASOLIO | LIGHT OIL ELECTRO VALVES |
| EVS | 4 | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL) | SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL) |
| FU1 | 1 | FUSIBILE AUSILIARIO | AUXILIARY FUSE |
| FU2 | 7 | FUSIBILE | FUSE |
| FU3 | 1 | FUSIBILE LINEA MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR LINE FUSE |
| FU4 | 1 | FUSIBILE AUSILIARIO | AUXILIARY FUSE |
| IG | 1 | INTERRUTTORE GENERALE | MAINS SWITCH |
| KA1 | 1 | RELE" AUSILIARIO | AUXILIARY RELAY |
| KA2 | 1 | RELE" AUSILIARIO | AUXILIARY RELAY |
| KA3 | 5 | RELE" AUSILIARIO | AUXILIARY RELAY |
| KM3 HCRMMD | 7 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| KM-P | 3 | CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR |
| KM-V | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR CONTACTOR |
| LB | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT |
| LEV1 | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1] |
| LEV2 | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2] |
| LEVG | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG] |
| LF1 | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION |
| LF2 | 5 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION |
| LMV26.300 | 2 | APPARECCHIATURA DI COMANDO | CONTROL SCHEME |
| LPGMIN | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK |
| LTA | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT |
| MB-DLE..Sx0 | 5 | GRUPPO VALVOLE GAS | GAS VALVES GROUP |
| MB-DLE..Sx2 | 5 | GRUPPO VALVOLE GAS | GAS VALVES GROUP |
| MBC..SEx0 | 5 | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO) | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE) |
| MBC..SEx2 | 5 | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO) | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE) |

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 10 | 11 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 12 | 13 |

| Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|--------------------|--------------|--|---|
| MP | 1 | MOTORE POMPA GASOLIO | LIGHT OIL PUMP MOTOR |
| MV | 1 | MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR |
| PA | 2 | PRESSOSTATO ARIA | AIR PRESSURE SWITCH |
| PGCP_MIX | 4 | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL) | GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH (OPTIONAL) |
| PGMAX | 6 | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL) | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL) |
| PGMIN | 3 | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH |
| POMAX | 4 | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL) | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OPTIONAL) |
| PT100 | 8 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| QF1 | 1 | MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA BRUCIATORE | BURNER LINE SUPPLY CIRCUIT BREAKER PROTECTION |
| RWF50.2x | 7 | REGOLATORE MODULANTE | BURNER MODULATOR |
| RWF55.5x | 7 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| SD-PRESS | 8 | SONDA DI PRESSIONE | PRESSURE PROBE |
| SD-TEMP. | 8 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| SD - 0÷10V | 8 | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT |
| SD - 4÷20mA | 8 | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT |
| SQN1../SQM3.. AIR | 6 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | AIR DAMPER ACTUATOR |
| SQN1../SQM3.. FUEL | 6 | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE | FUEL ACTUATOR |
| ST | 4 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TA | 3 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER |
| TAB | 4 | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES |
| TC | 8 | TERMOCOPPIA | THERMOCOUPLE |
| UV | 6 | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA | UV FLAME DETECTOR |
| WB1 | 1 | BARRA DI TERRA | EARTH TERMINAL |

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 11 | 12 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | 13 | 13 |

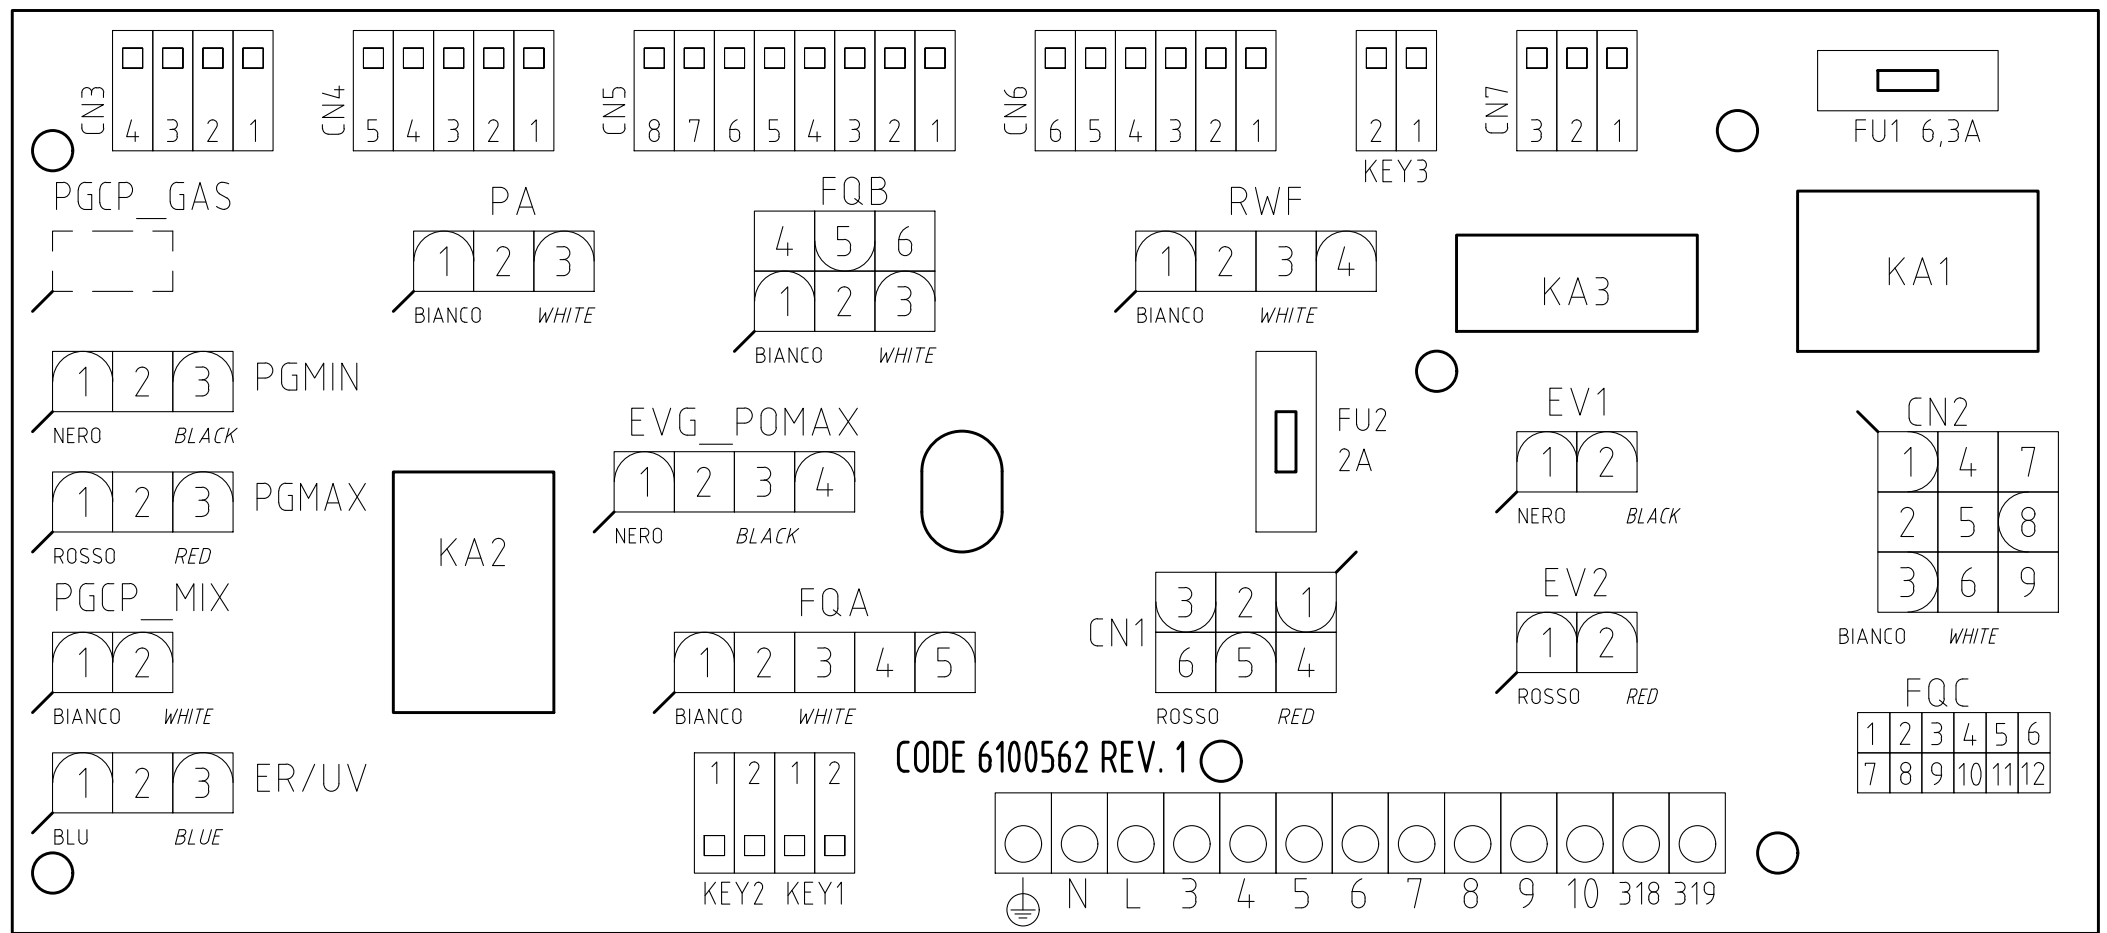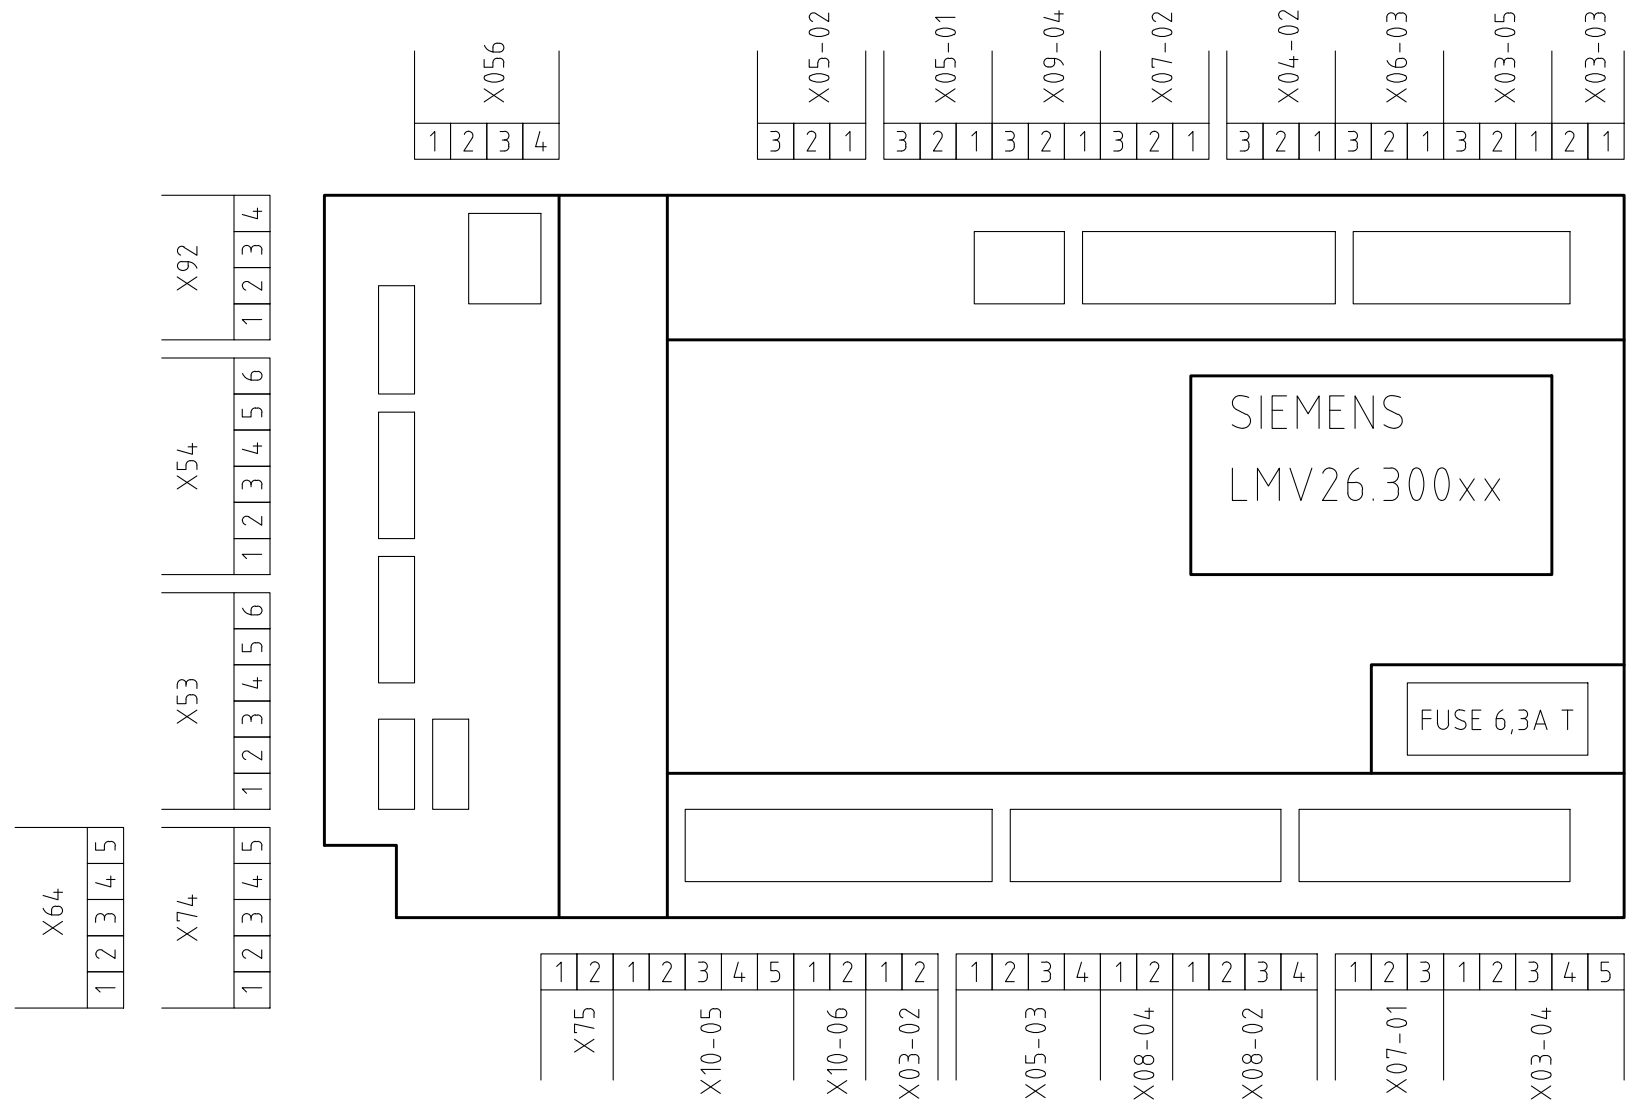

CODE 6100562 REV. 1

VISTA LATO COMPONENTI
COMPONENTS SIDE VIEW

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/10/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 12 | 13 |
| Dis. N. | 04 - 0824 | SEGUE | TOTALE |
| | | / | 13 |