
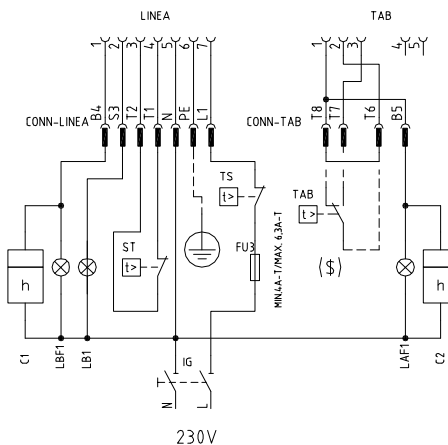
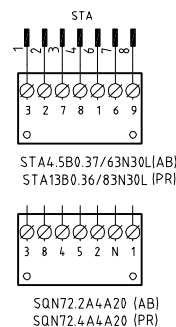




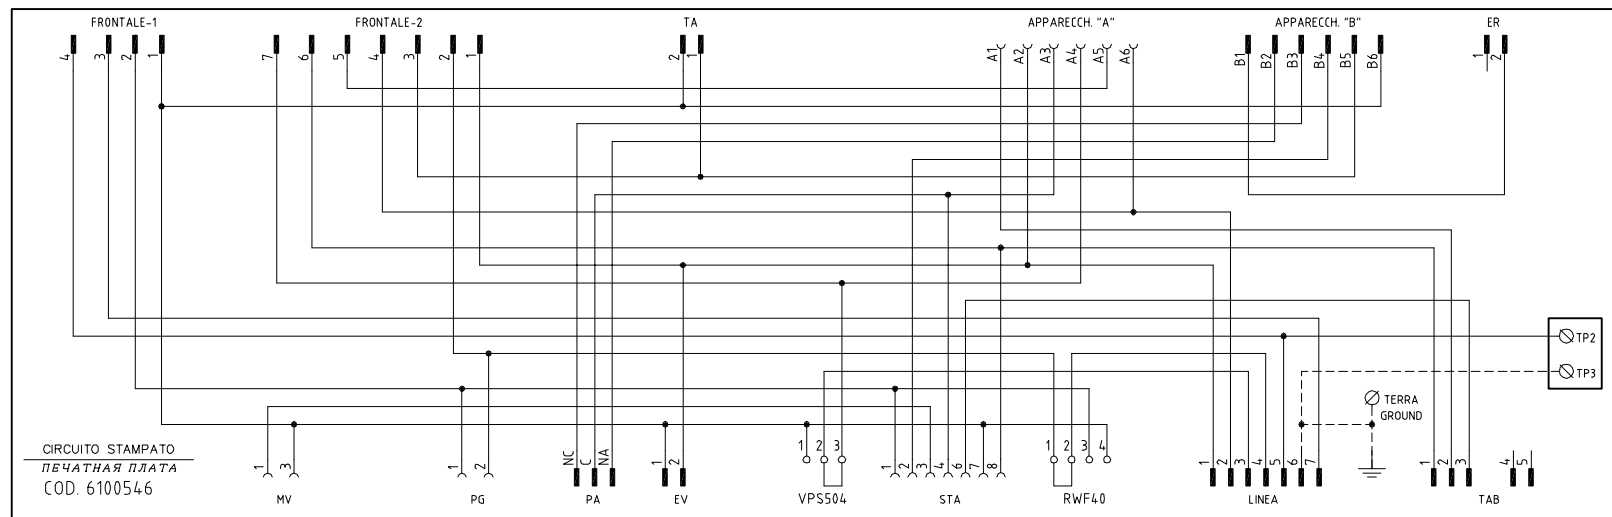




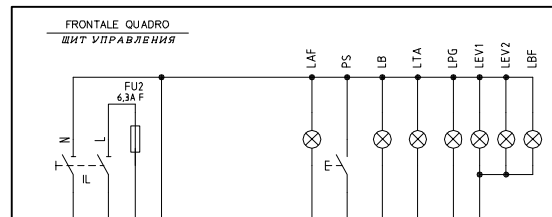

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA VERSIONE [AB]
САМС ОФ СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ МОДИФИКАЦИЯ [AB]
STA4.5B0.37/63N30L / STA13B0.36/83N30L

I ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
II (C) SOSTA
РЕЖИМ ВЫЖИДАНИЯ
III BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ
IV NON USATA
НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЕ

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA VERSIONE [PR]
САМС ОФ СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ МОДИФИКАЦИЯ [PR]
SQN72.xA4A20

I (ROSSO) ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
II (VERDE) SOSTA
РЕЖИМ ВЫЖИДАНИЯ
III (GIALLO) BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ
IV (NERO) NON USATA
НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЕ

(xxx) SOLO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA SENZA NEUTRO
ТОЛЬКО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ БЕЗ НЕЙТРАЛИ

(\$) SE USATO "TAB", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI T6-T8
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ "TAB", СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ КЛЕММАМИ T6 - T8



Impianto
TIPO/TYPES NG280/LG280/NGX280
MODELLO/MODEL x-.AB(PR).x.xx.A.x.xx

Descrizione

Ordine
Commissa
Esecutore
U. PINTON


Data Controllato
15/01/2010

Controllato
S. MARCHETTI

Data 21/07/2006
Revisione 01
Dis. N. 18 - 103

PREC. /
SEGUE 2
FOGLIO 1
TOTALE 2

Q1	AGGIUNTO/ADDED SQN72.xA4A20	15/01/10	U. PINTON
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME

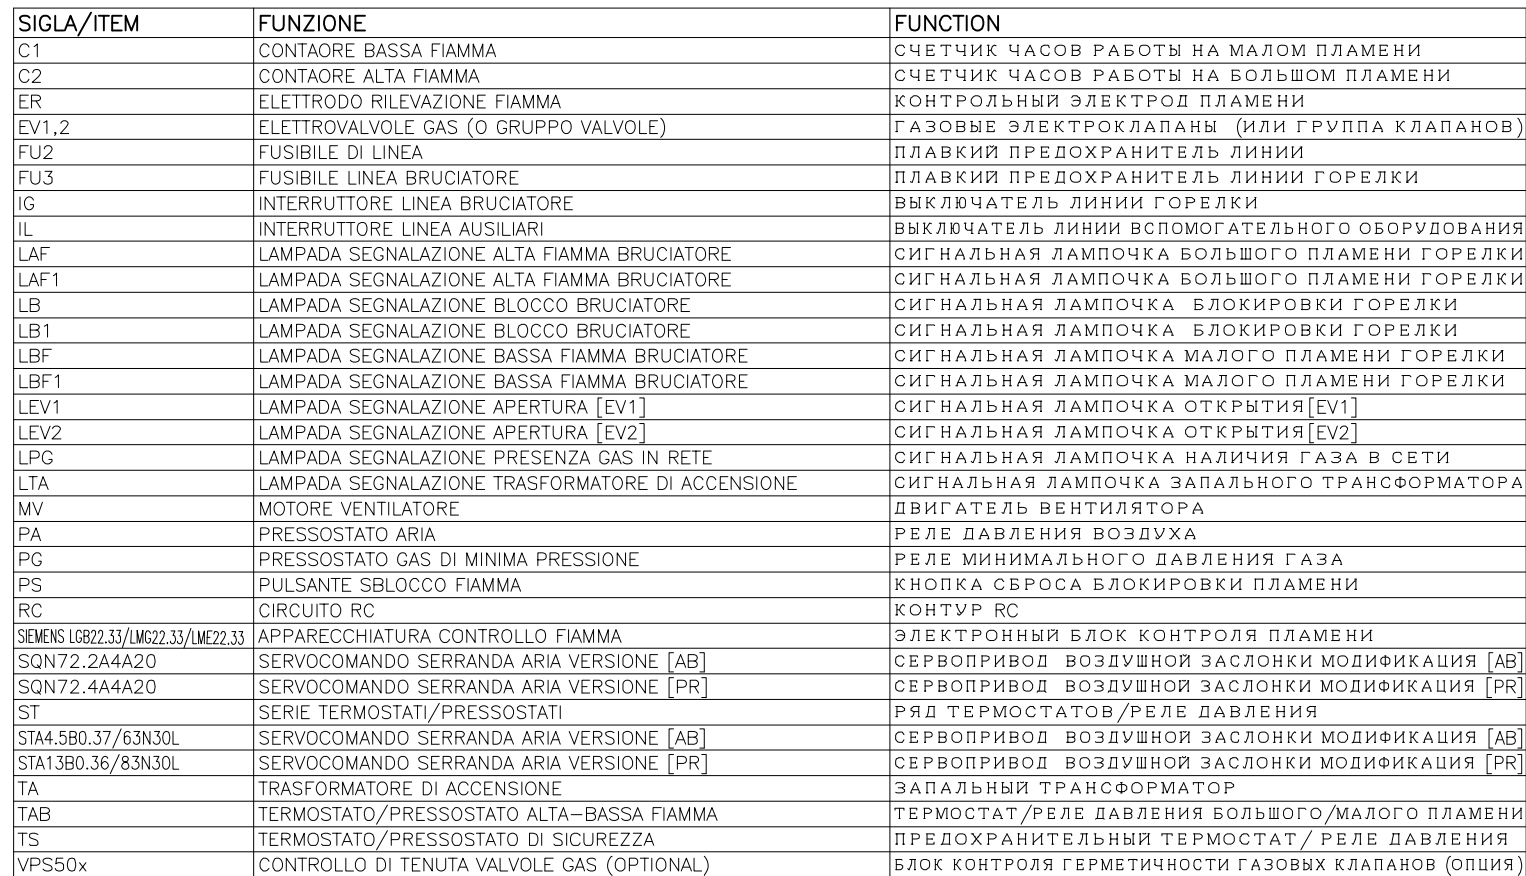

Data	21/07/2006	PREC. 1	FOGLIO 2
Revisione	01		
Dis. N.	18 - 103	SEGUE /	TOTALE 2